Fa. Schnieber Bau

Wandansichtspläne zur Prüfung

Anzahl Seiten		Ausgang zur Prüfung	Elementierer	Telefon - Elementierer
		07.02.2006	Schnieber 02383 920541	02383 920541
NR:	050106			Wände: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407
Projekt:	8 WE / Kalksandsteinstr. / Bönen			
Gebäude:	HS 1			
Geschoß:	Spitzboden			
Planstand Werkplan:				

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Unterlagen zum obigen Objekt mit der Bitte um eingehende Prüfung sämtlicher Baumaße, insbesondere Wanddicken, Wandhöhen, Wandlängen, etc.
Ihre Baustelle kann nur termingerecht mit Passsteinen beliefert werden, wenn die von Ihnen geprüften Wandaufrisse 14 Tage vor dem festgelegten Liefertermin bei uns im Werk vorliegen.

Ihre Rückantwort:

Freigabe, derzeitiger Stand der Verlegepläne:	ja		nein	
Freigabe ist nach der von mir angegebenen Änderung erteilt:	ja		nein	
Bitte legen Sie mir nach Änderung die Verlegepläne nochmal vor:	ja		nein	

Liefertermin: 02.03.2006

Datum: **Unterschrift:**

Unstimmigkeiten beim Planstand sind vor Freigabe zu klären!

Ein Liefertermin ist für die termingerechte Baustellenbelieferung zwingend erforderlich!

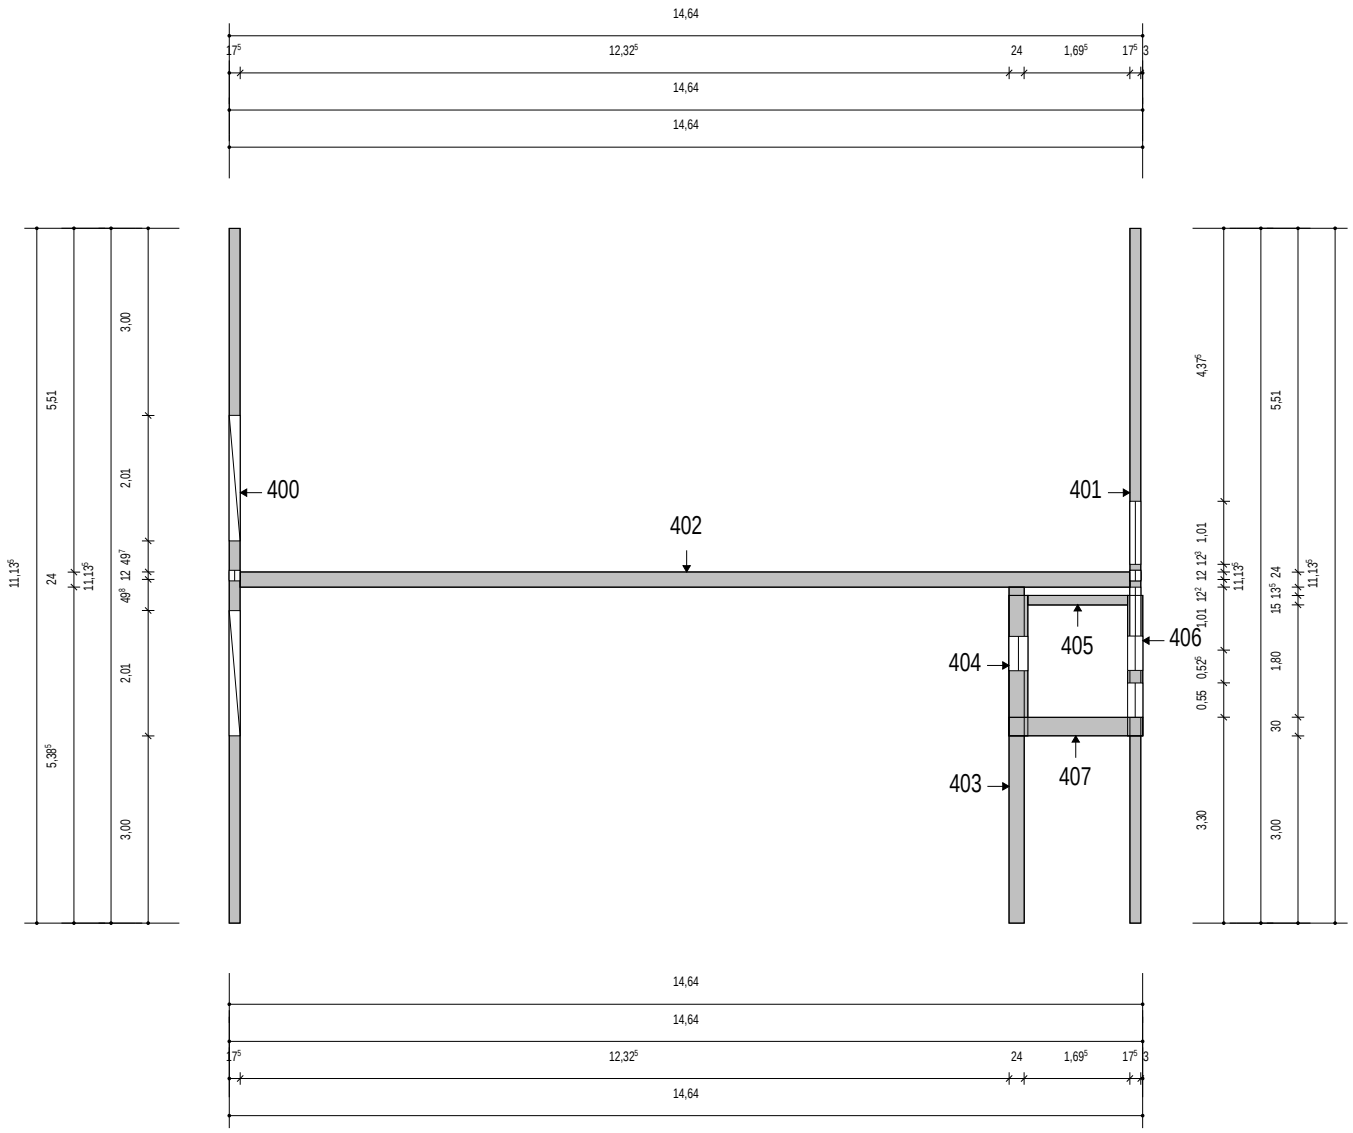

Projektnr.:	**050106**	**Bauunternehmer:**	**Schnieber Bau**	**Maßstab 1:125**
Bauvorhaben:	**8 WE / HS 1** **Kalksandsteinstr.** **Bönen**			**Endgültig**
				Spitzboden

LogAs© Losmanager 2006 © ASCON Software 2006 - Alle Angaben erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr! - http://www.wandabwicklung.de

400 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		3
	998, 623	
Paßsteine:		17
A:	829, 623	1 x
B:	806, 623	3 x
C:	611, 611	2 x
D:	316, 316	2 x
E:	614, 623	1 x
F:	382, 623	2 x
G:	623, 188	1 x
H:	115, 623	2 x
I:	490, 188	1 x
J:	166, 301	1 x
K:	499, 623	1 x

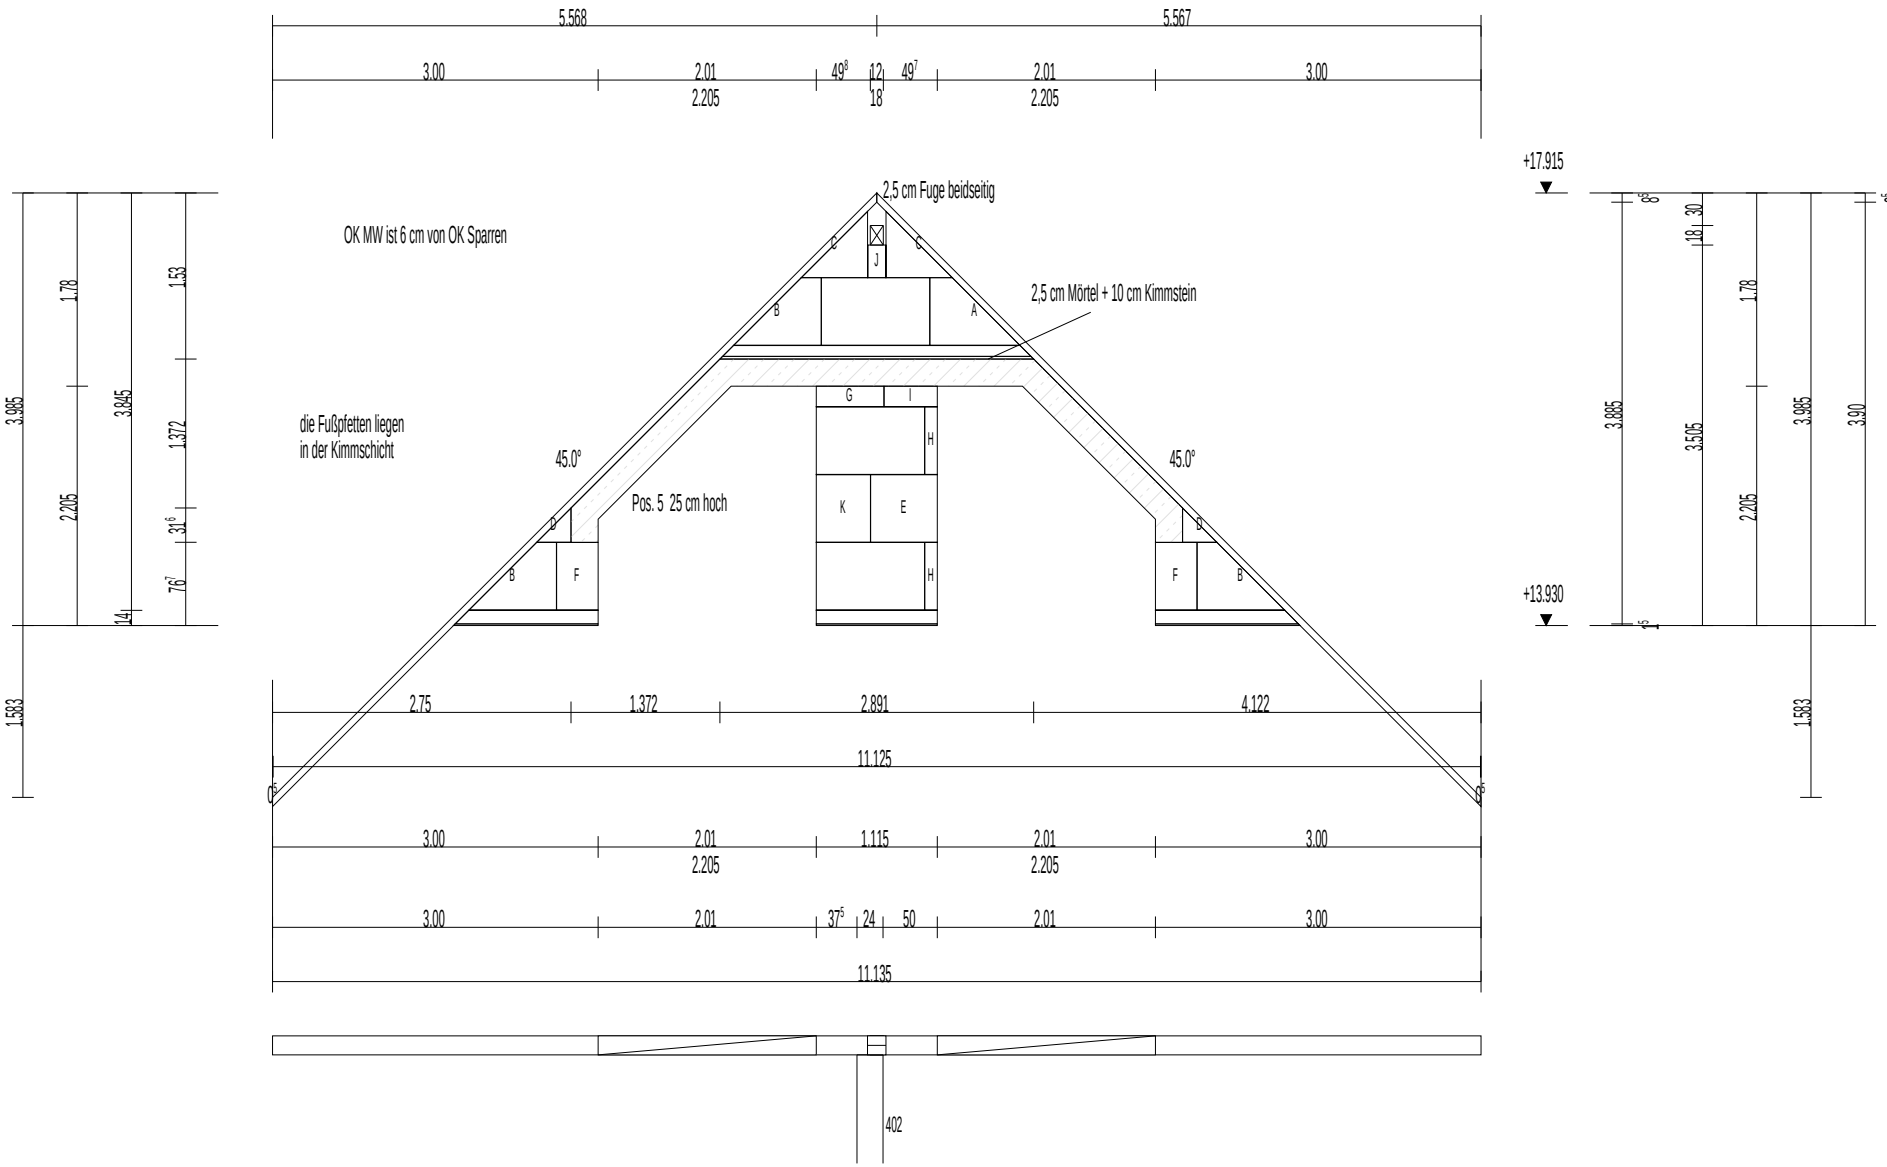

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	125	175	5,50
	100	175	3,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:72 S 1/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:57:11

Endgültig

Wand

400 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

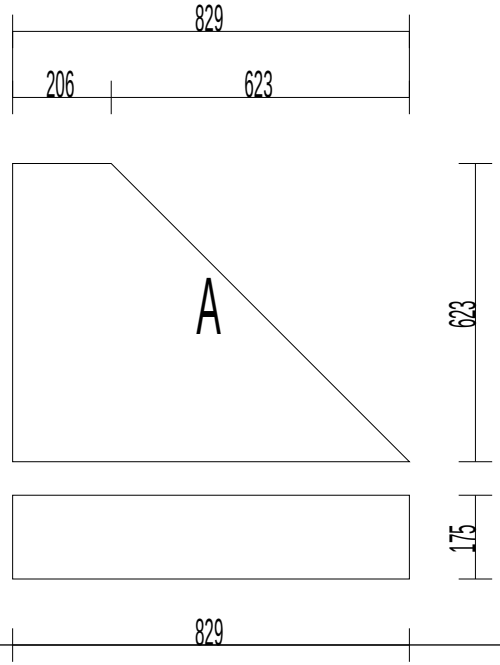

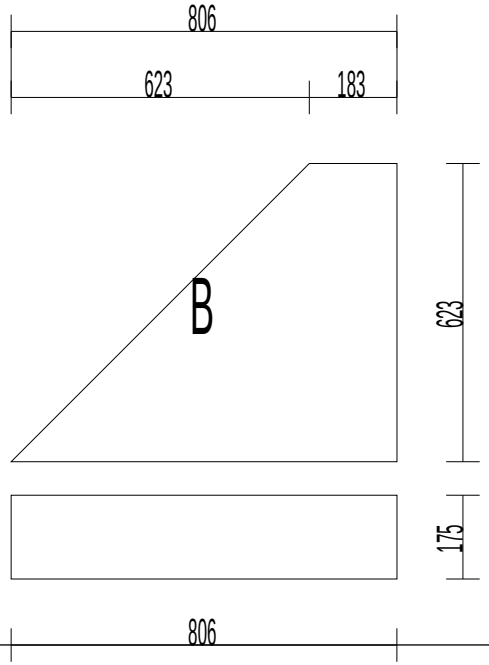

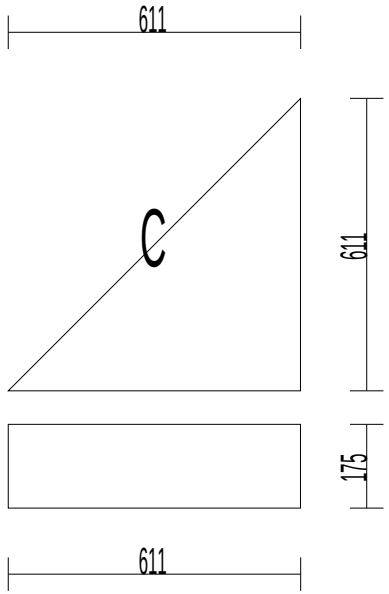

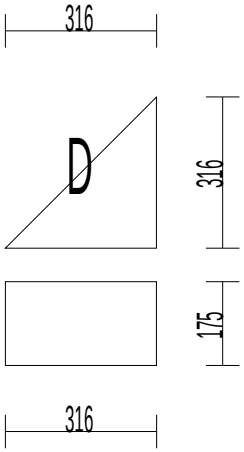

M: 1:16				S 2/2	
Schnieber 02383 920541					
08.02.2006 - 09:57:11					
050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**	**Wand**	
				400	**SPB**

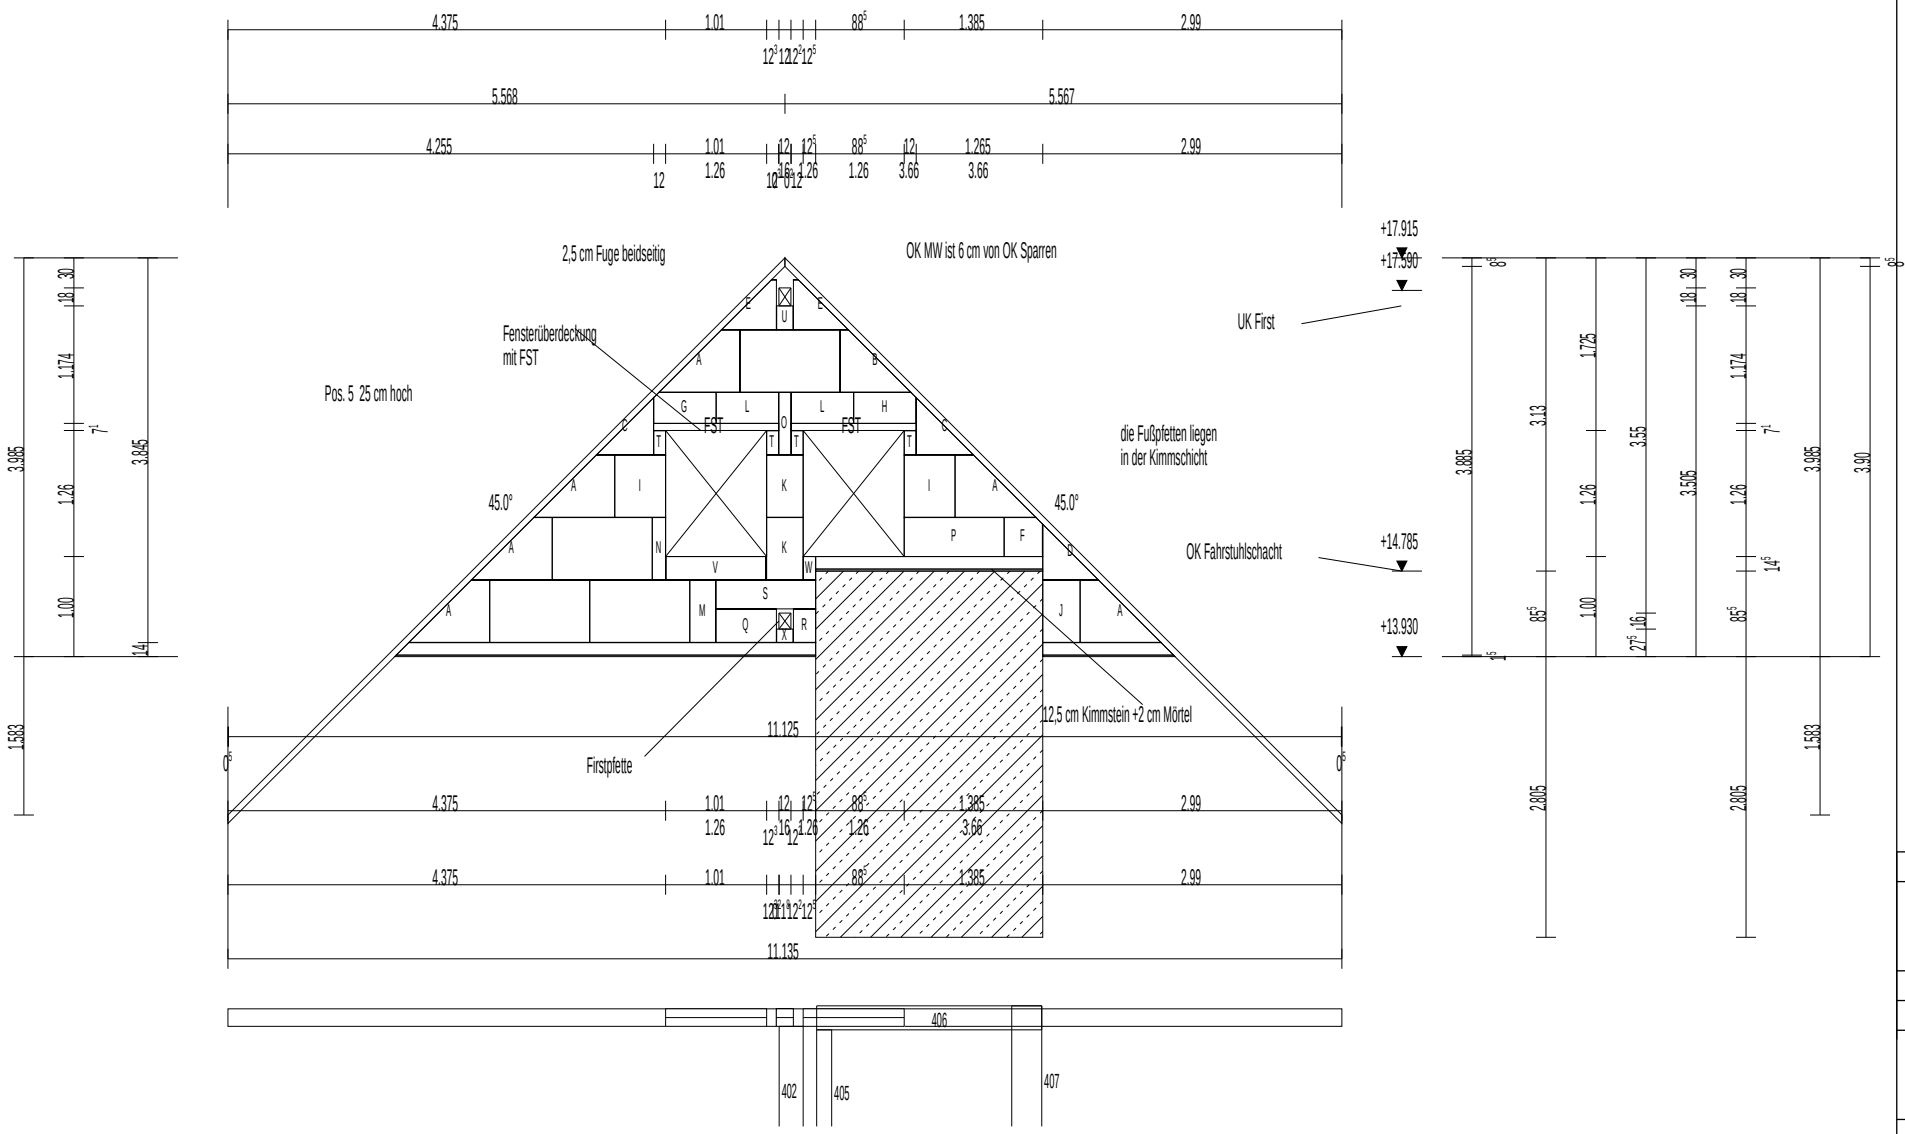

401 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		4
	998, 623	
Paßsteine:		37
A:	806, 623	6 x
B:	706, 623	1 x
C:	570, 570	2 x
D:	556, 556	1 x
E:	548, 498	2 x
F:	381, 390	1 x
G:	623, 309	1 x
H:	621, 309	1 x
I:	507, 623	2 x
J:	372, 623	1 x
K:	365, 623	2 x
L:	623, 309	2 x
M:	257, 623	1 x
N:	132, 623	1 x
O:	123, 623	1 x
P:	998, 390	1 x
Q:	606, 333	1 x
R:	223, 333	1 x
S:	998, 288	1 x
T:	119, 241	4 x
U:	166, 238	1 x
V:	998, 233	1 x
W:	123, 233	1 x
X:	166, 133	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	125	175	8,50
ISO-Kimme			
	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze	071	002	1250
Gurt-Roller			

M: 1:78 S 1/3
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:44:00

Endgültig

Wand

401 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

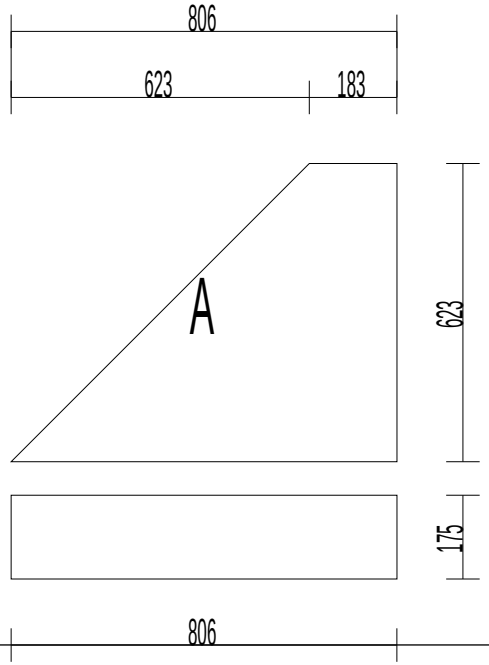

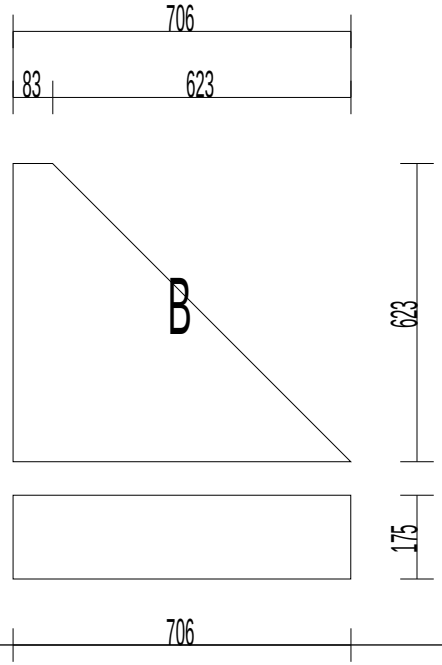

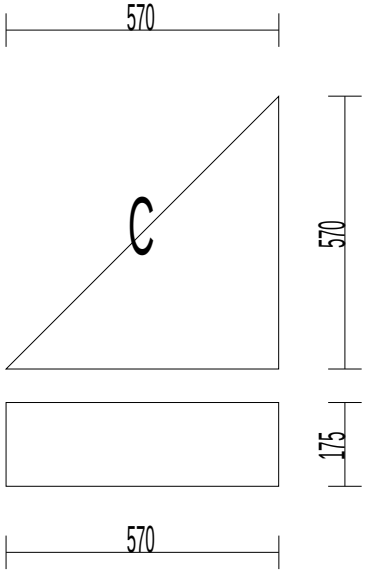

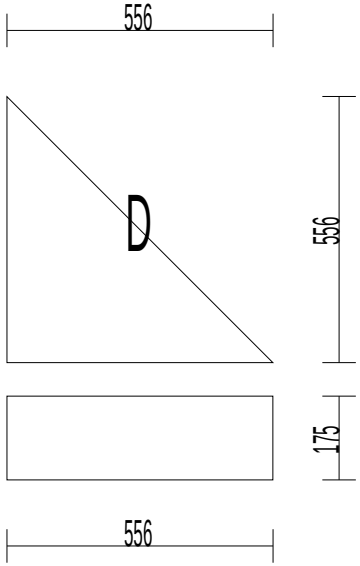

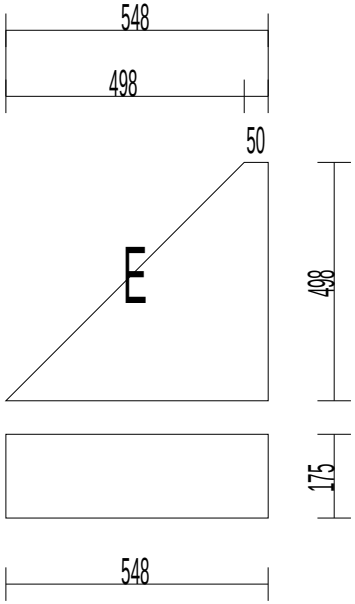

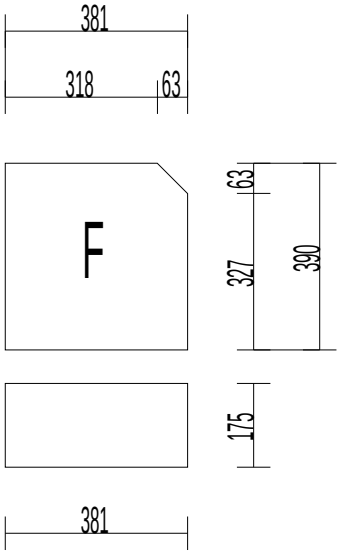

M: 1:16 S 2/3
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:44:00

Wand

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**	**401**	**SPB**

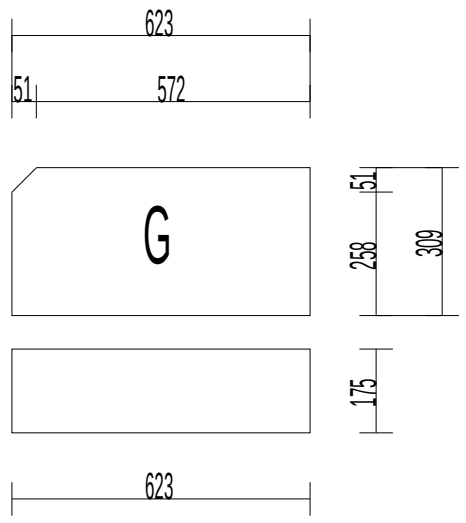

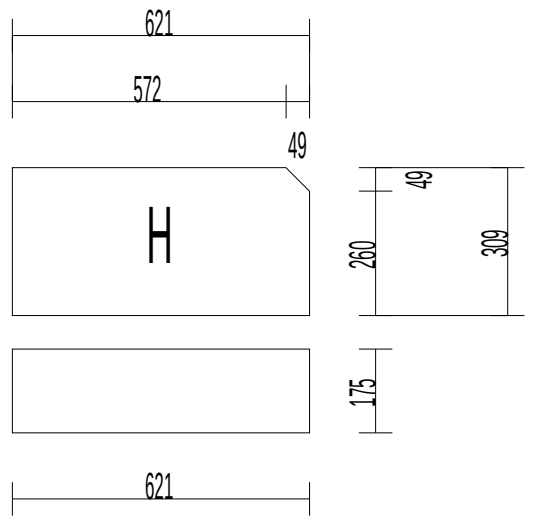

M: 1:16 S 3/3
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:44:00

Wand

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**	**401**	**SPB**

402 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine:		56
	998, 623	
Sonderhöhen:		14
D:	998, 498	14 x
Paßsteine:		5
A:	240, 623	4 x
B:	240, 498	1 x

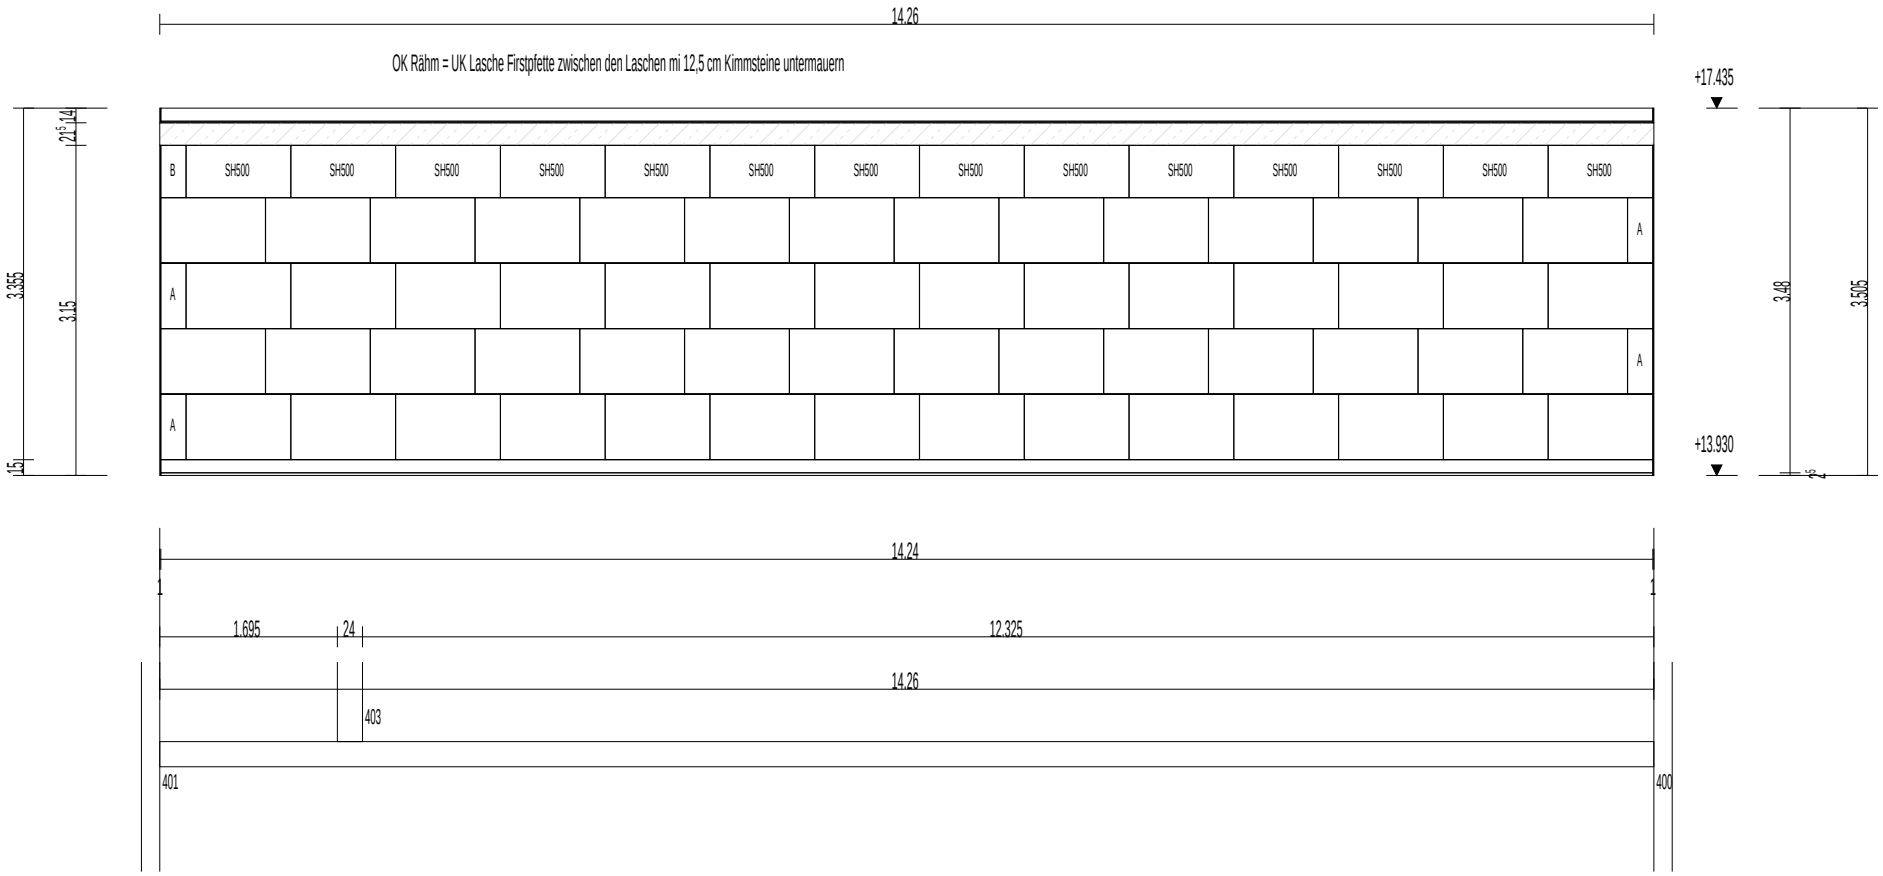

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	125	240	26,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:74 S 1/1
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:55:25

Endgültig

Wand

402 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

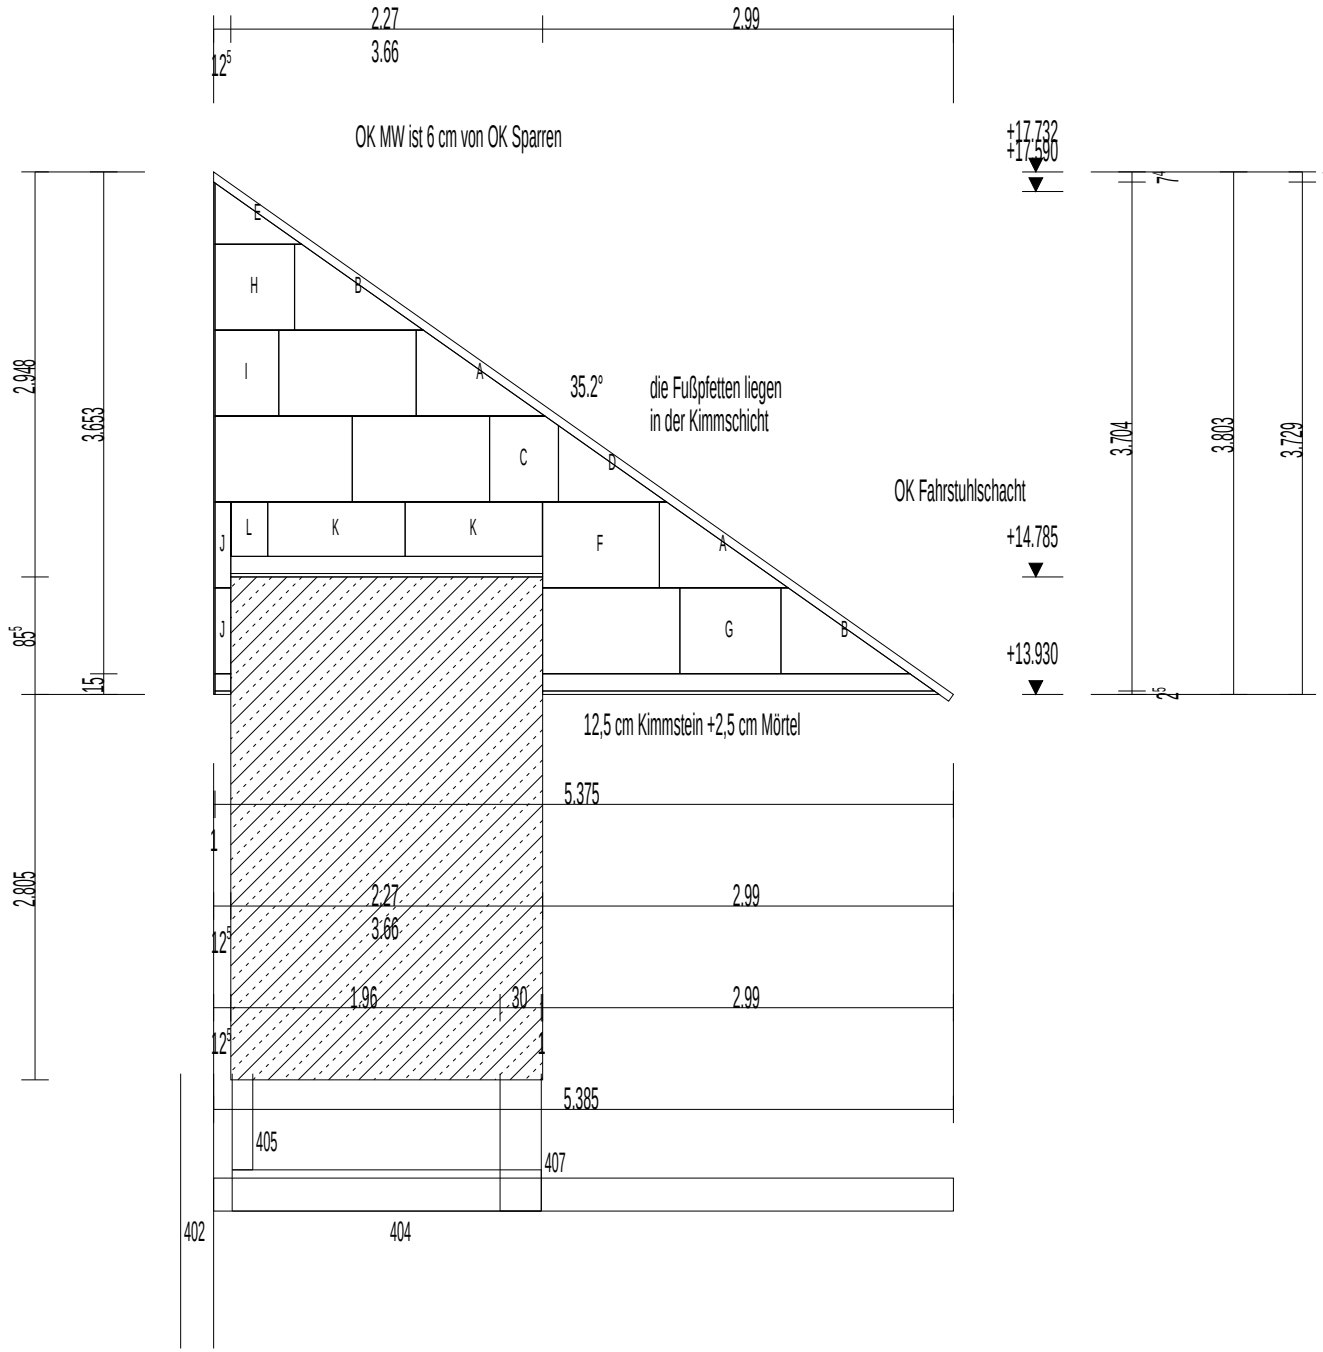

403 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		4
	998, 623	
Paßsteine:		16
A:	935, 623	2 x
B:	935, 623	2 x
C:	499, 623	1 x
D:	785, 554	1 x
E:	630, 445	1 x
F:	849, 623	1 x
G:	734, 623	1 x
H:	578, 623	1 x
I:	463, 623	1 x
J:	115, 623	2 x
K:	998, 395	2 x
L:	266, 395	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	125	240	6,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:57 S 1/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:50:11

Endgültig

Wand

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

403 **SPB**

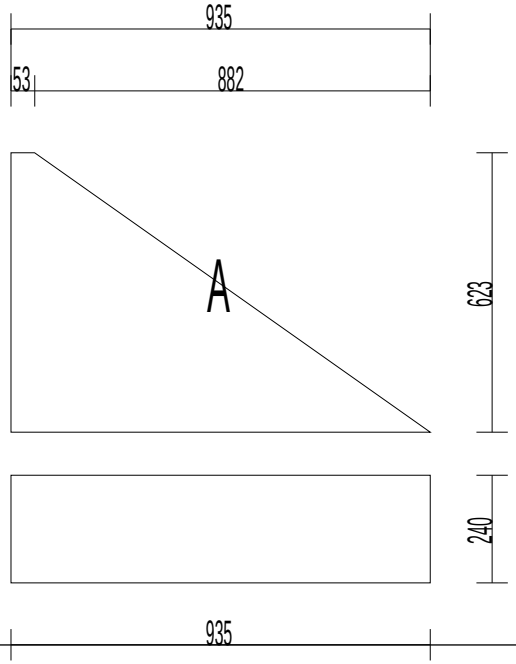

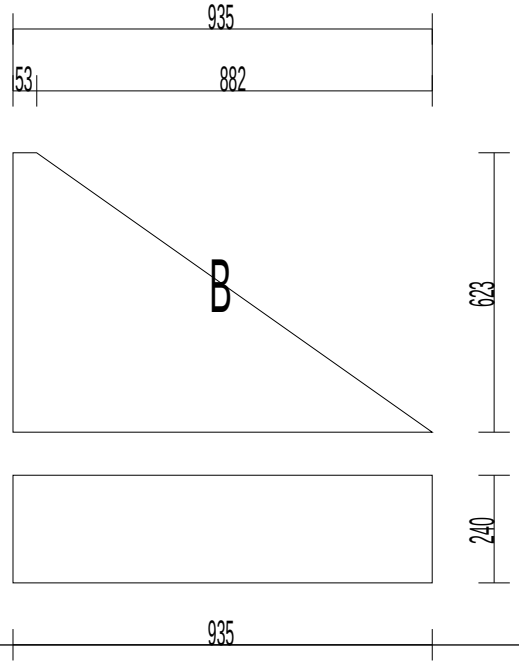

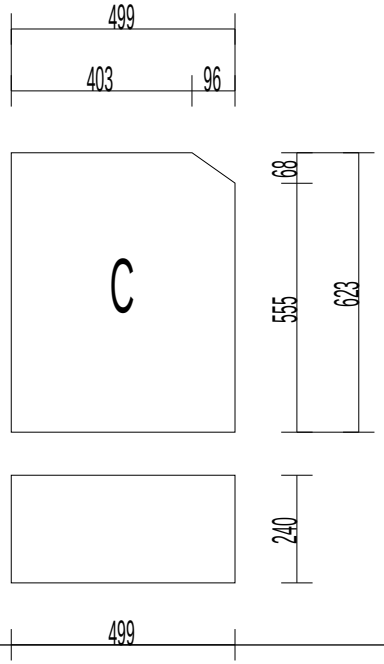

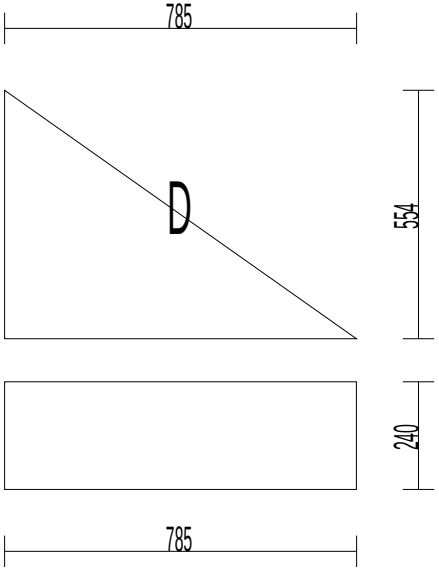

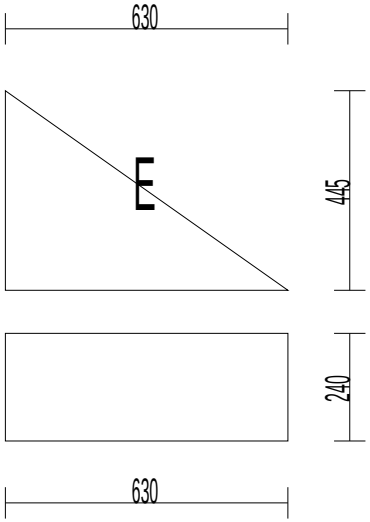

M: 1:17 S 2/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:50:11

Wand

403 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

KS-PE 998x300x623 20-1.

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		0
	998, 623	
Paßsteine:		3
A:	740, 623	1 x
B:	655, 623	1 x
C:	546, 473	1 x

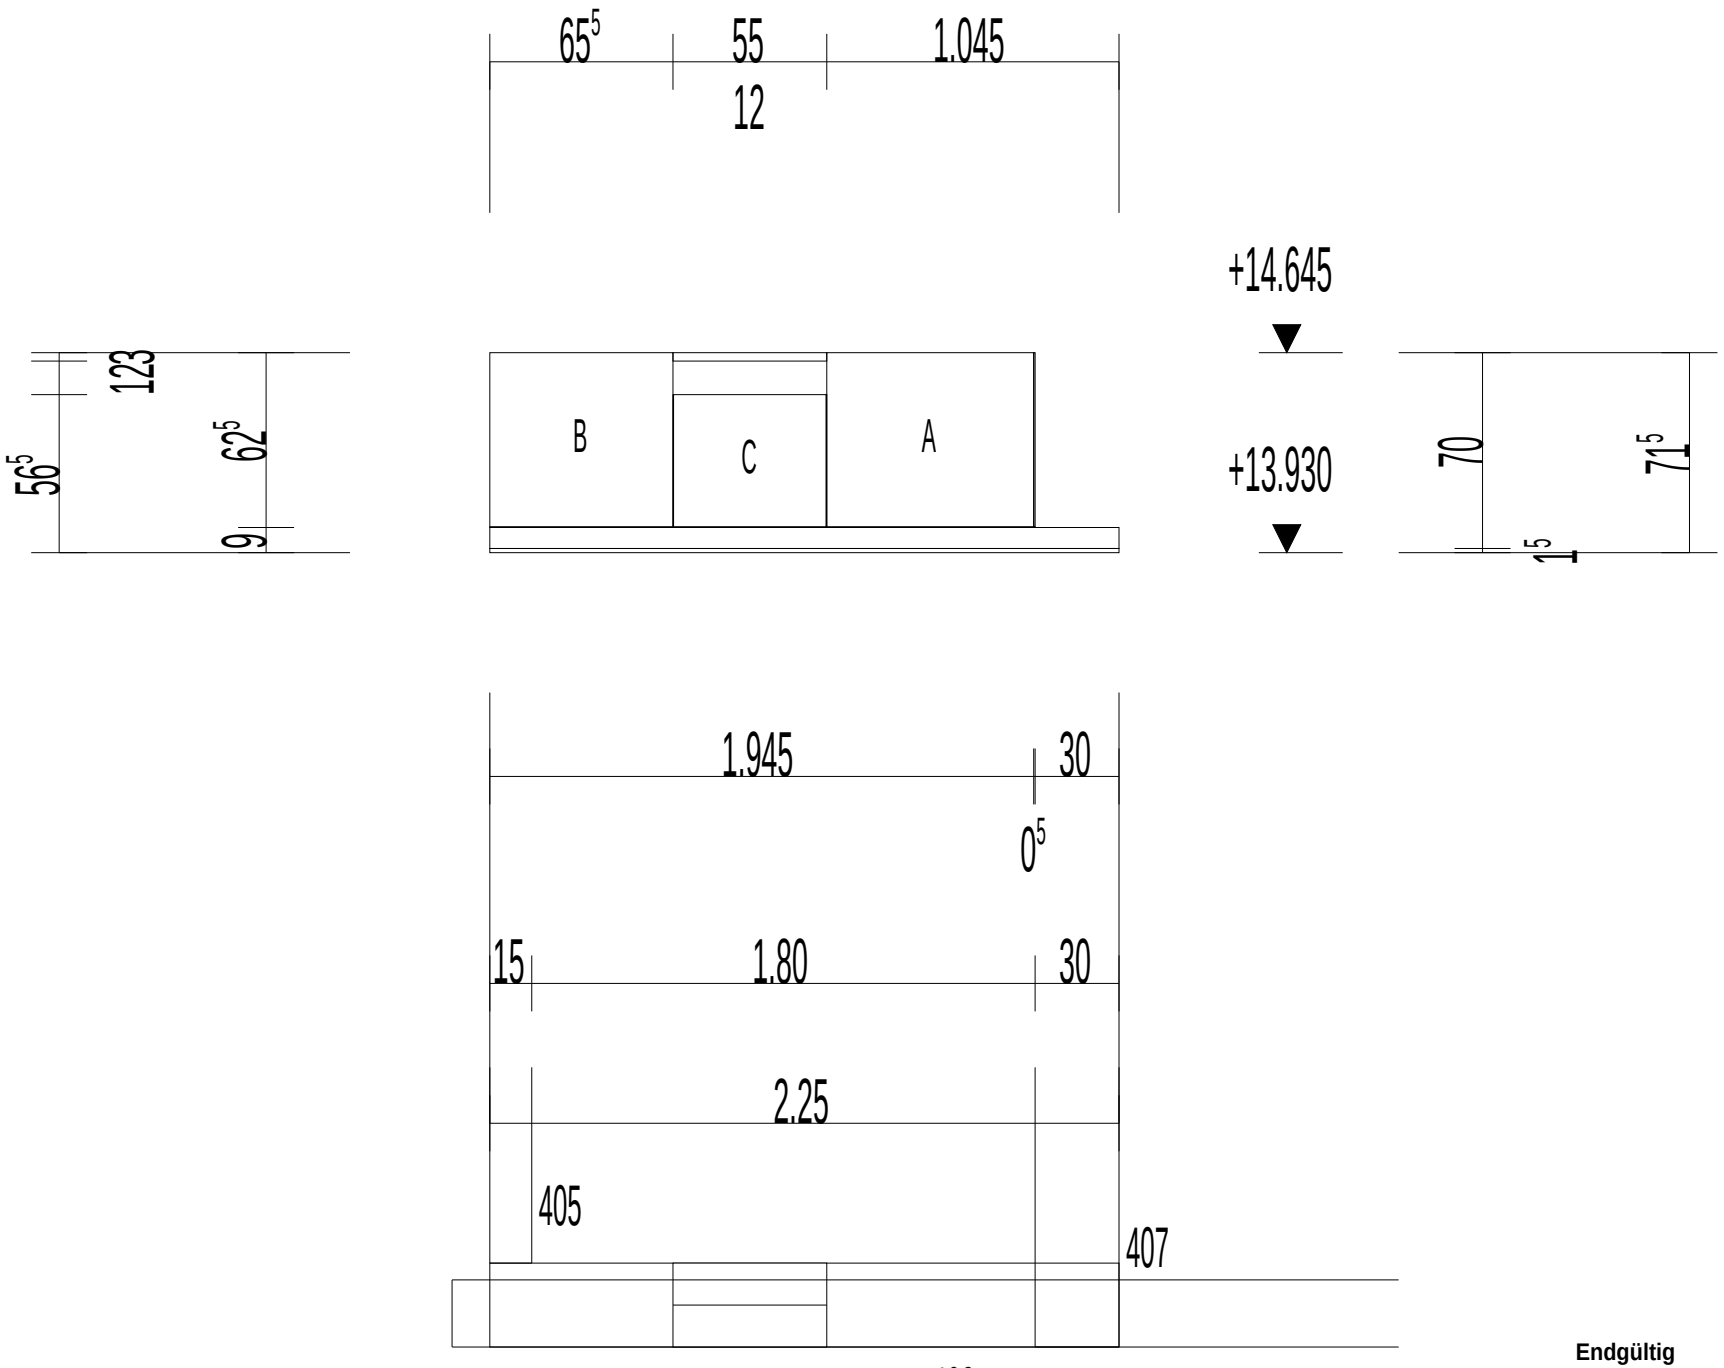

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	075	300	2,50
ISO-Kimme			
	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:28 S 1/1
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:51:09

Endgültig

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

Wand

404 **SPB**

405 **KS-PE 998x150x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h
Normsteine: 1
998, 623
Paßsteine: 1
A: 590, 623 1 x

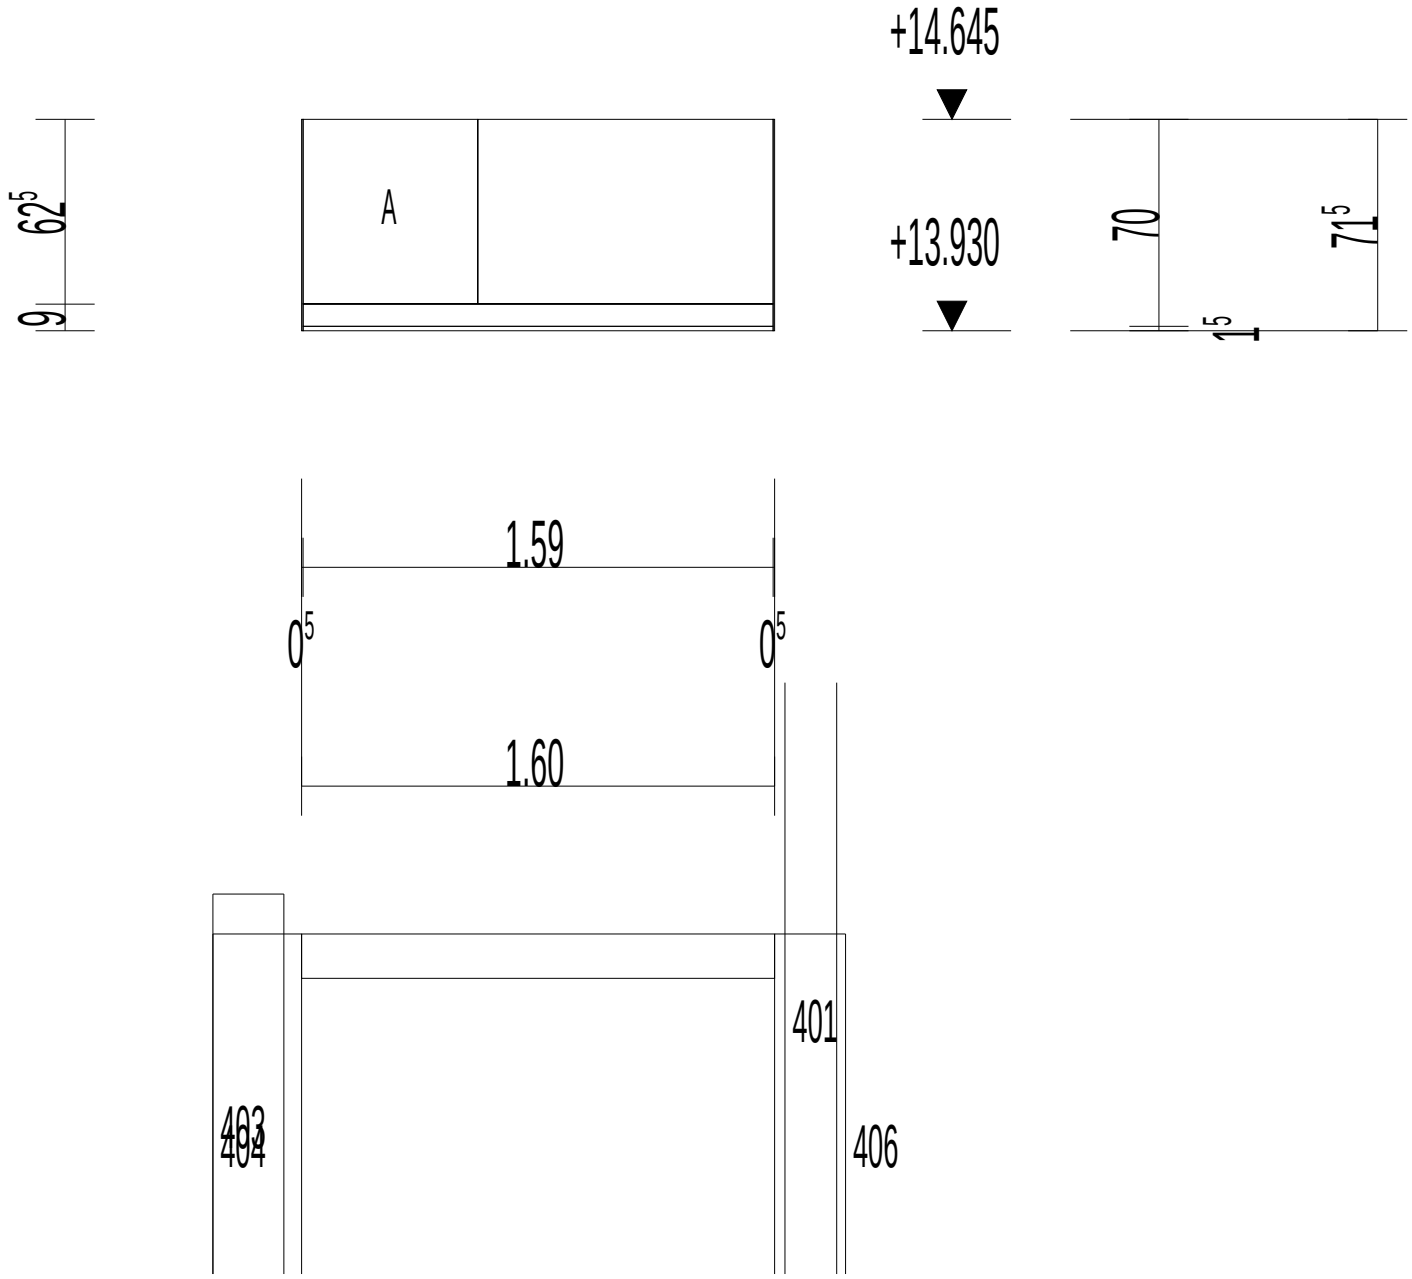

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	075	150	2,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:26 S 1/1
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:50:51

Endgültig

Wand

405 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

406 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		0
	998, 623	
Paßsteine:		4
A:	650, 623	1 x
B:	200, 623	1 x
C:	546, 473	1 x
D:	543, 473	1 x

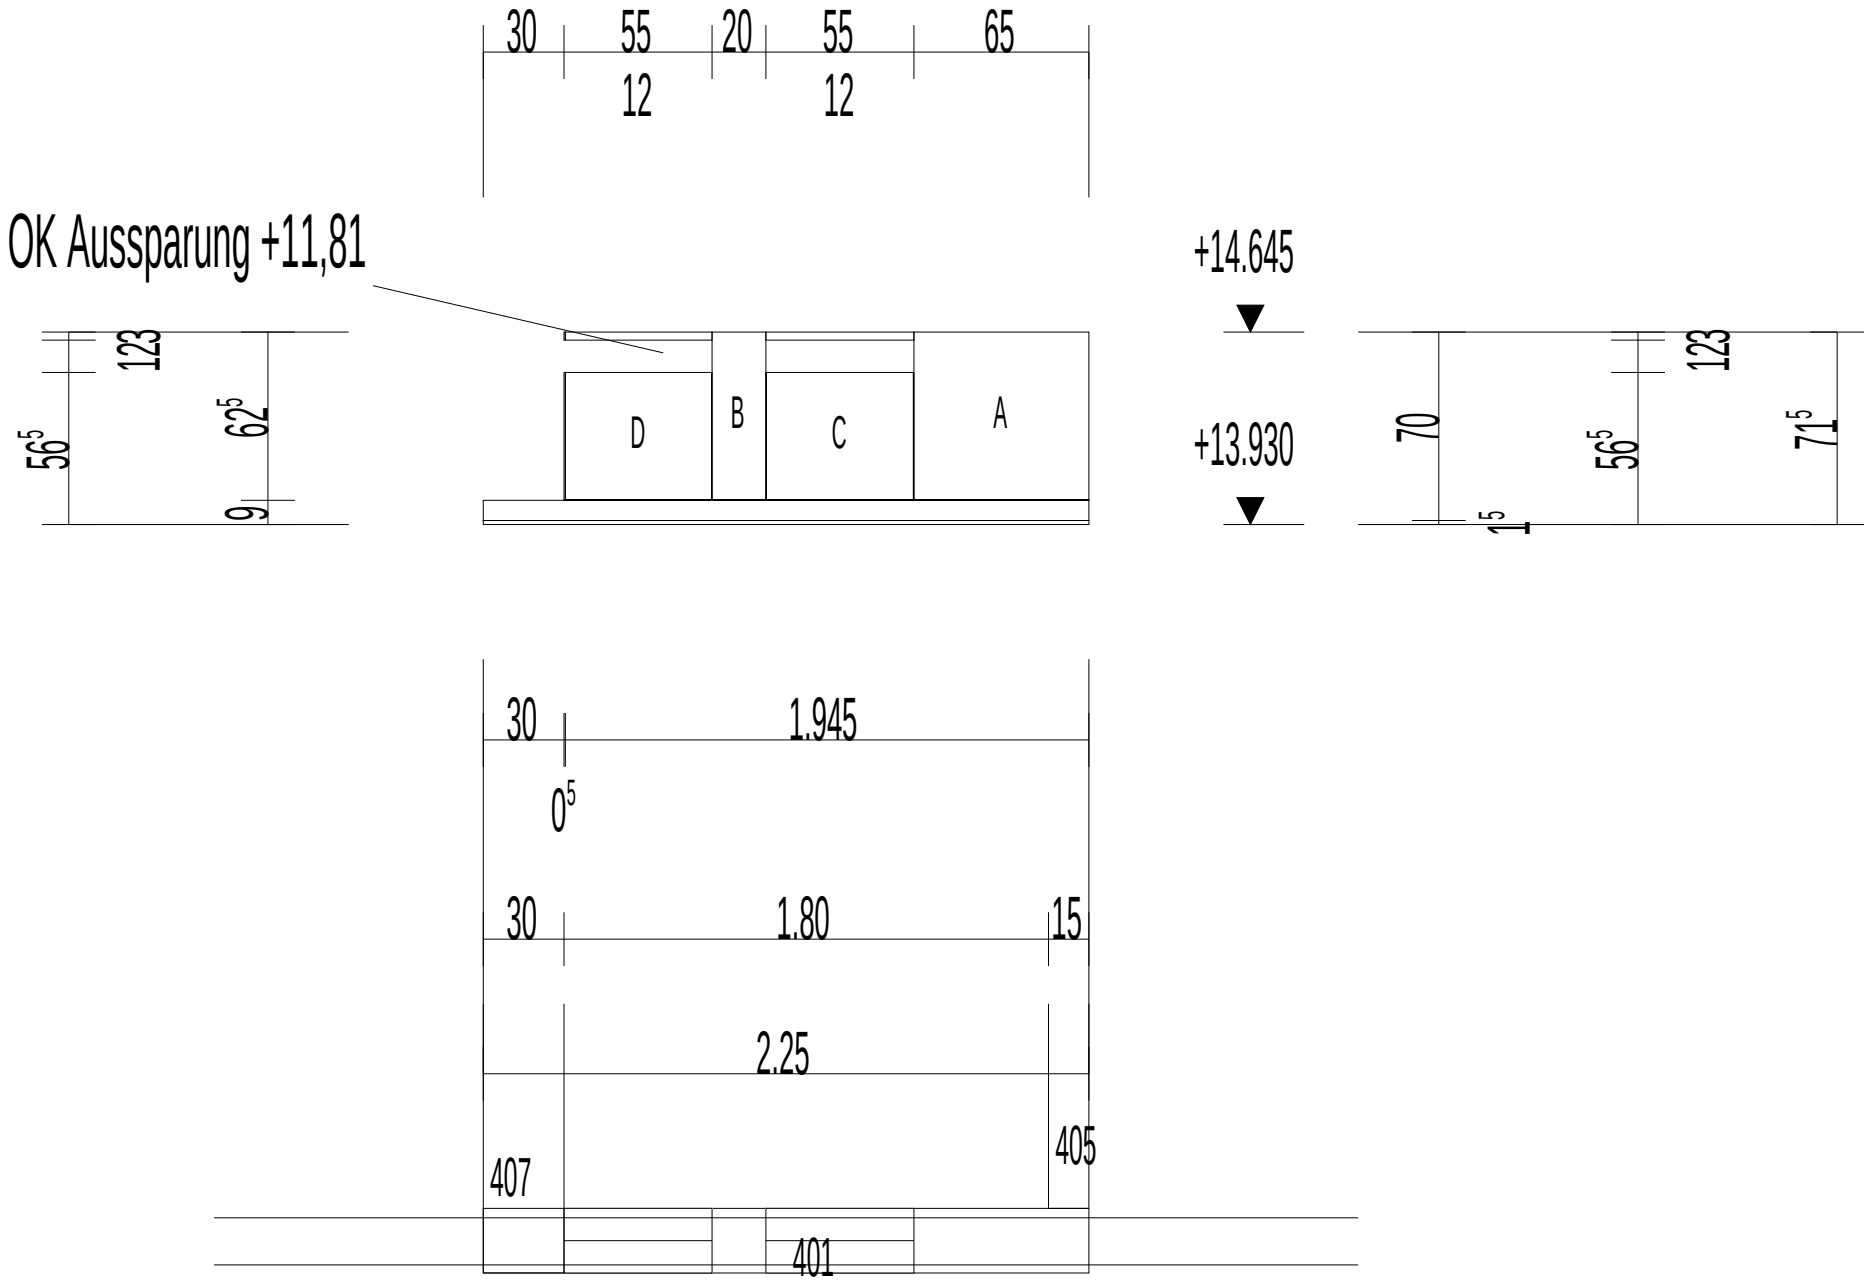

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	075	240	2,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:29 S 1/1
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 10:51:34

Endgültig

Wand

406 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

407 **KS-PE 998x300x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h
Normsteine: 2
998, 623
Paßsteine: 1
A: 140, 623 1 x

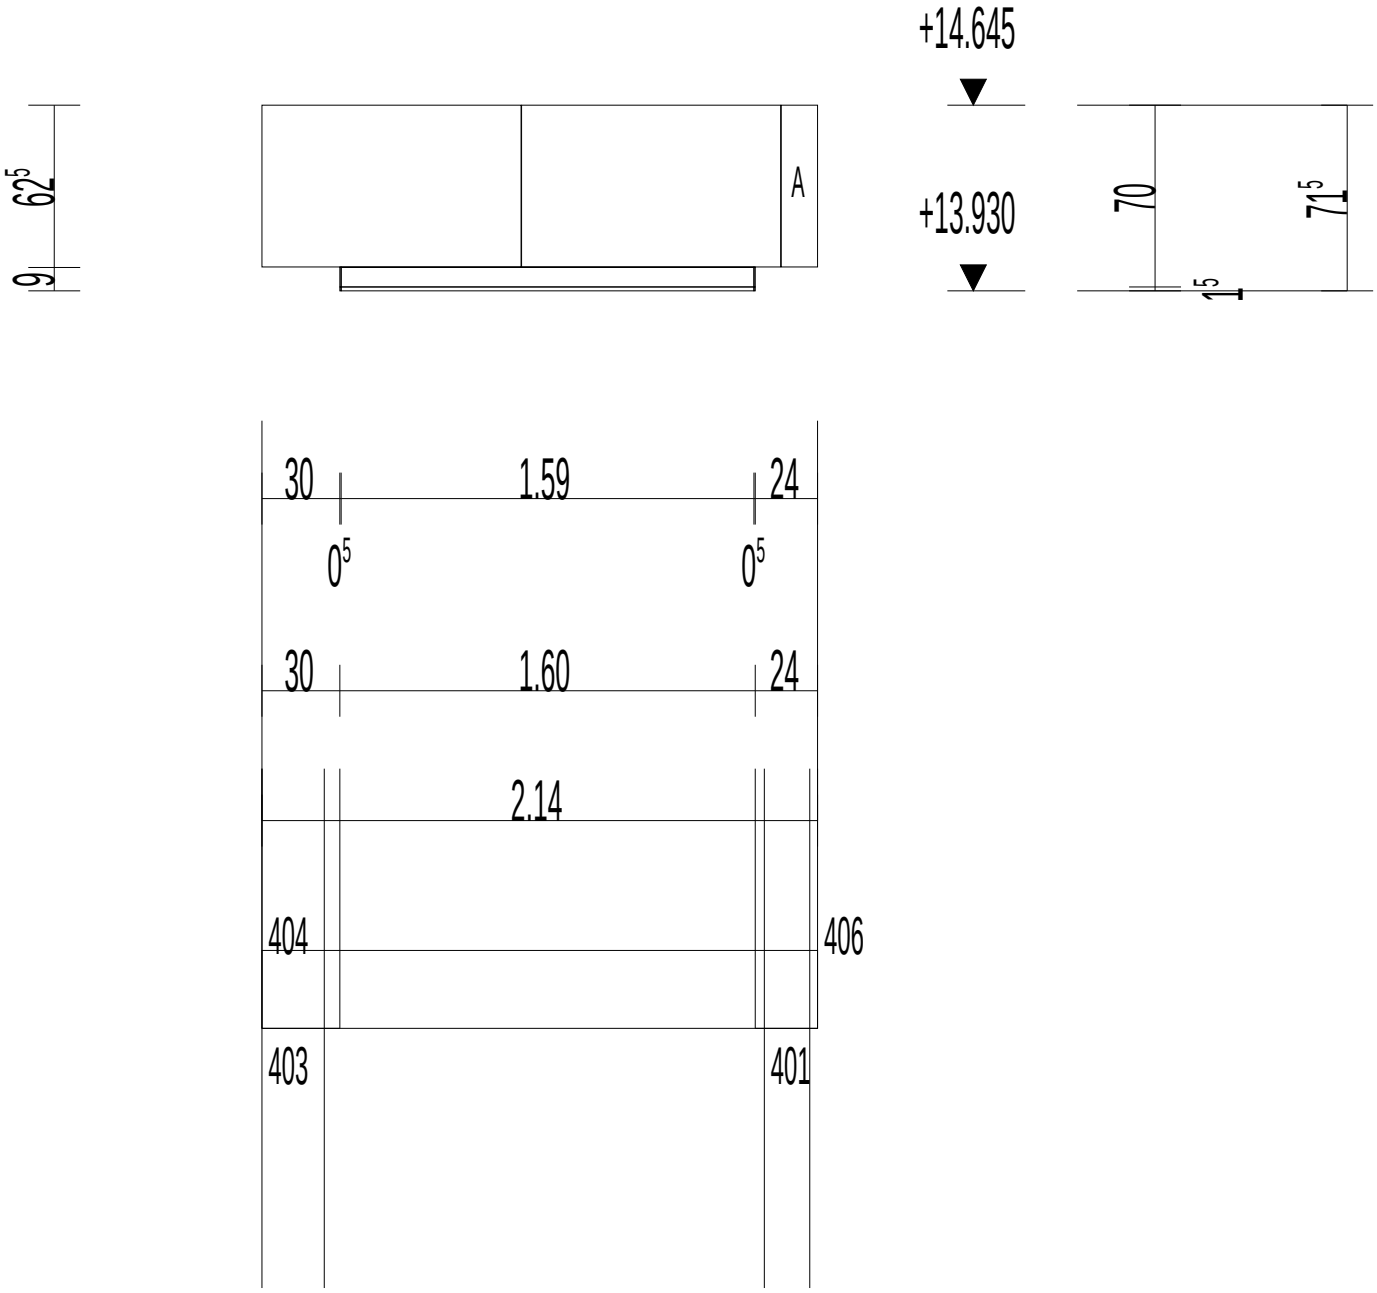

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	075	300	2,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:30 S 1/1
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:30:37

Endgültig

Wand

407 **SPB**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

Fa. Schnieber Bau

Wandansichtspläne zur Prüfung

Anzahl Seiten		Ausgang zur Prüfung	Elementierer	Telefon - Elementierer
		24.01.2006	Schnieber 02383 920541	02383 920541
NR:	050106			Wände: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322
Projekt:	8 WE / Kalksandsteinstr. / Bönen			
Gebäude:	HS 1			
Geschoß:	Dachgeschoss			
Planstand Werkplan:				

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend übersenden wir Ihnen die Unterlagen zum obigen Objekt mit der Bitte um eingehende Prüfung sämtlicher Baumaße, insbesondere Wanddicken, Wandhöhen, Wandlängen, etc.
Ihre Baustelle kann nur termingerecht mit Passsteinen beliefert werden, wenn die von Ihnen geprüften Wandaufrisse 14 Tage vor dem festgelegten Liefertermin bei uns im Werk vorliegen.

Ihre Rückantwort:

Freigabe, derzeitiger Stand der Verlegepläne:	ja		nein	
Freigabe ist nach der von mir angegebenen Änderung erteilt:	ja		nein	
Bitte legen Sie mir nach Änderung die Verlegepläne nochmal vor:	ja		nein	

Liefertermin: 27.02.2006

Datum: **Unterschrift:**

Unstimmigkeiten beim Planstand sind vor Freigabe zu klären!

Ein Liefertermin ist für die termingerechte Baustellenbelieferung zwingend erforderlich!

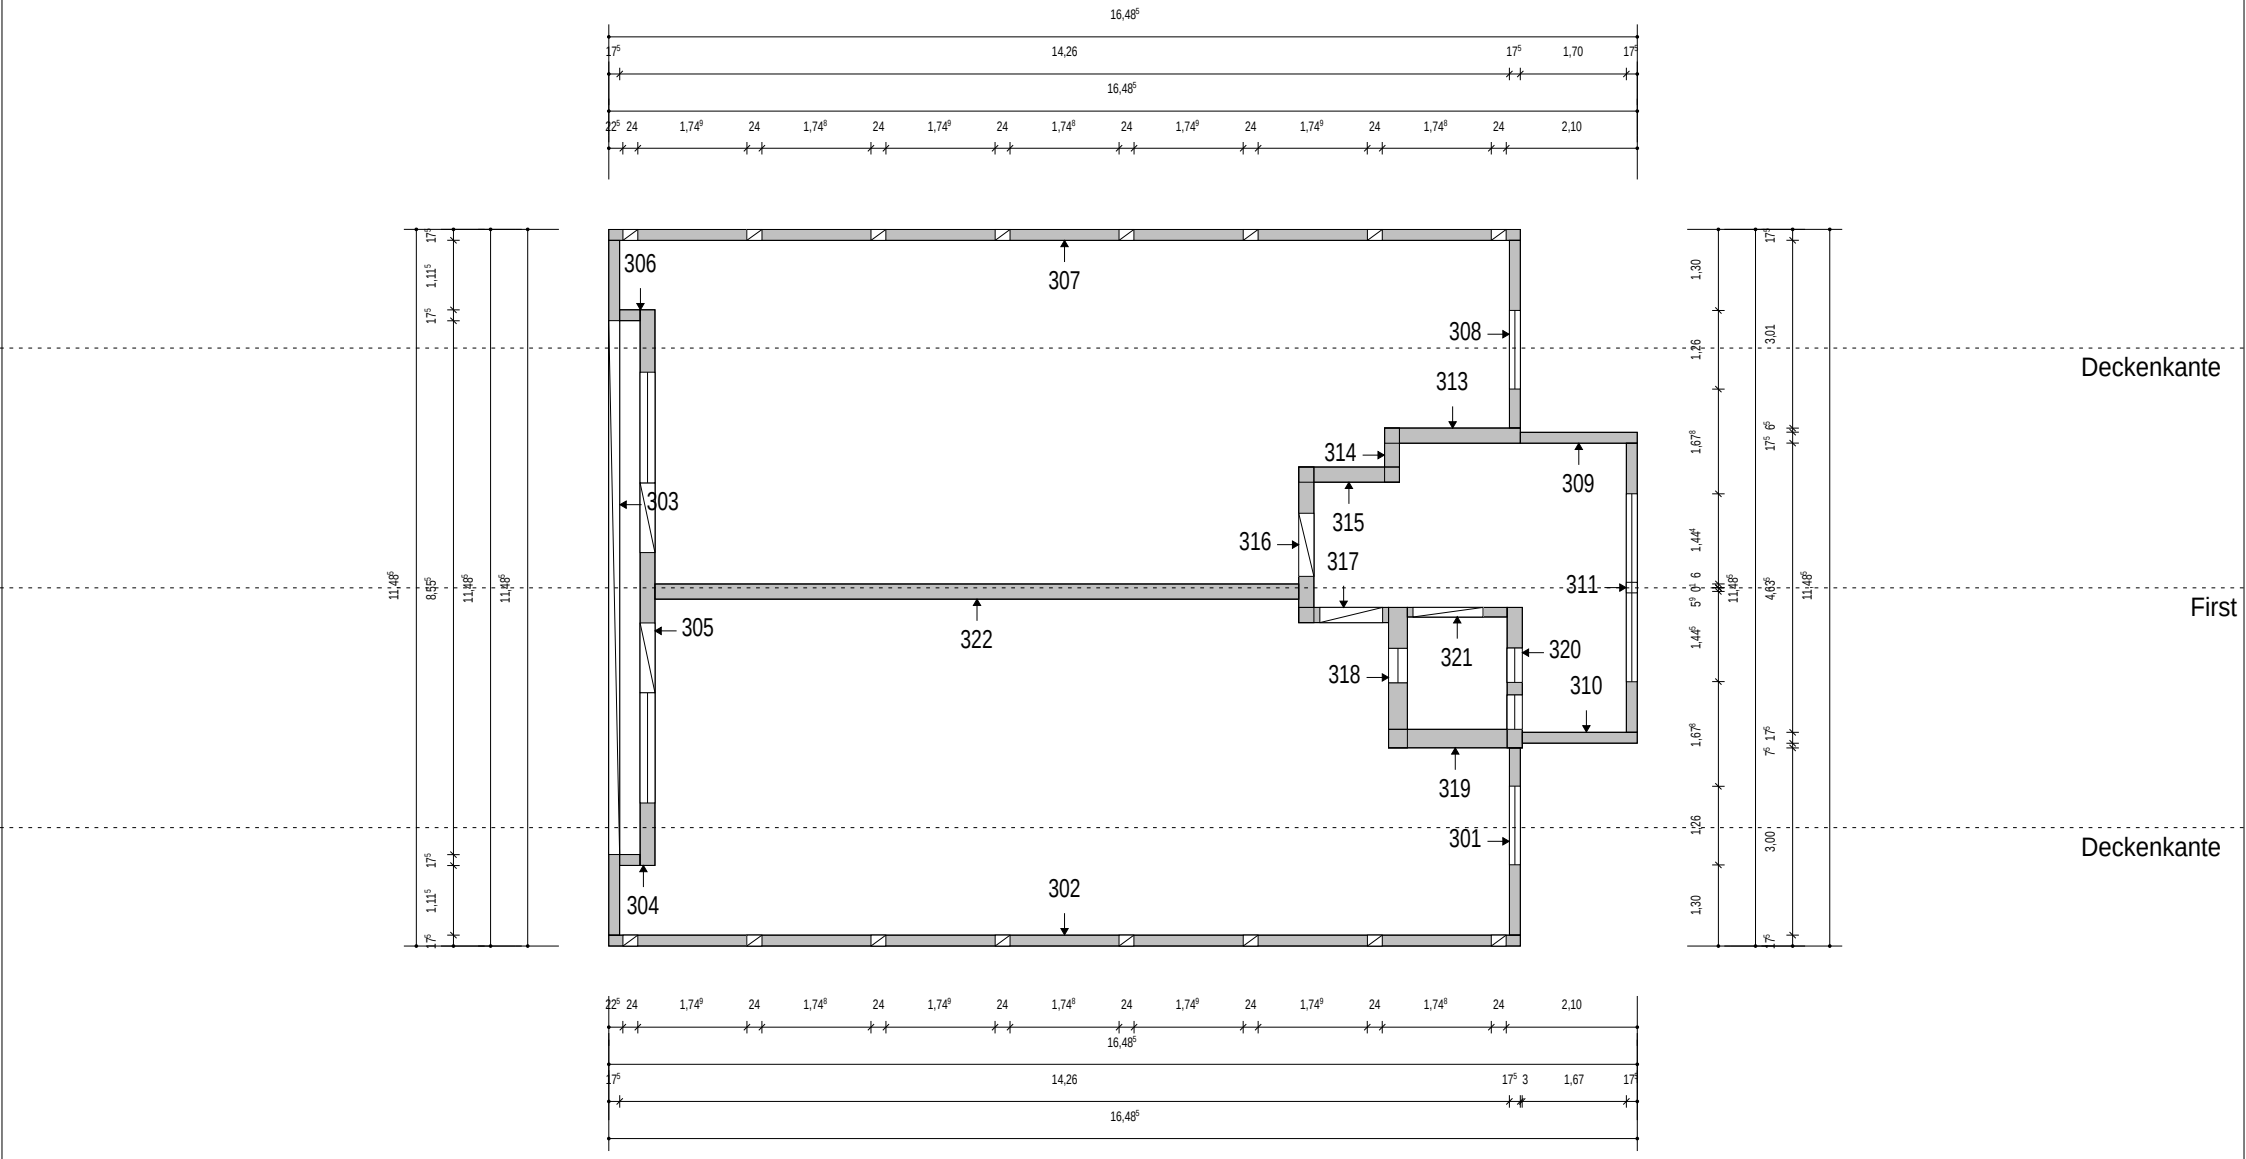

Projektnr.:	**050106**	**Bauunternehmer:** **Schnieber Bau**	**Maßstab 1:125**
Bauvorhaben:	**8 WE / HS 1** **Kalksandsteinstr.** **Bönen**		**Endgültig** **Dachgeschoss**

LogAs© Losmanager 2006 © ASCON Software 2006 - Alle Angaben erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr! - http://www.wandabwicklung.de

301 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		1
	998, 623	
Paßsteine:		10
A:	636, 623	1 x
B:	619, 623	1 x
C:	610, 623	3 x
D:	360, 623	1 x
E:	120, 623	1 x
F:	248, 383	1 x
G:	248, 297	1 x
H:	499, 623	1 x

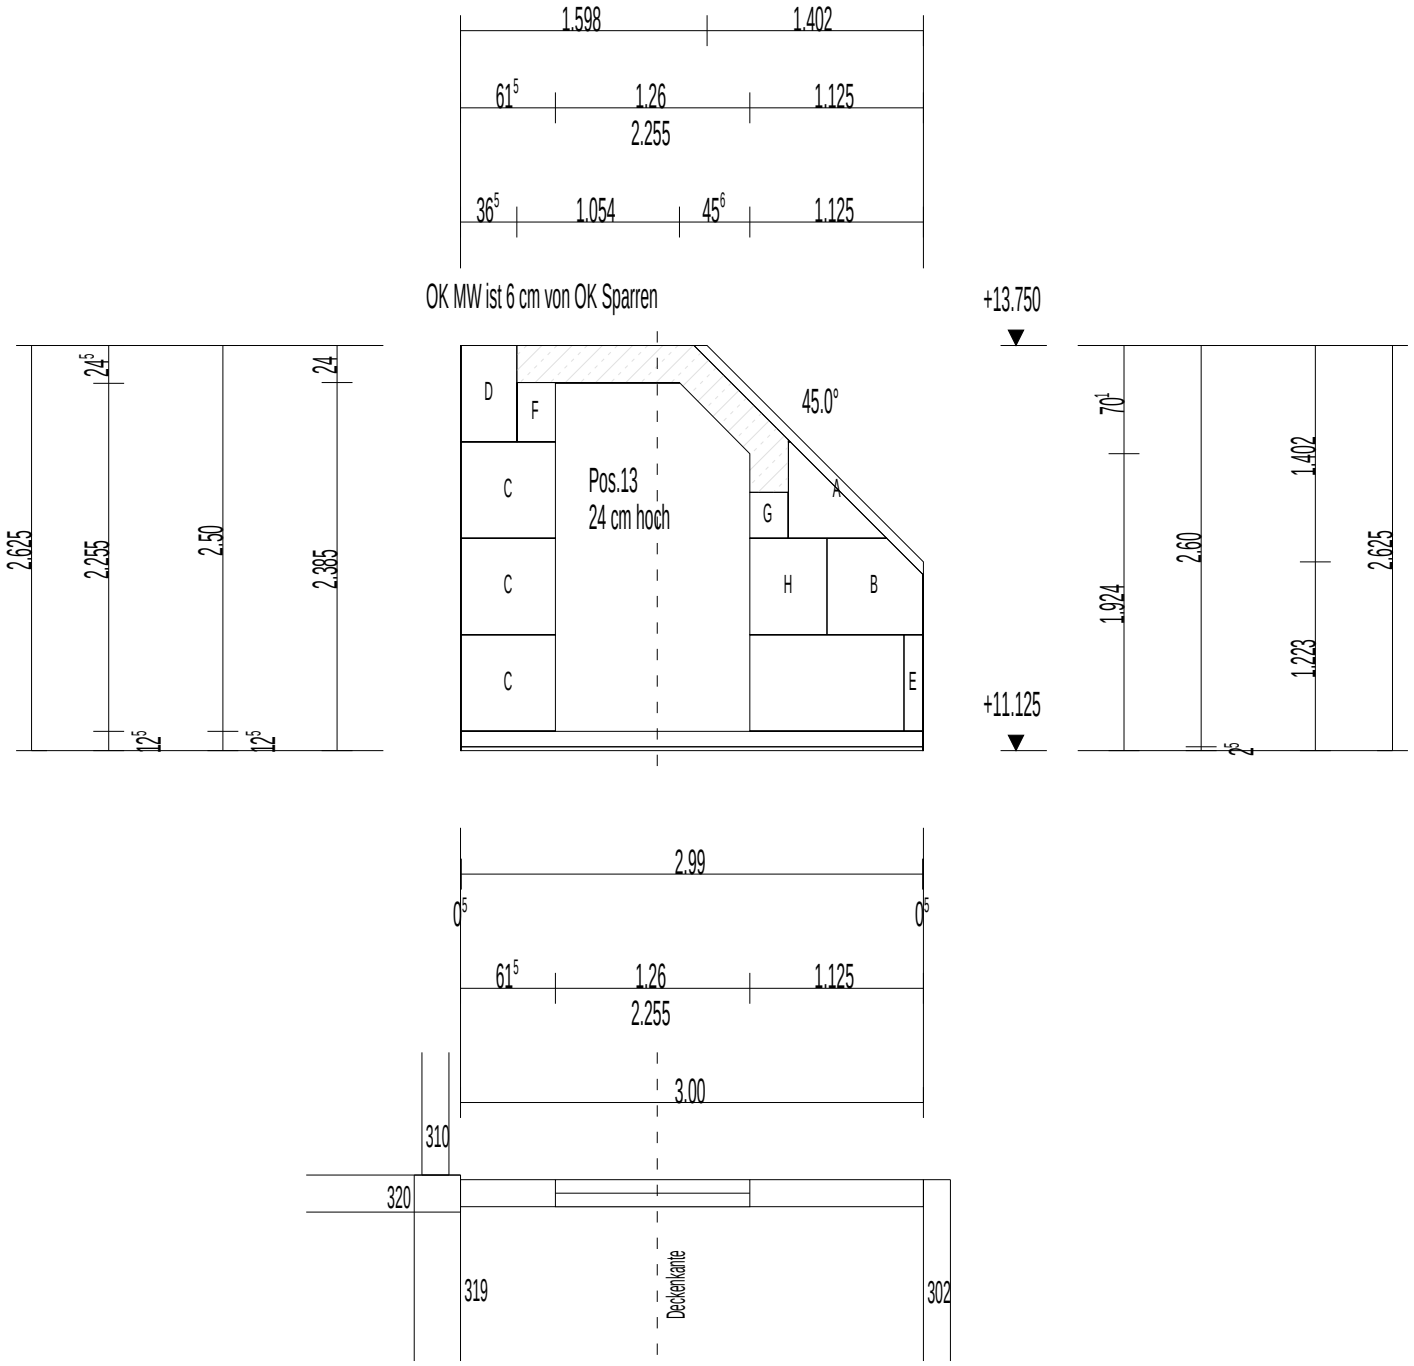

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	3,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:51 S 1/2
Schnieber 02383 920541
07.02.2006 - 09:32:47

Endgültig

Wand

301 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

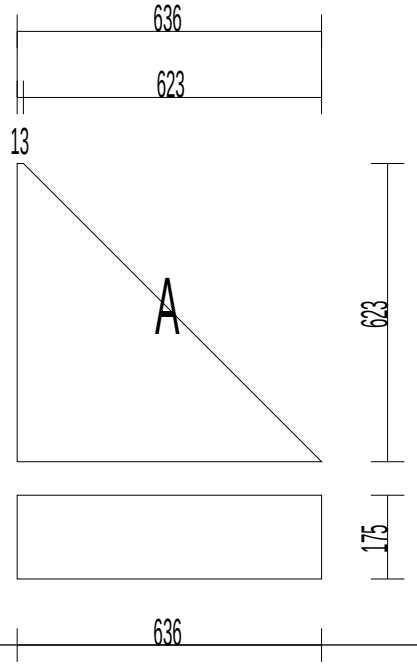

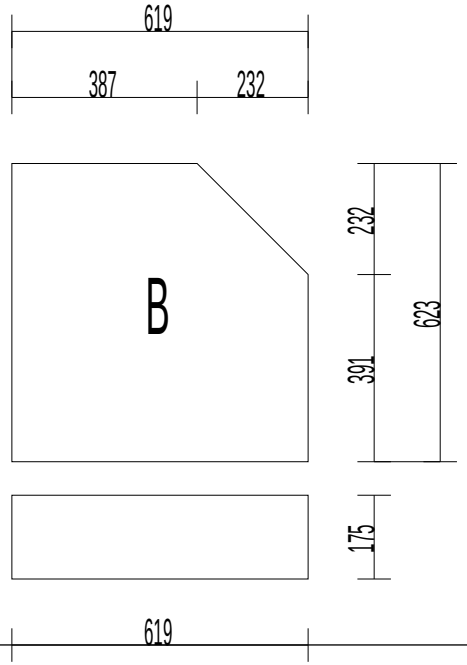

M: 1:16 S 2/2
Schnieber 02383 920541
07.02.2006 - 09:32:47

Wand

301 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

302 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		7
	998, 623	
Paßsteine:		9
A:	749, 623	6 x
B:	748, 623	1 x
C:	225, 623	2 x

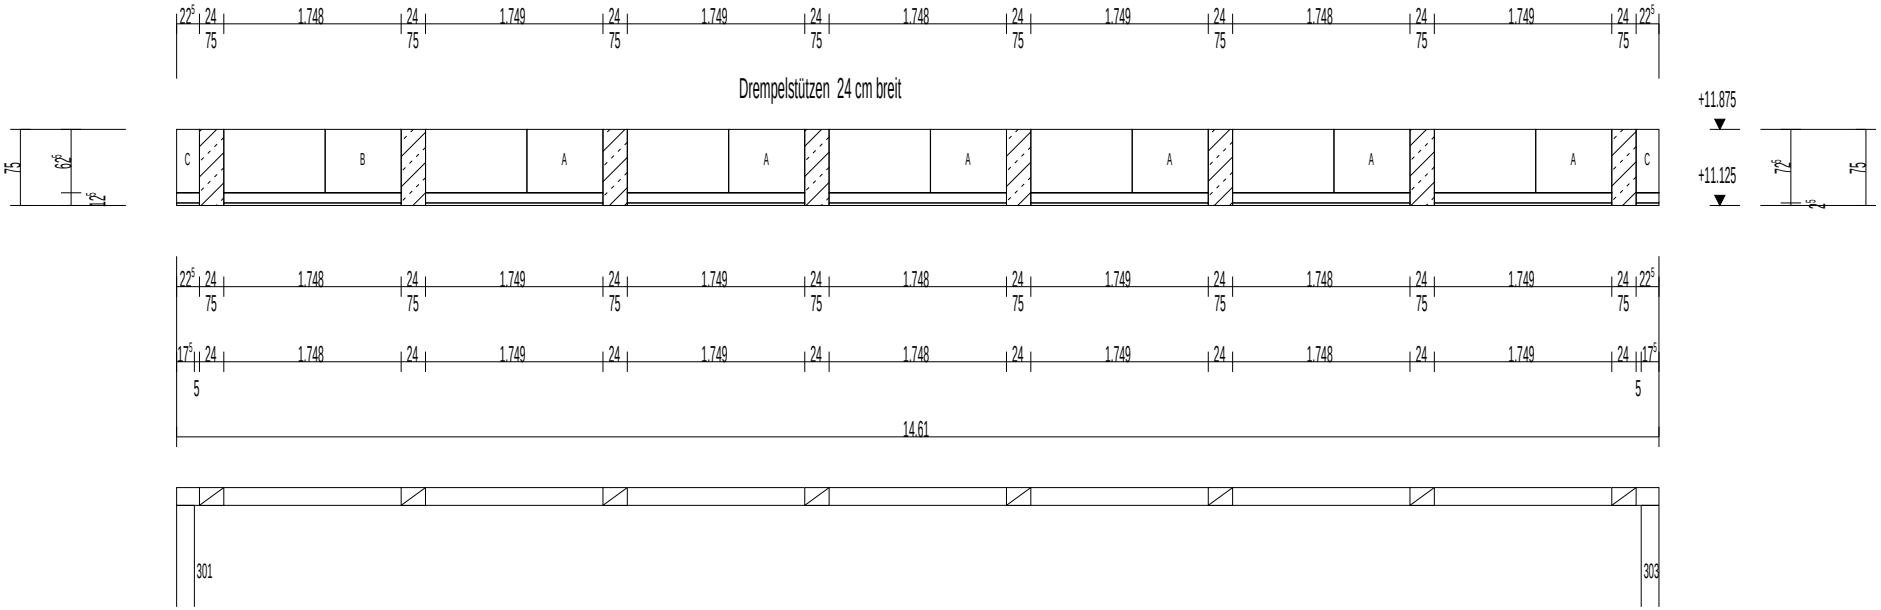

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	15,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:77 S 1/1
Schnieber 02383 920541
31.05.2006 - 13:00:51

Endgültig

Wand

302 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

303 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		4
	998, 623	
Paßsteine:		10
A:	806, 623	2 x
B:	280, 623	2 x
C:	426, 426	1 x
D:	426, 426	1 x
E:	280, 623	2 x
F:	242, 623	2 x

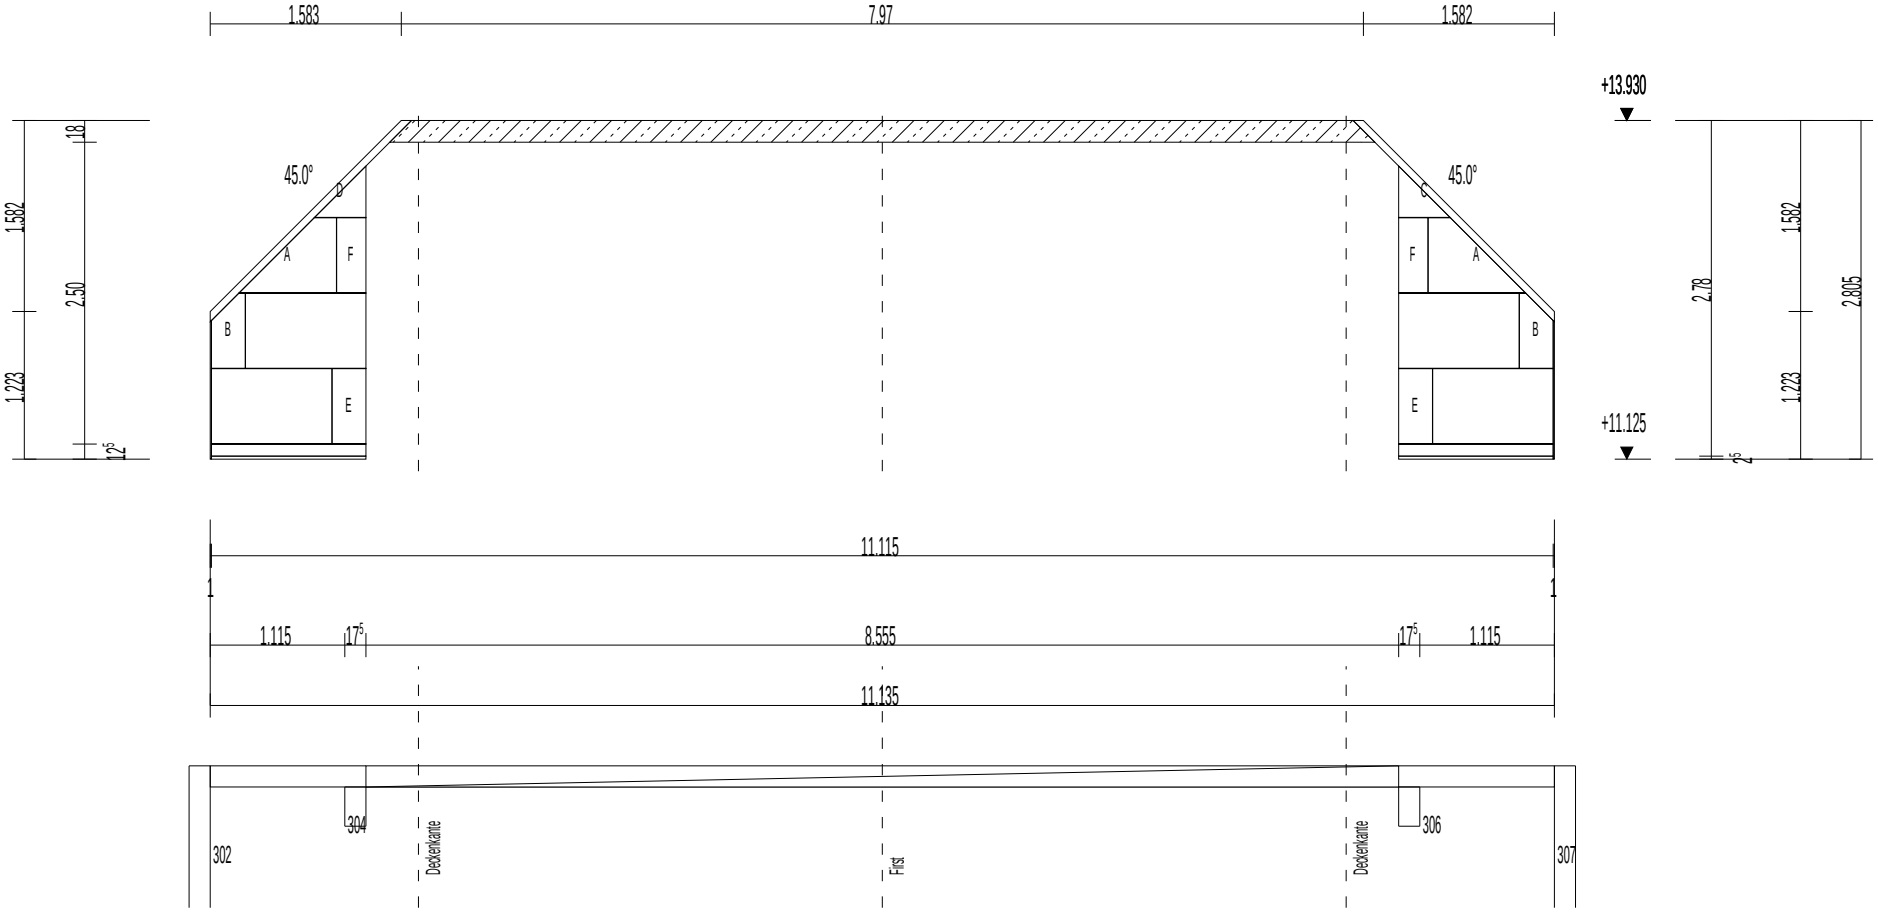

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	3,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:65 S 1/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:41:51

Endgültig

Wand

303 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

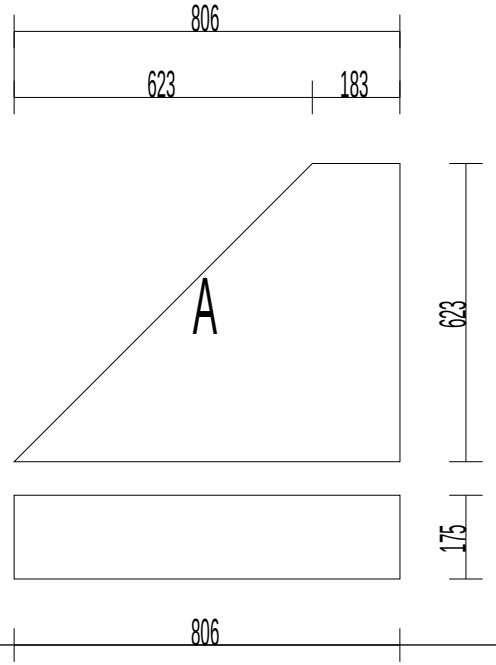

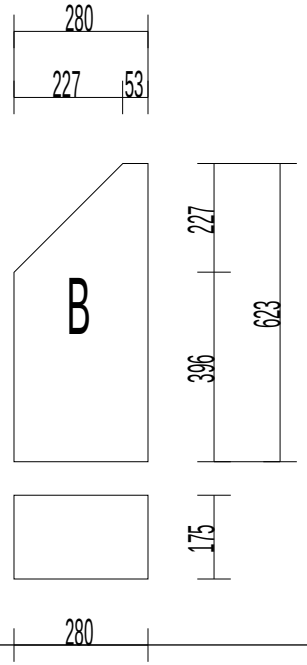

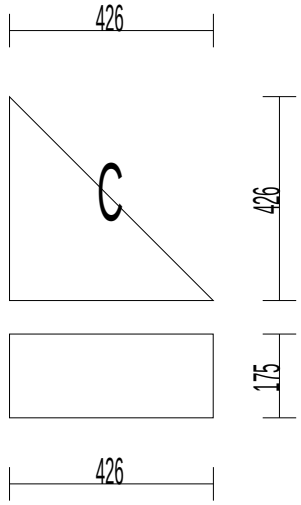

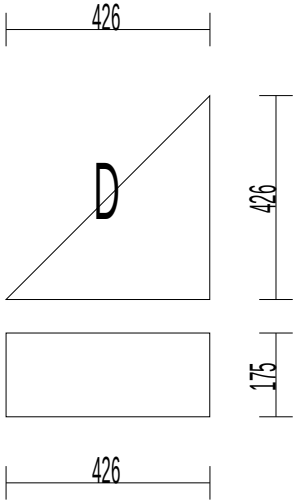

M: 1:16 S 2/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:41:51

Wand

303 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

304 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h
Normsteine: 0
998, 623
Paßsteine: 3
A: 315, 623 3 x

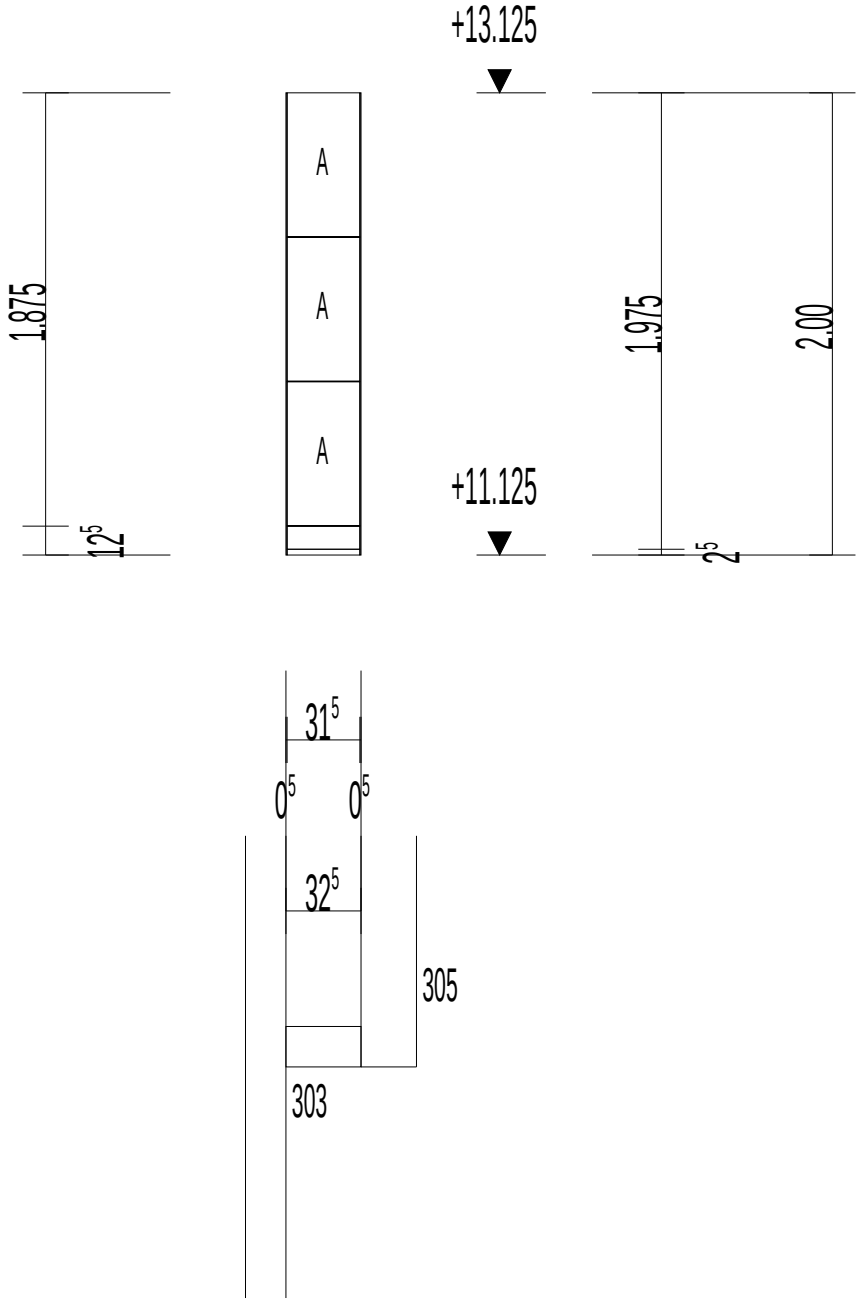

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	0,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:34 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 09:02:17

Endgültig

Wand

304 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

305 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine: 9

998, 623

Paßsteine: 20

A:	920, 623	2 x
B:	965, 623	1 x
C:	770, 623	1 x
D:	633, 623	1 x
E:	623, 623	1 x
F:	375, 623	1 x
G:	269, 623	1 x
H:	125, 623	1 x
I:	500, 623	1 x
J:	998, 298	2 x
K:	770, 298	1 x
L:	768, 298	1 x
M:	78, 293	4 x
N:	113, 127	1 x
O:	499, 623	1 x

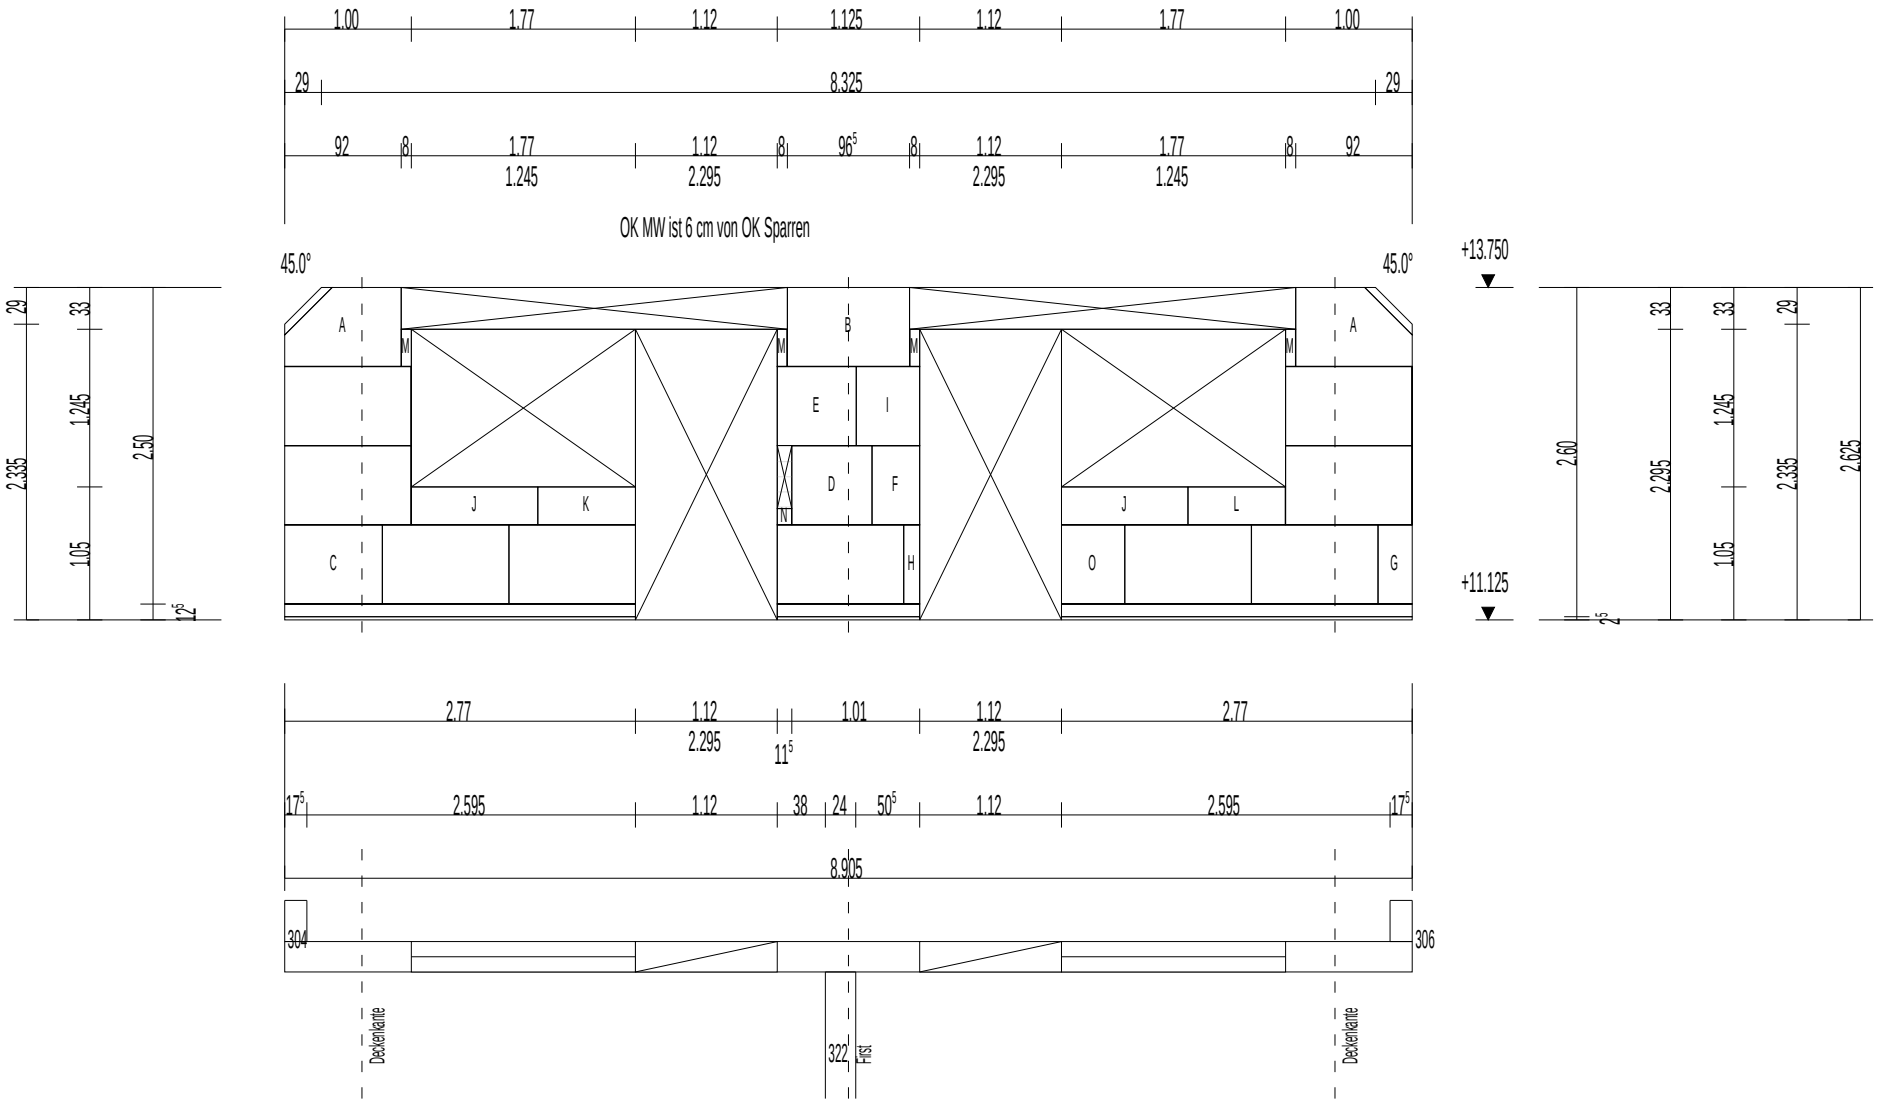

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	7,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller	498	001	115

M: 1:62 S 1/2

Schnieber 02383 920541

24.05.2006 - 10:16:19

Endgültig

Wand

305 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

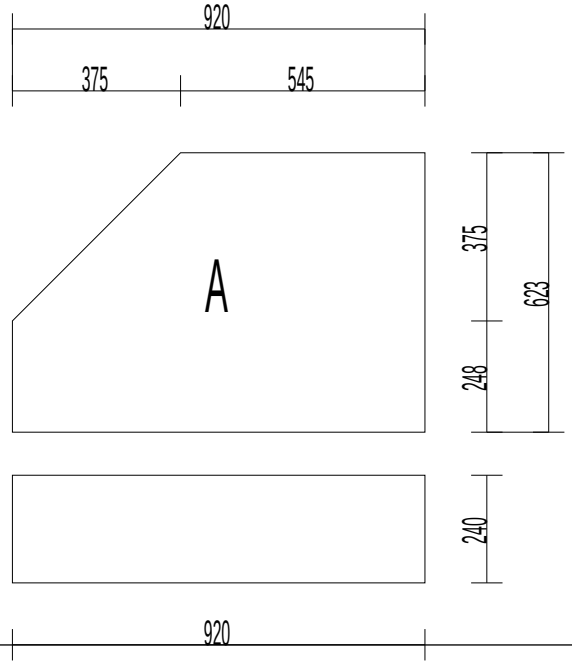

M: 1:17 S 2/2
Schnieber 02383 920541
24.05.2006 - 10:16:19

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**	**Wand**	
				305	**DG**

306 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h
Normsteine: 0
998, 623
Paßsteine: 3
A: 315, 623 3 x

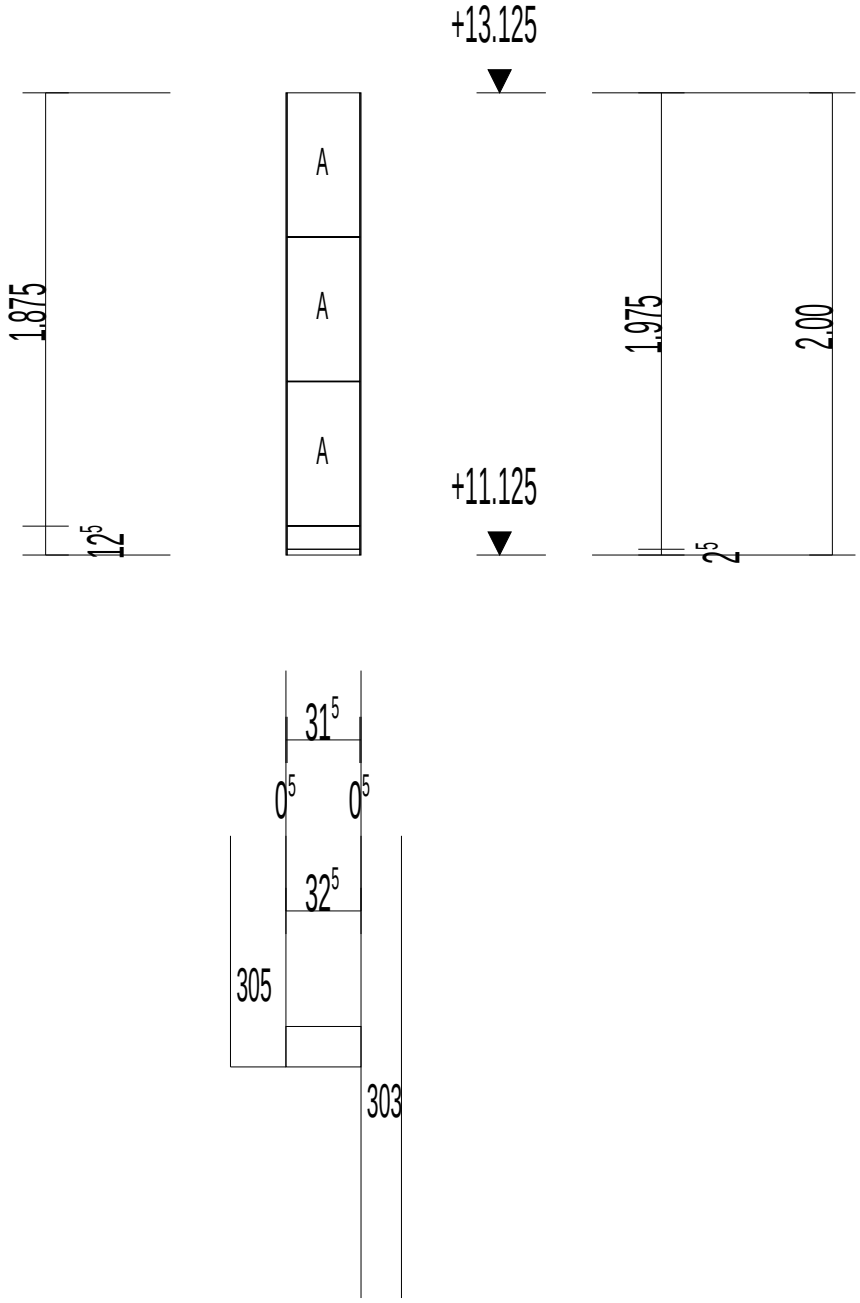

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	0,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:34 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 09:02:09

Endgültig

Wand

306 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

307

KS-PE 998x175x623 20-1.

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		7
	998, 623	
Paßsteine:		9
A:	749, 623	6 x
B:	748, 623	1 x
C:	225, 623	2 x

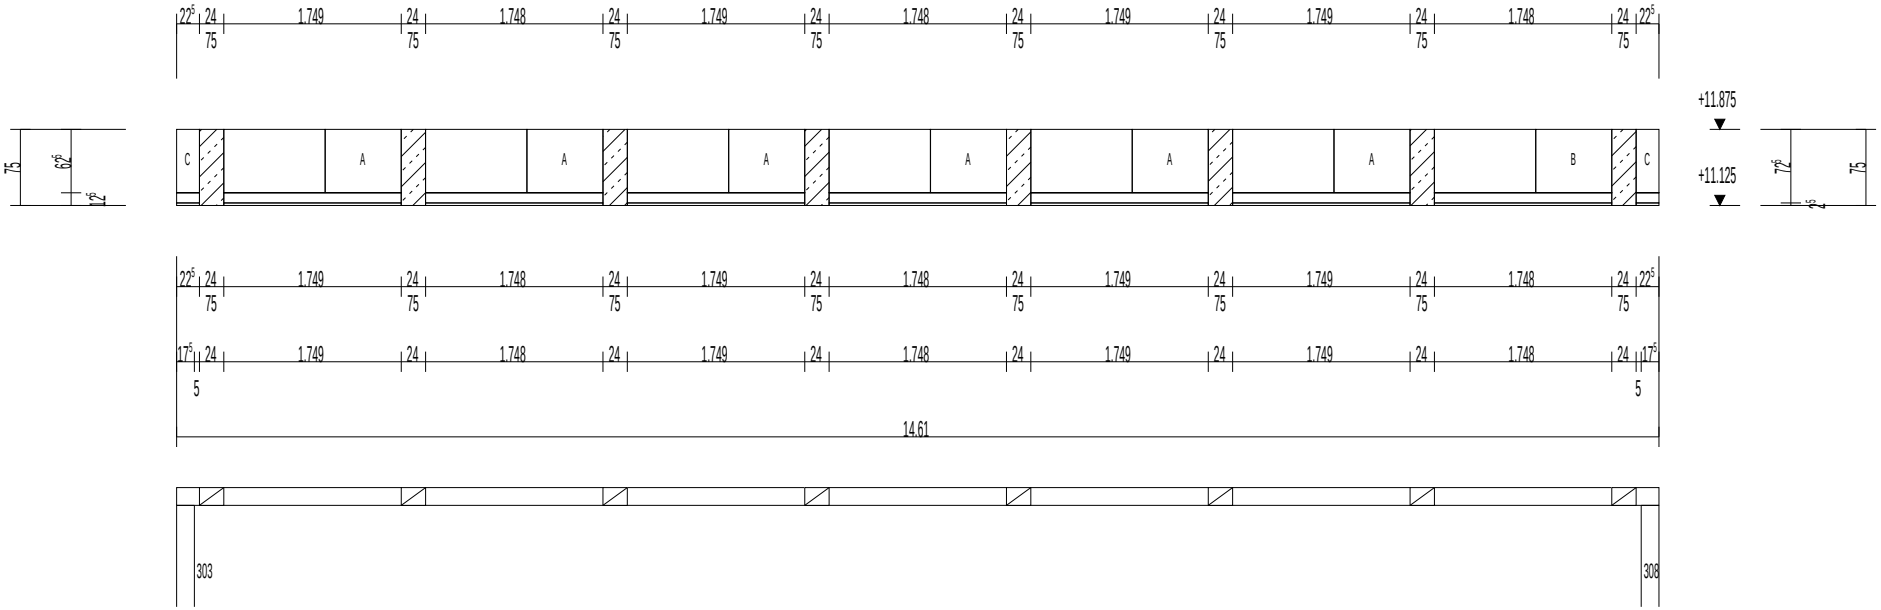

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	15,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:77 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.05.2006 - 10:10:31

Endgültig

Wand

307 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

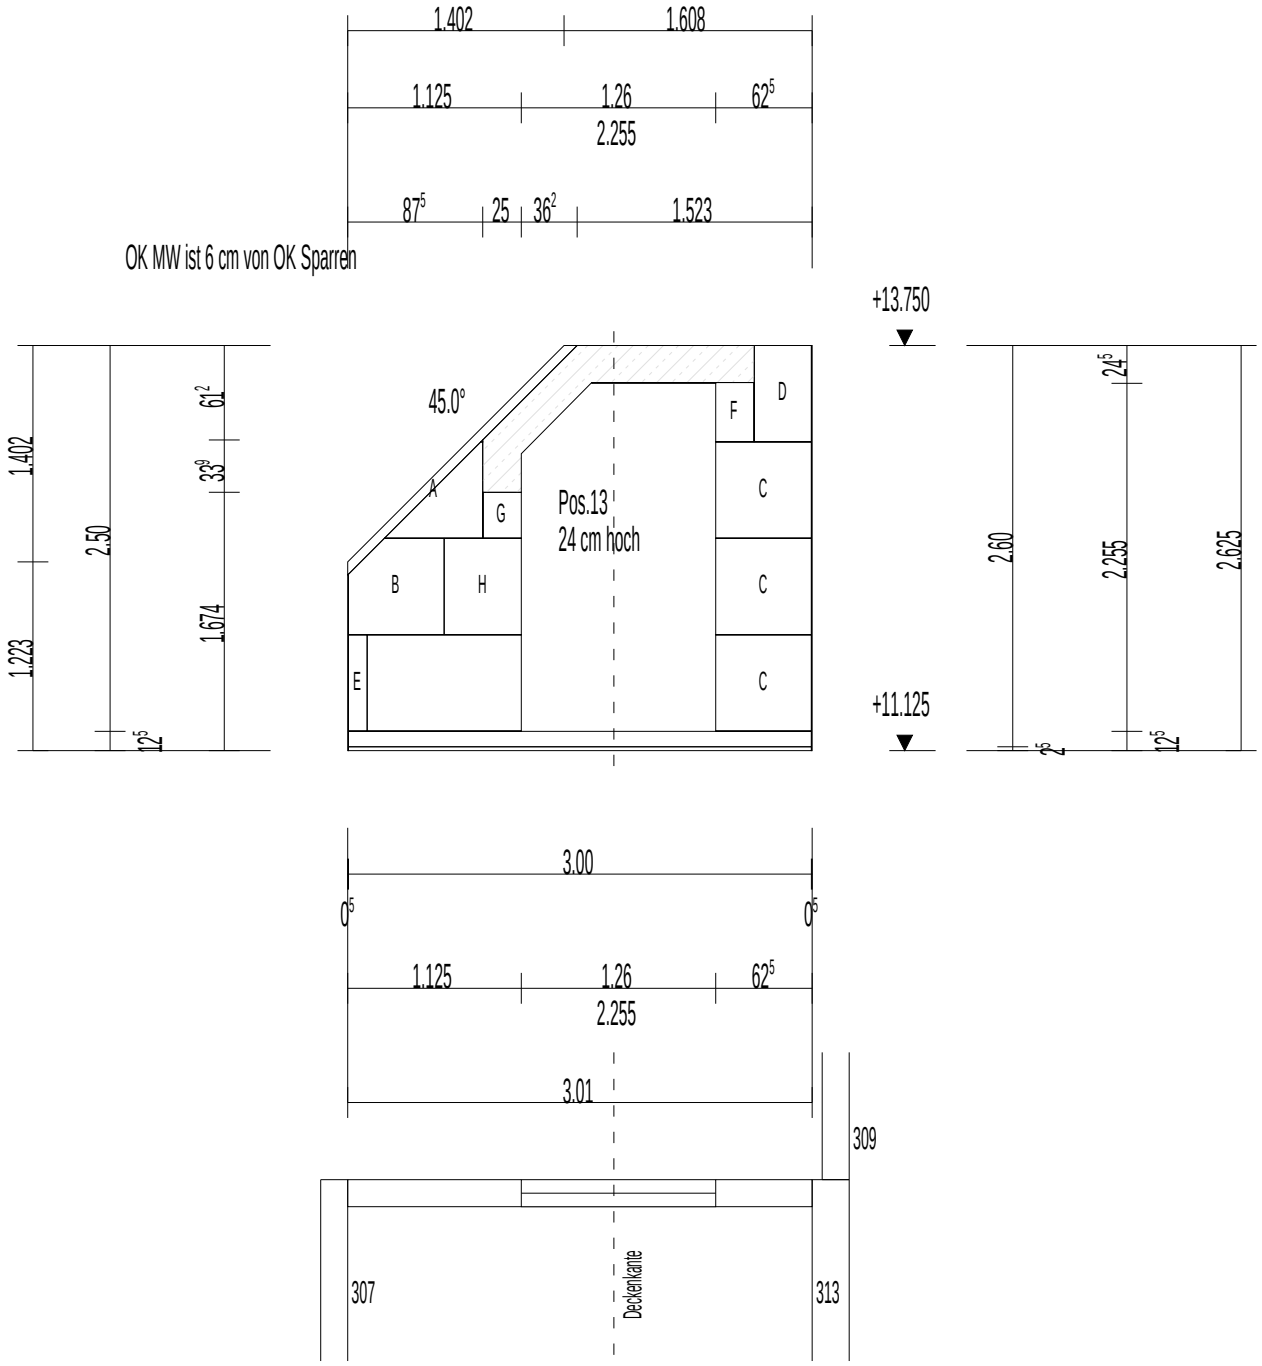

308 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		1
	998, 623	
Paßsteine:		10
A:	636, 623	1 x
B:	619, 623	1 x
C:	620, 623	3 x
D:	370, 623	1 x
E:	120, 623	1 x
F:	248, 383	1 x
G:	248, 297	1 x
H:	499, 623	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	3,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:51 S 1/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:45:00

Endgültig

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

Wand

308 **DG**

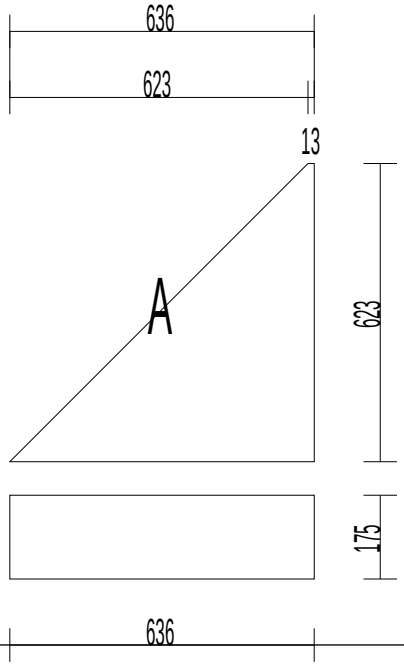

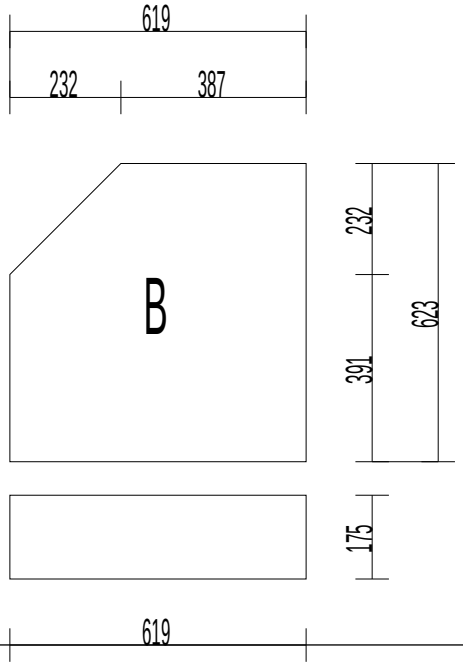

M: 1:16 S 2/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:45:00

Wand

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**	**308**	**DG**

309 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine:		1
	998, 623	
Paßsteine:		3
A:	225, 623	1 x
B:	115, 623	1 x
C:	50, 623	1 x

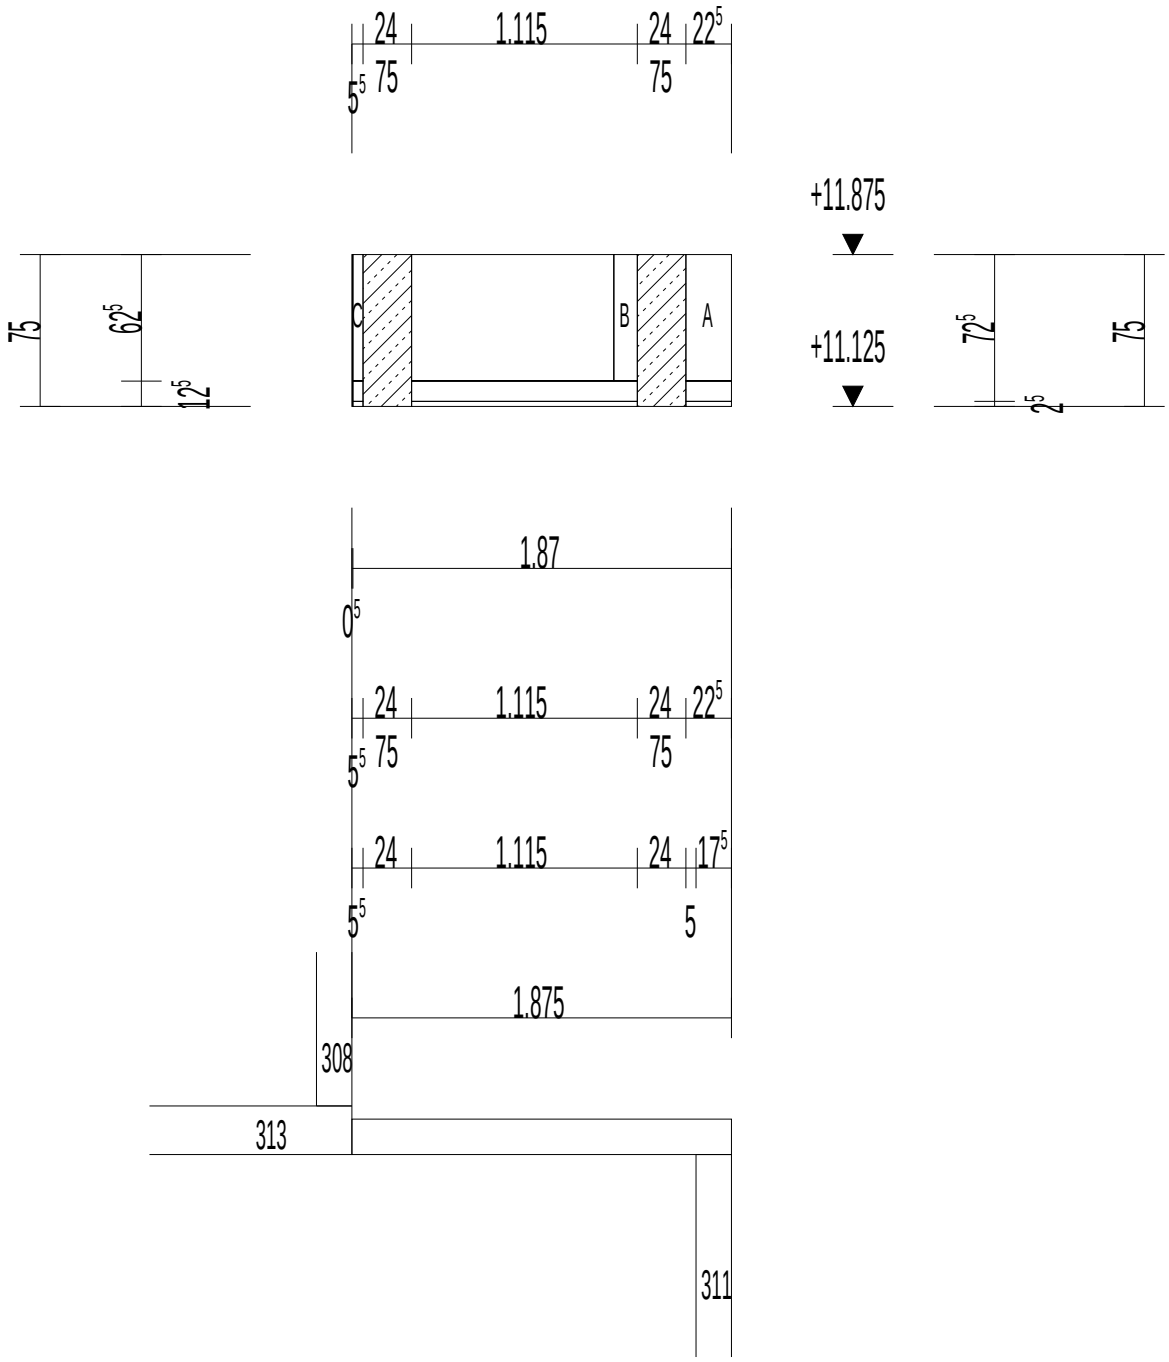

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	2,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:39 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 09:12:28

Endgültig

Wand

309 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

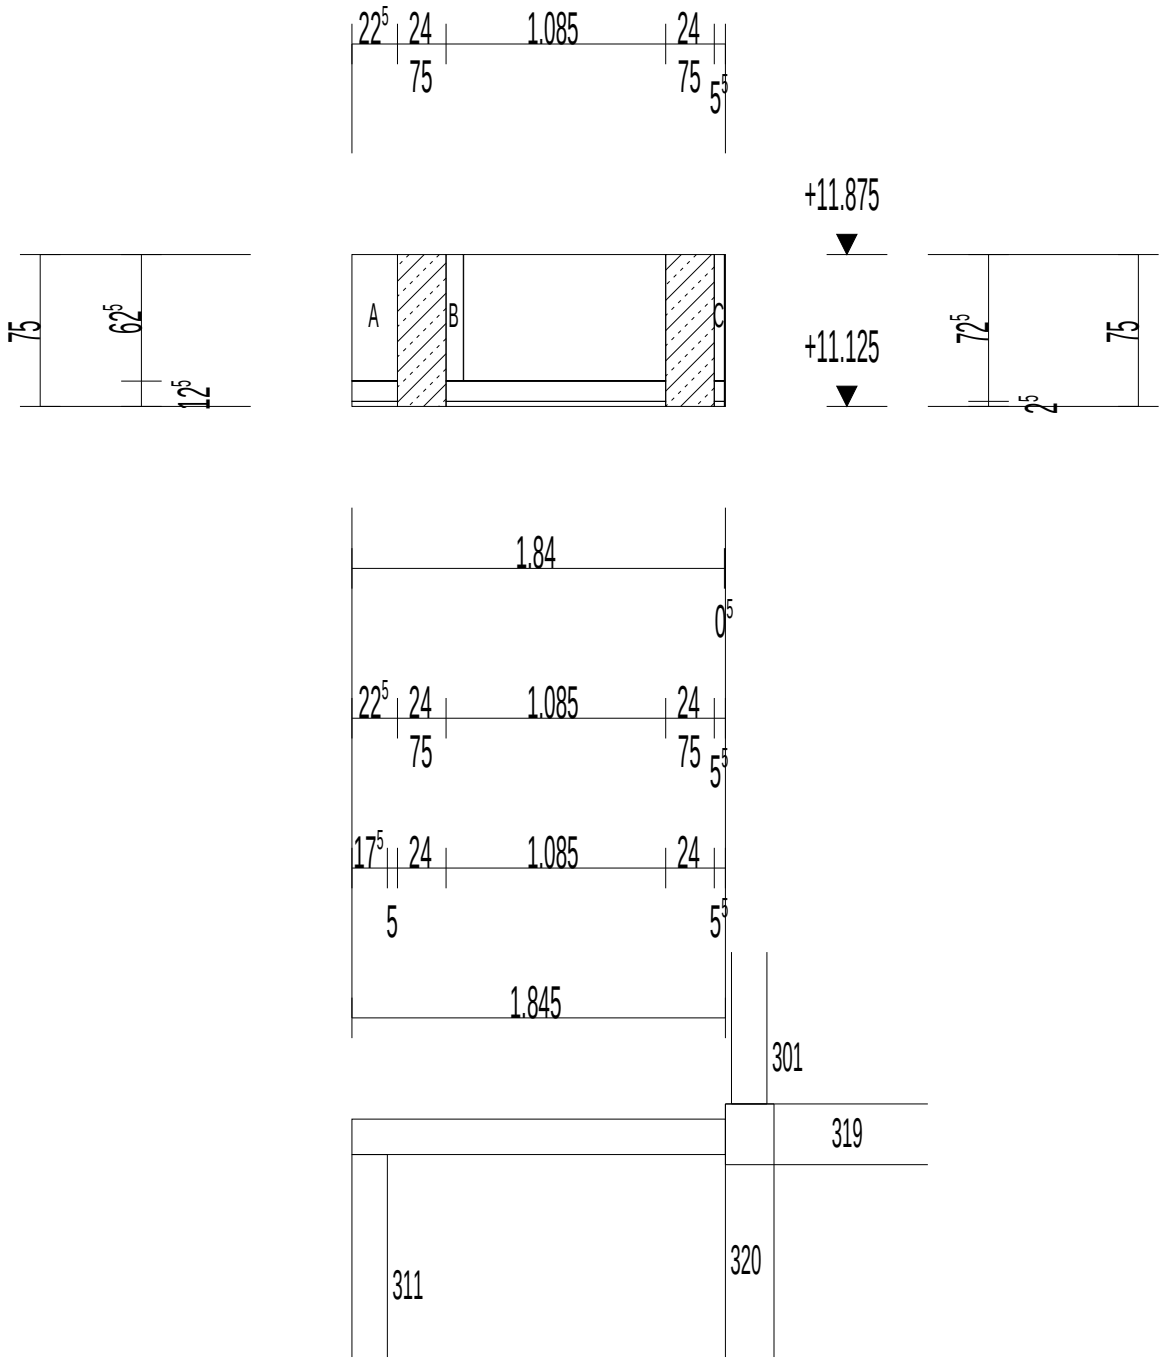

310 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine: 1

998, 623

Paßsteine: 3

A: 225, 623 1 x

B: 85, 623 1 x

C: 50, 623 1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	2,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:39 S 1/1

Schnieber 02383 920541

24.01.2006 - 09:13:08

Endgültig

Wand

310 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

311 **KS-PE 998x175x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		4
	998, 623	
Paßsteine:		9
A:	364, 364	1 x
B:	364, 364	1 x
C:	625, 623	1 x
D:	998, 373	4 x
E:	625, 373	1 x
F:	166, 73	1 x

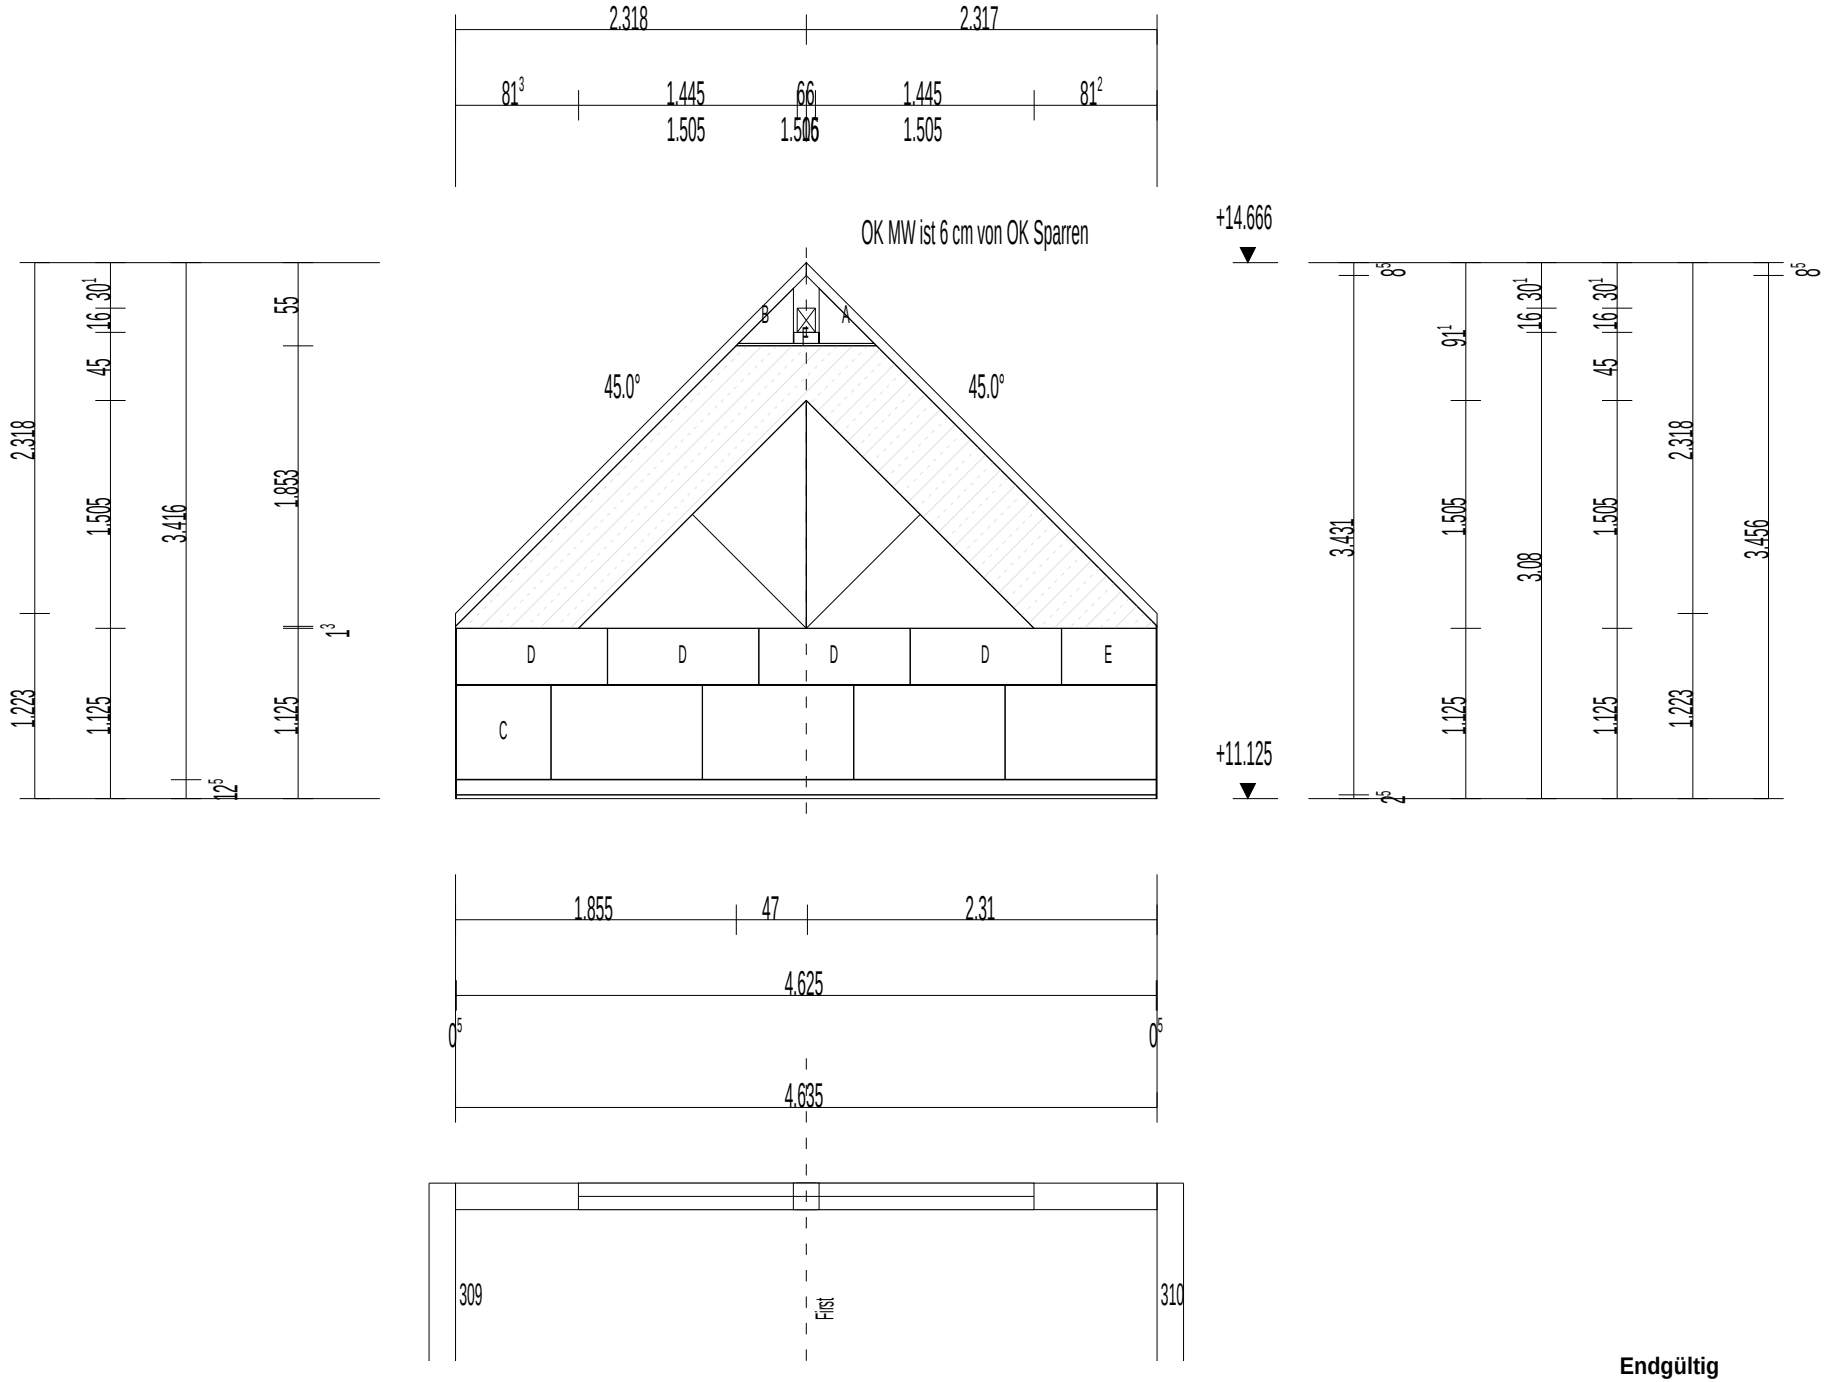

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	175	5,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:52 S 1/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:45:37

Endgültig

Wand

311 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

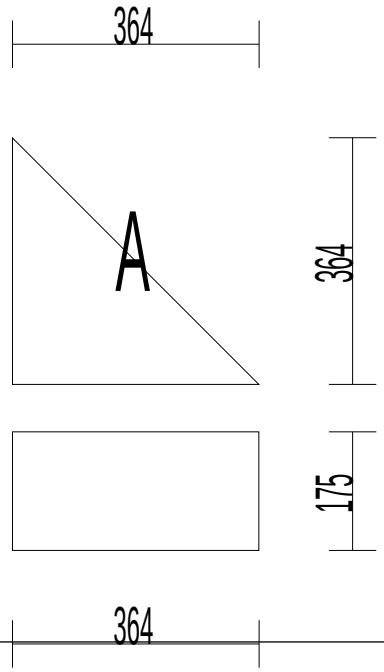

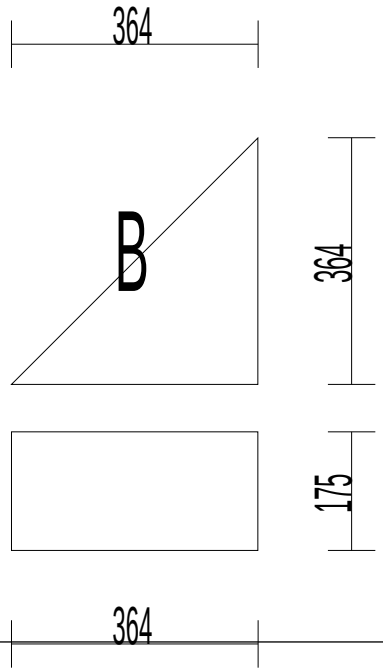

M: 1:12 S 2/2
Schnieber 02383 920541
08.02.2006 - 09:45:37

Wand

311 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

313 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		6
	998, 623	
Paßsteine:		4
A:	925, 623	2 x
B:	170, 623	2 x

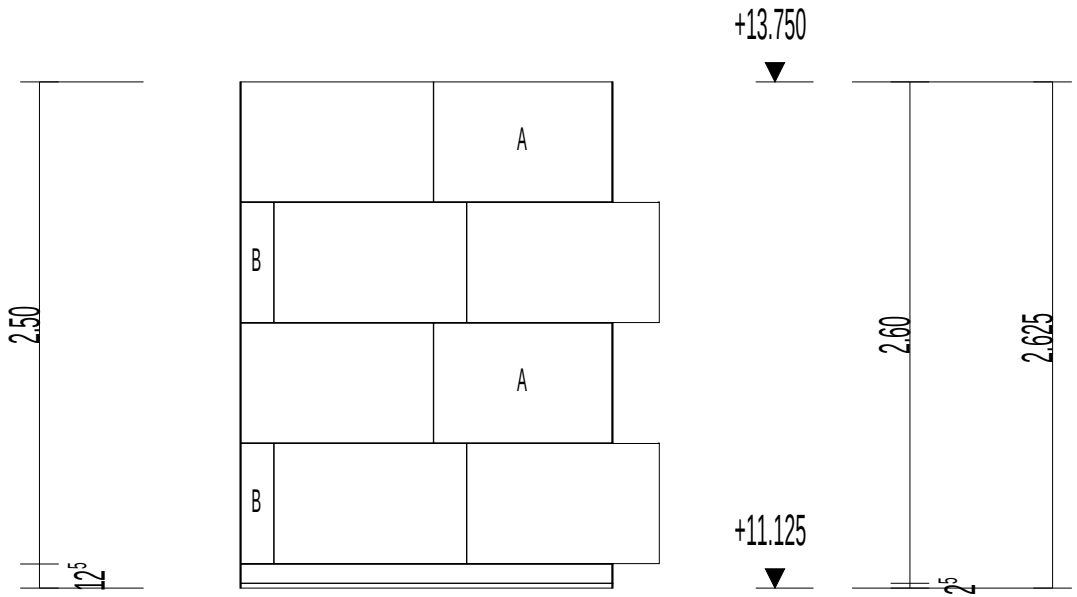

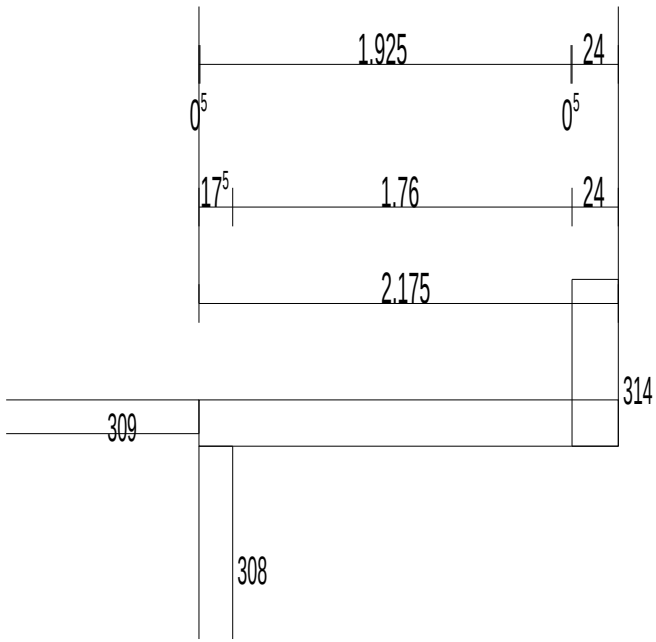

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	2,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:40 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 12:50:10

Endgültig

Wand

313 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

314 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine: 0

998, 623

Paßsteine: 4

A: 865, 623 2 x

B: 375, 623 2 x

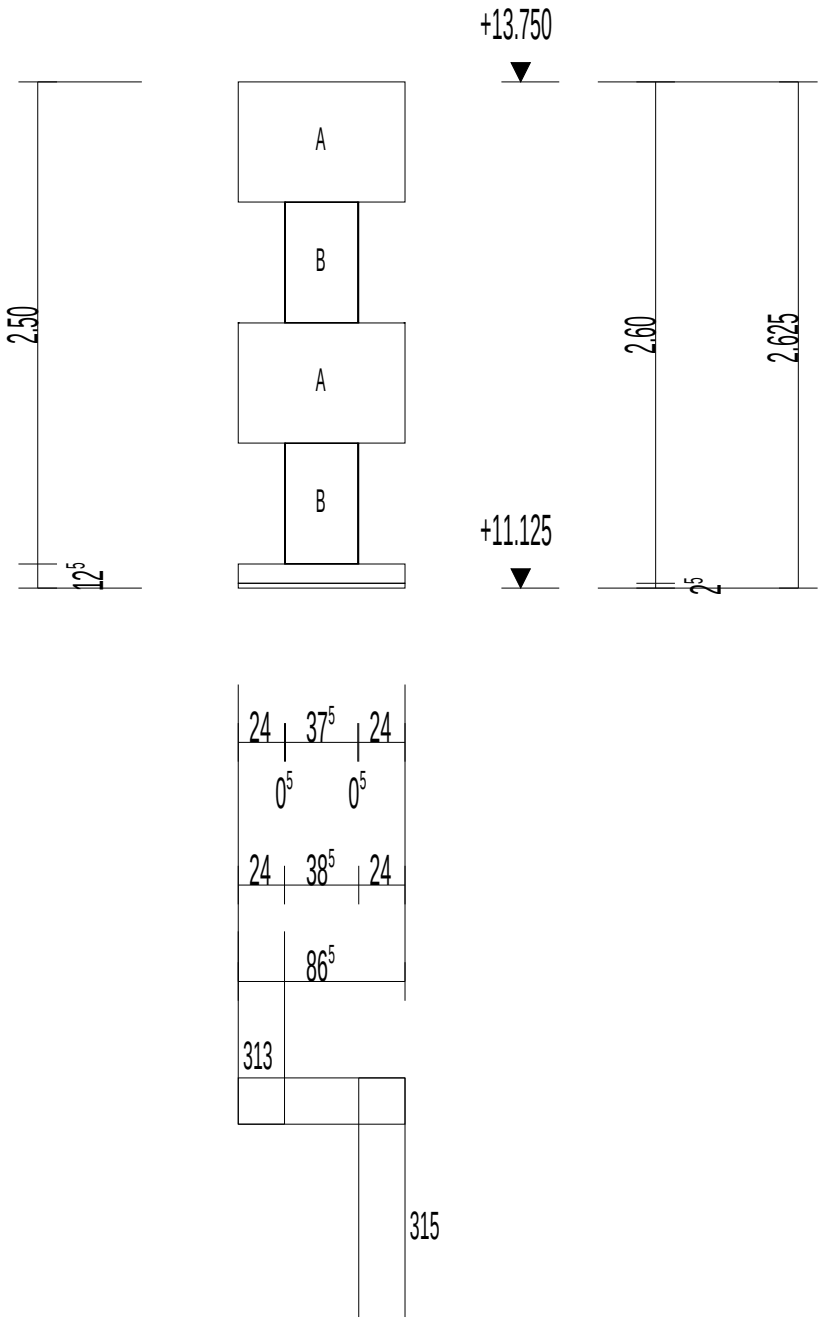

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	1,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:40 S 1/1

Schnieber 02383 920541

24.01.2006 - 12:49:42

Endgültig

Wand

314 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

315 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine: 4

998, 623

Paßsteine: 4

A: 615, 623 2 x

B: 125, 623 2 x

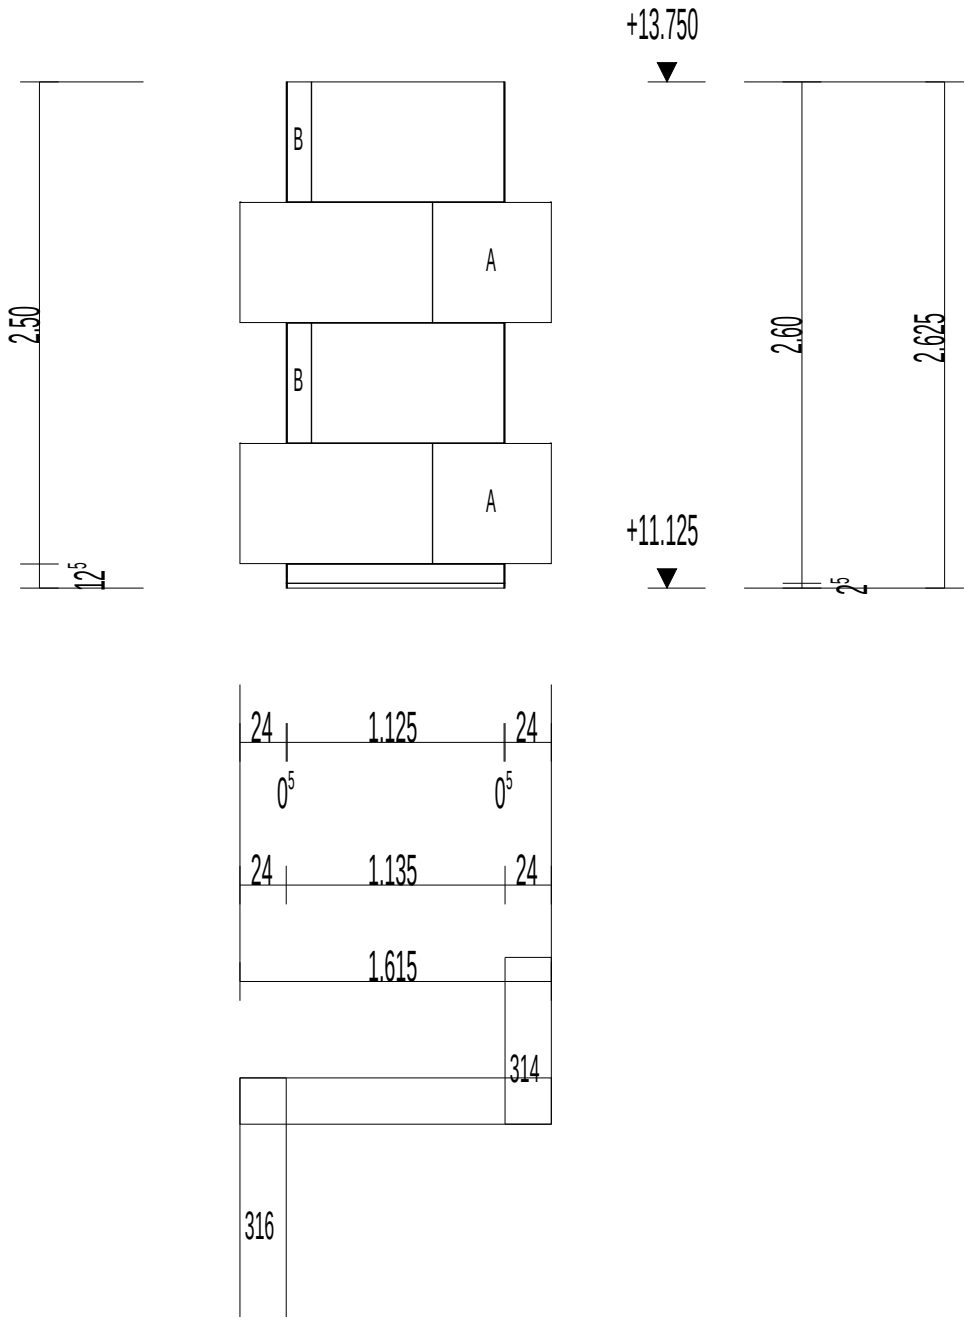

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	1,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:40 S 1/1

Schnieber 02383 920541

24.01.2006 - 08:57:58

Endgültig

Wand

315 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

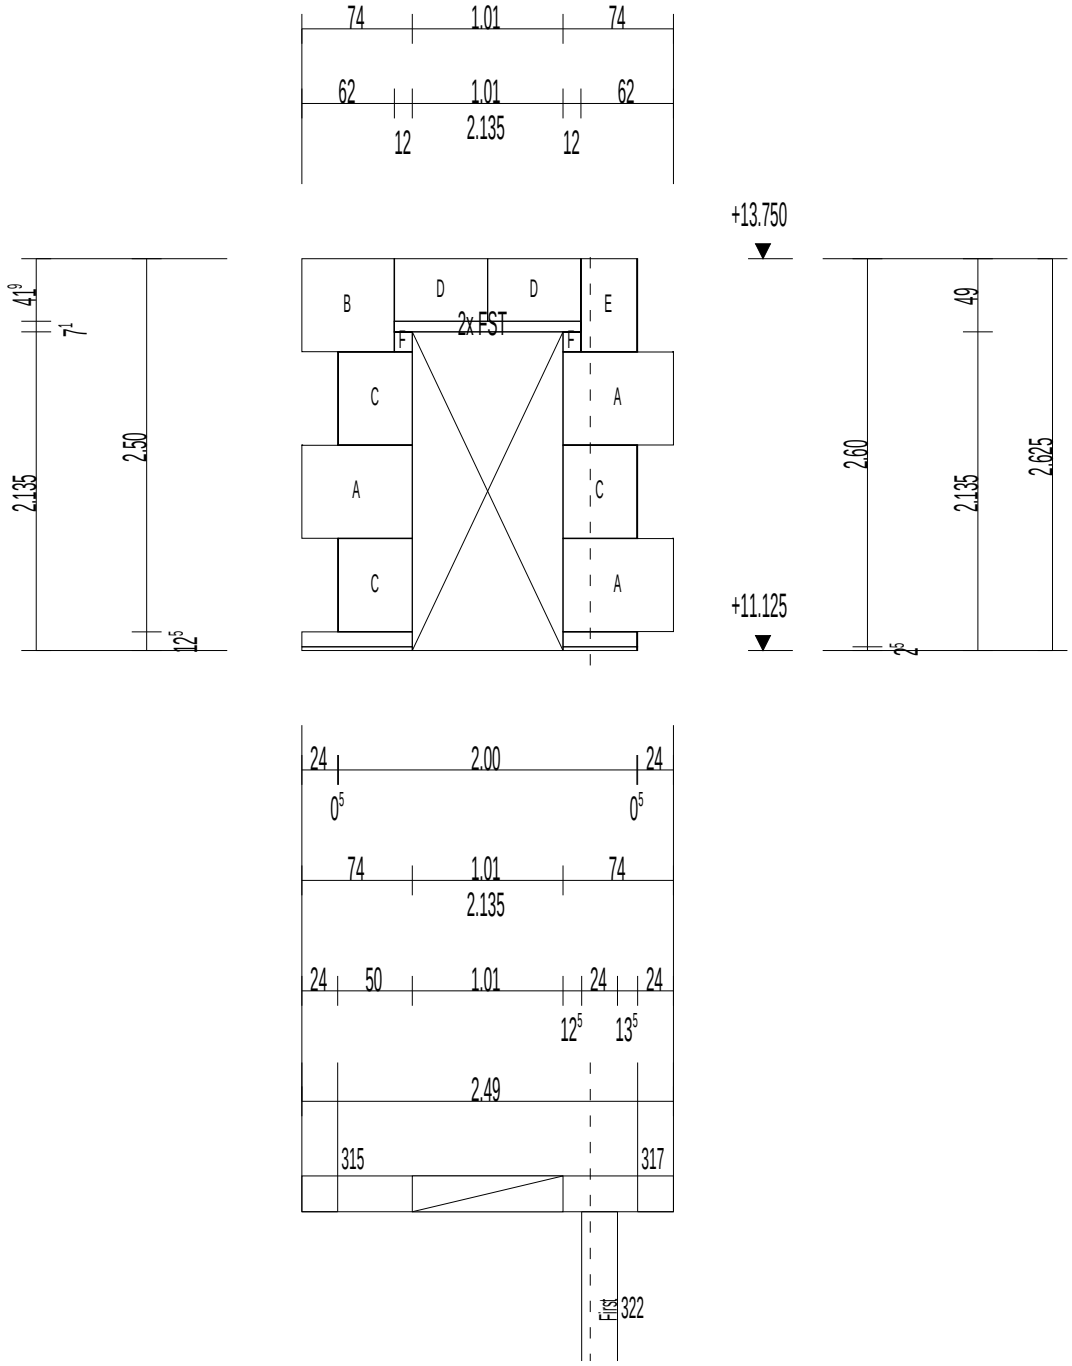

316 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine:		0
	998, 623	
Paßsteine:		12
A:	740, 623	3 x
B:	619, 623	1 x
C:	495, 623	3 x
D:	623, 419	2 x
E:	374, 623	1 x
F:	119, 131	2 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	1,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze	071	002	1250
Gurt-Roller			

M: 1:52 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 08:57:18

Endgültig

Wand

316 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

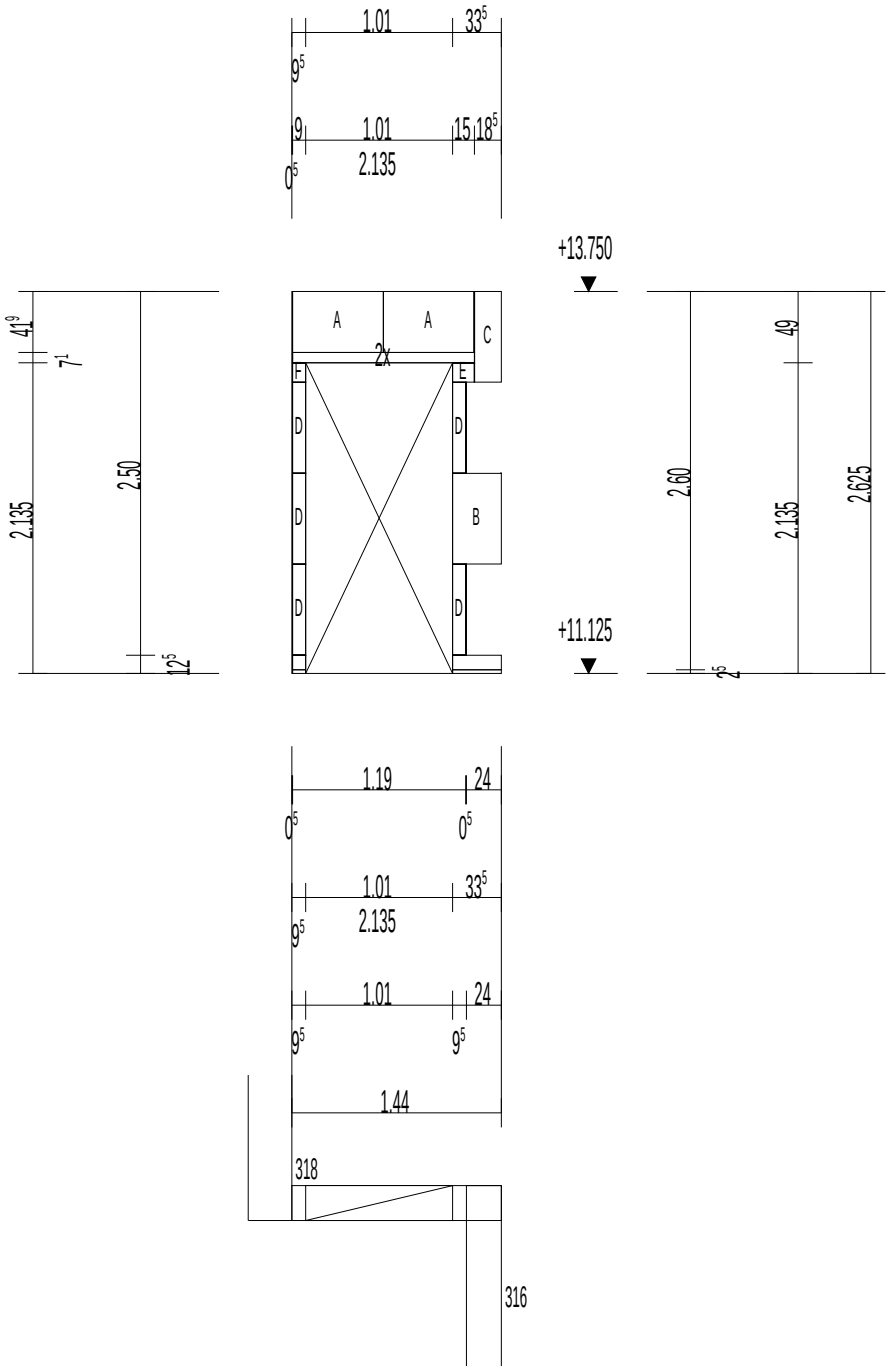

317

KS-PE 998x240x623 20-2,

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine:		0
	998, 623	
Paßsteine:		11
A:	623, 419	2 x
B:	335, 623	1 x
C:	184, 623	1 x
D:	90, 623	5 x
E:	149, 131	1 x
F:	90, 131	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	1,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze	071	001	1250
	071	001	1250
Gurt-Roller			

M: 1:54 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 08:57:18

Endgültig

Wand

317 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

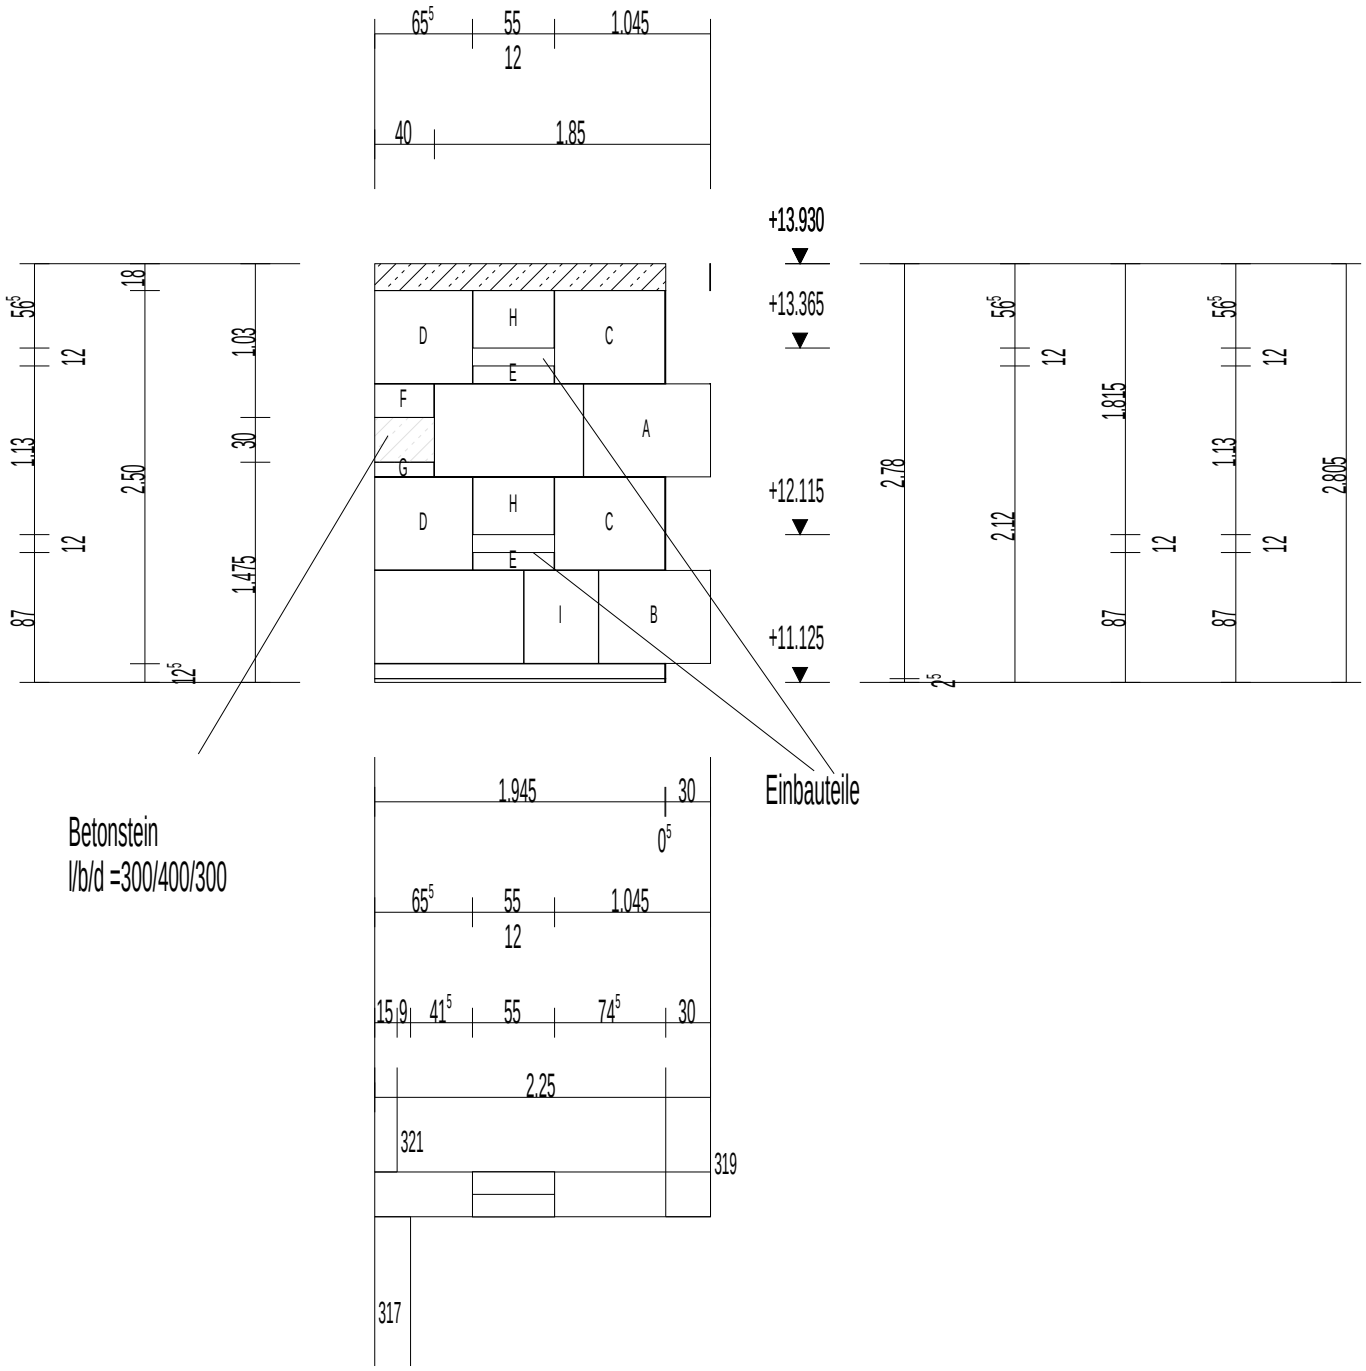

318 **KS-PE 998x300x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		2
	998, 623	
Paßsteine:		13
A:	850, 623	1 x
B:	749, 623	1 x
C:	740, 623	2 x
D:	655, 623	2 x
E:	546, 118	2 x
F:	398, 225	1 x
G:	398, 98	1 x
H:	546, 385	2 x
I:	499, 623	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	300	2,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:52 S 1/1
Schnieber 02383 920541
31.05.2006 - 13:02:50

Endgültig

Wand

318 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

319 **KS-PE 998x300x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine: 6

998, 623

Paßsteine: 4

A: 590, 623 2 x

B: 140, 623 2 x

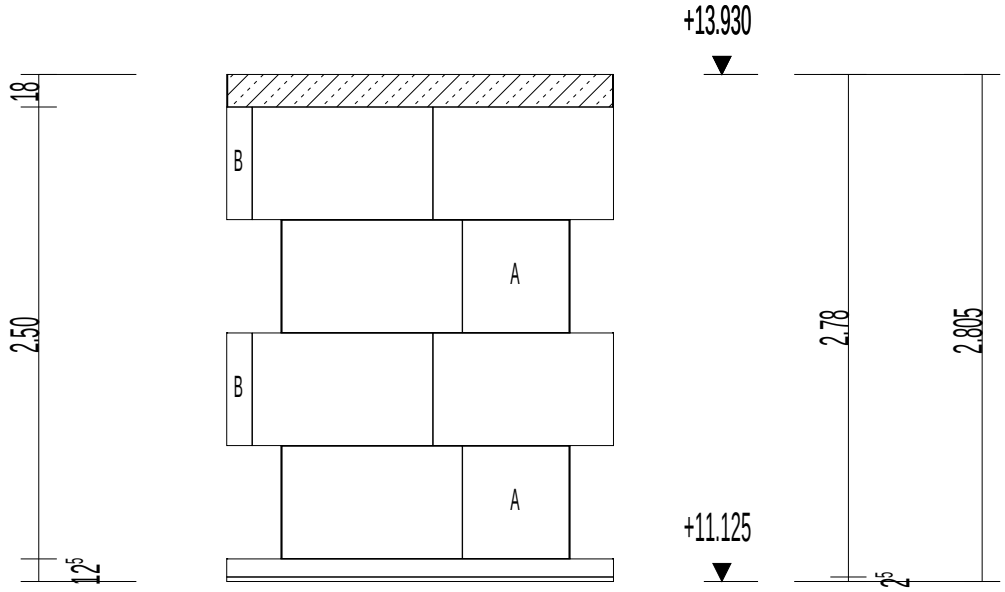

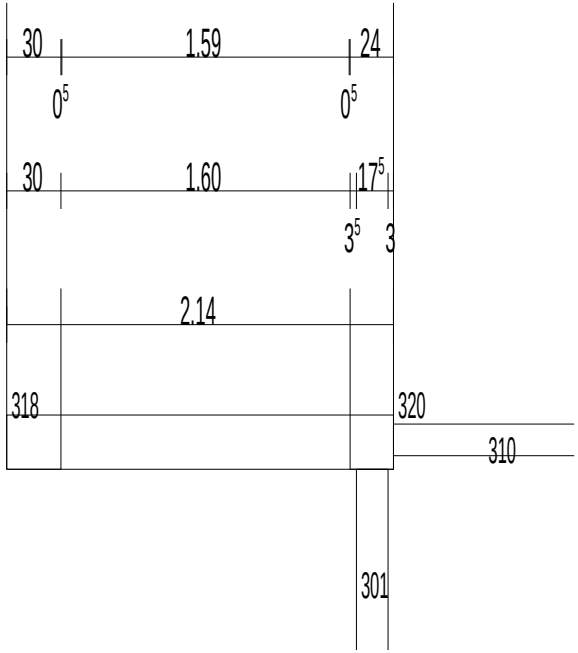

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	300	2,50
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:43 S 1/1

Schnieber 02383 920541

24.01.2006 - 11:22:04

Endgültig

Wand

319 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

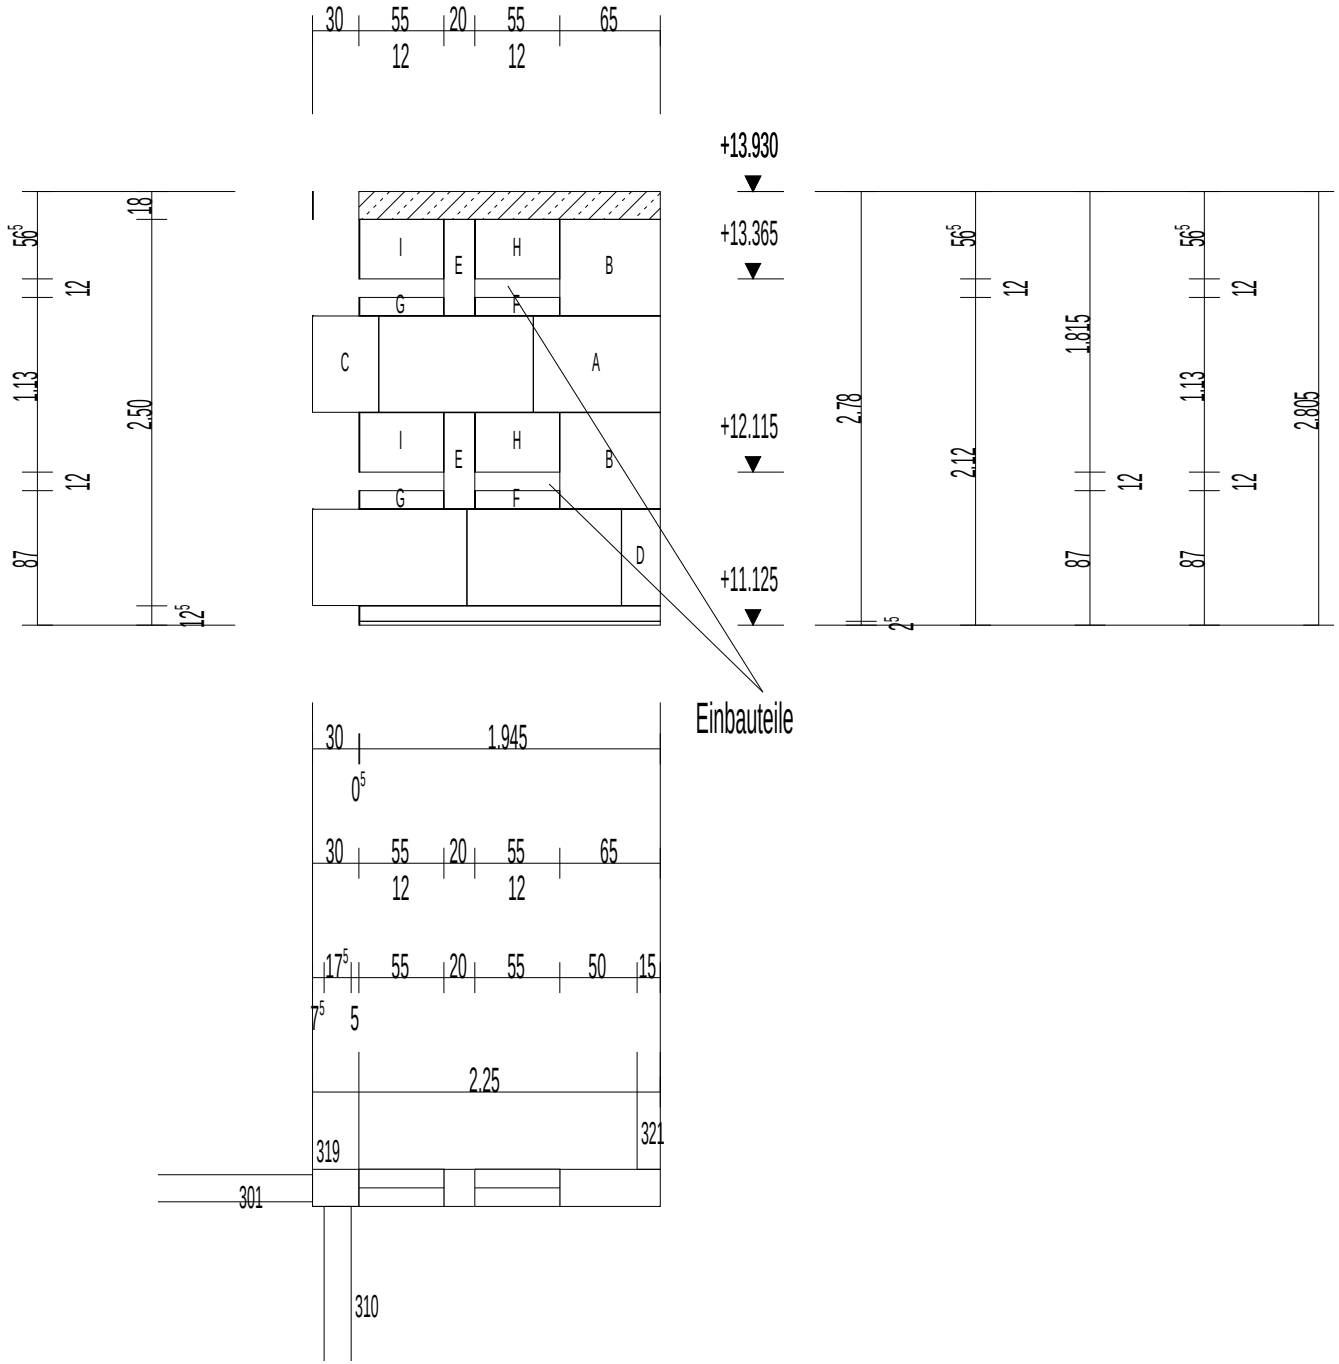

320 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,20 h

Normsteine:		3
	998, 623	
Paßsteine:		15
A:	820, 623	1 x
B:	650, 623	2 x
C:	428, 623	1 x
D:	250, 623	1 x
E:	200, 623	2 x
F:	546, 118	2 x
G:	543, 118	2 x
H:	546, 385	2 x
I:	543, 385	2 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	2,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:51 S 1/1
Schnieber 02383 920541
31.05.2006 - 13:03:30

Endgültig

Wand

320 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

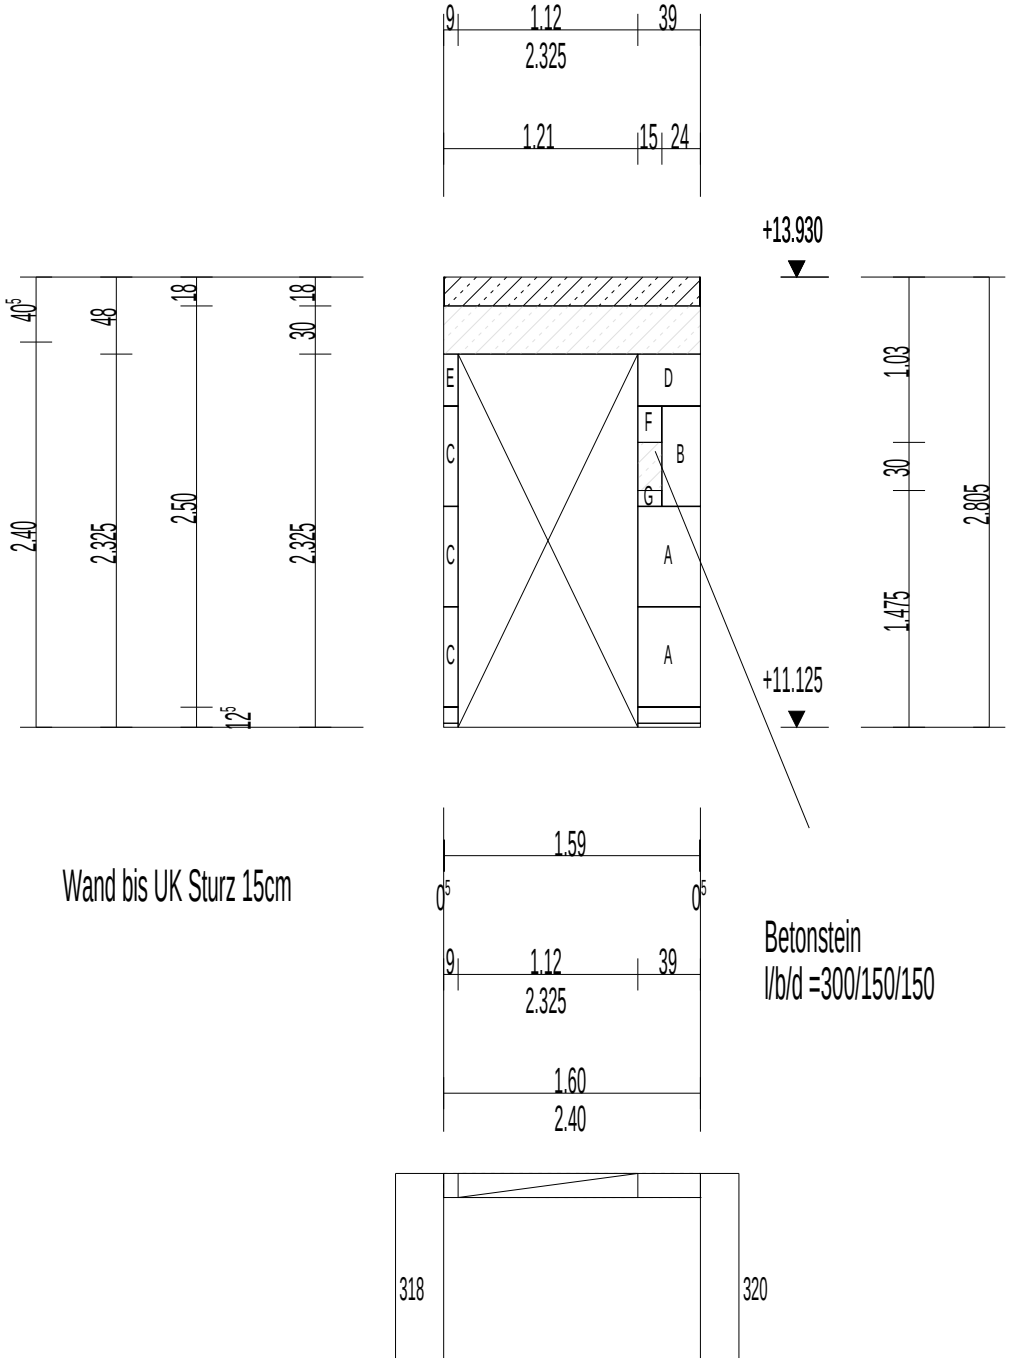

Wand bis UK Sturz 15cm

Betonstein
l/b/d =300/150/150

321 **KS-PE 998x150x623 20-1.**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine:		0
	998, 623	
Paßsteine:		10
A:	390, 623	2 x
B:	240, 623	1 x
C:	90, 623	3 x
D:	390, 323	1 x
E:	90, 323	1 x
F:	148, 225	1 x
G:	148, 98	1 x

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	150	1,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:49 S 1/1
Schnieber 02383 920541
24.01.2006 - 11:42:35

Endgültig

Wand

321 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

322 **KS-PE 998x240x623 20-2,**

Min. Überdeck.: 0,40 h

Normsteine: 40

998, 623

Paßsteine: 4

A: 300, 623 4 x

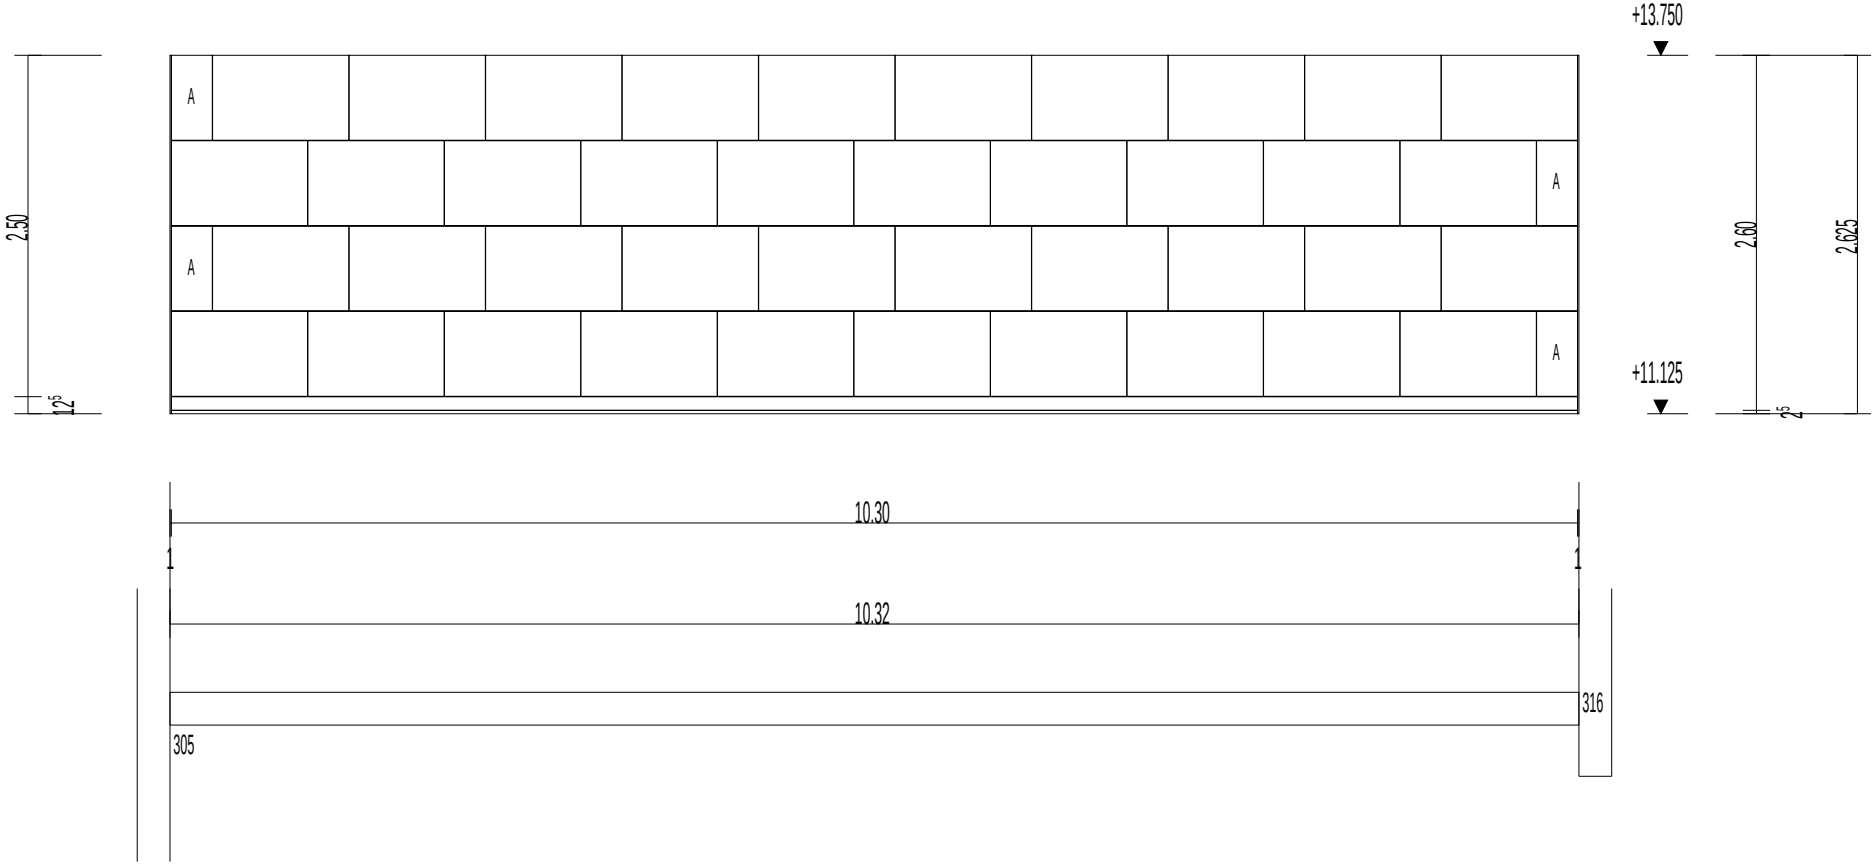

	Höhe	Dicke	lfdm.
Kimmsteine	100	240	11,00
ISO-Kimme			

	Höhe	Stück	Länge
U-Schalen			
Stürze			
Gurt-Roller			

M: 1:57 S 1/1

Schnieber 02383 920541

24.01.2006 - 12:51:43

Endgültig

Wand

322 **DG**

050106	**Schnieber Bau**	**Kalksandsteinstr., Bönen**	**8 WE / HS 1**

Übersicht über alle Flächen und Längen (VOB-Statistik)

Projekt-Nr.: 050106
Werkplan:
Bauvorhaben: 8 WE
Anschrift: Kalksandsteinstr.
Bönen
Bauausführung: Schnieber Bau

Dachgeschoss Wanddicke 150mm

Geschoss	Wand	Gesamtfläche Wand [m²]	Steinfläche [m²]	VOB Fläche [m²]	Fläche Kimmsteine [m²]	Öffnungen >= 2.5 [m²]	Stürze / Rolladenkästen >= 0.5 [m²]	Verzahnungen [m²]	Nischen / Säulen / Wandverjüngungen [m²]	Länge Leibung [m]	Länge Schlitze [m]	Giebelschrägen [m]
DG	321	4,49	0,00	-2,24		2,60			3,84	6,89		

Dachgeschoss Wanddicke 175mm

Geschoss	Wand	Gesamtfläche Wand [m²]	Steinfläche [m²]	VOB Fläche [m²]	Fläche Kimmsteine [m²]	Öffnungen >= 2.5 [m²]	Stürze / Rolladenkästen >= 0.5 [m²]	Verzahnungen [m²]	Nischen / Säulen / Wandverjüngungen [m²]	Länge Leibung [m]	Länge Schlitze [m]	Giebelschrägen [m]
DG	301	6,89	3,10	4,05	0,30	2,84				7,03		1,98
DG	302	10,96	7,92	9,52	1,27					15,84		
DG	303	28,73	4,25	4,84	0,26	22,46				22,36		4,48
DG	304	0,65	0,59	0,65	0,03							
DG	306	0,65	0,59	0,65	0,03							
DG	307	10,96	7,92	9,52	1,27					15,84		
DG	308	6,92	3,13	4,08	0,30	2,84				7,03		1,98
DG	309	1,41	0,87	1,05	0,14							
DG	310	1,38	0,85	1,02	0,14							
DG	311	11,04	4,76	11,04	0,46					12,18		6,55
Summe:		79,58	33,97	46,41	4,21	28,14	0,00	0,00	0,00	80,28	0,00	15,00

Dachgeschoss Wanddicke 240mm

Geschoss	Wand	Gesamtfläche Wand [m²]	Steinfläche [m²]	VOB Fläche [m²]	Fläche Kimmsteine [m²]	Öffnungen >= 2.5 [m²]	Stürze / Rolladenkästen >= 0.5 [m²]	Verzahnungen [m²]	Nischen / Säulen / Wandverjüngungen [m²]	Länge Leibung [m]	Länge Schlitze [m]	Giebelschrägen [m]
DG	305	23,29	10,75	16,14	0,67	5,14	2,01			25,72		0,82
DG	313	5,71	5,11	5,39	0,19			0,32				
DG	314	2,27	1,55	1,67	0,09			0,60				
DG	315	4,24	3,42	3,59	0,11			0,65				
DG	316	6,54	3,48	5,91	0,12			0,62		6,29		
DG	317	3,78	1,16	3,48	0,04			0,30		6,29		
DG	320	6,31	4,96	5,56	0,20			0,40				
DG	322	27,09	25,75	27,09	1,03							
Summe:		79,23	56,18	68,83	2,46	5,14	2,01	2,89	0,00	38,30	0,00	0,82

Dachgeschoss Wanddicke 300mm

Geschoss	Wand	Gesamtfläche Wand [m²]	Steinfläche [m²]	VOB Fläche [m²]	Fläche Kimmsteine [m²]	Öffnungen >= 2.5 [m²]	Stürze / Rolladenkästen >= 0.5 [m²]	Verzahnungen [m²]	Nischen / Säulen / Wandverjüngungen [m²]	Länge Leibung [m]	Länge Schlitze [m]	Giebelschrägen [m]
DG	318	6,31	4,97	5,56	0,20			0,40				
DG	319	6,00	4,66	4,95	0,21			0,67				
Summe:		12,31	9,63	10,50	0,41	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Projektdaten

Projektname	Projekt	Gebäude	G	Bauunternehmer
8 WE Kalksandsteinstr. Bönen	050106	HS 1	SPB	Schnieber Bau

Wandliste

MATERIAL: KS-PE 998x150x623 20-1.8

G.	Wand	Fläche [m²]	Sägelänge [m]	Normst. [Stk.]	Paßst. [Stk.]	S-Höhen [Stk.]	Kimmen [lfdm]([m])
SPB	405	0,993	0,623	1	1	0	2,000 (0,075)
SUM		0,993	0,623	1	1	0	2,000

MATERIAL: KS-PE 998x175x623 20-1.8

G.	Wand	Fläche [m²]	Sägelänge [m]	Normst. [Stk.]	Paßst. [Stk.]	S-Höhen [Stk.]	Kimmen [lfdm]([m])
SPB	400	5,166	12,105	3	17	0	5,500 (0,125)
SPB	401	9,312	32,088	4	37	0	8,500 (0,125)
SUM		14,478	44,193	7	54	0	14,000

MATERIAL: KS-PE 998x240x623 20-2,0

G.	Wand	Fläche [m²]	Sägelänge [m]	Normst. [Stk.]	Paßst. [Stk.]	S-Höhen [Stk.]	Kimmen [lfdm]([m])
SPB	402	42,718	3,355	56	5	14	14,500 (0,125)
SPB	403	7,067	13,415	4	16	0	6,500 (0,125)
SPB	406	1,045	3,581	0	4	0	2,500 (0,075)
SUM		50,829	20,351	60	25	14	23,500

MATERIAL: KS-PE 998x300x623 20-1.8

G.	Wand	Fläche [m²]	Sägelänge [m]	Normst. [Stk.]	Paßst. [Stk.]	S-Höhen [Stk.]	Kimmen [lfdm]([m])
SPB	404	1,127	2,415	0	3	0	2,500 (0,075)
SPB	407	1,337	0,623	2	1	0	2,000 (0,075)
SUM		2,465	3,038	2	4	0	4,500

Projektdaten				
Projektname	**Projekt**	**Gebäude**	**G**	**Bauunternehmer**
8 WE Kalksandsteinstr. Bönen	050106	HS 1	SPB	Schnieber Bau

Übersicht Material: KS-PE 998x150x623 20-1.8

Steintyp	Beschriftung	Abmessungen [mm]	Fläche [m²]	Anzahl [Stk.]	Gewicht [t]
Normsteine		998 x 150 x 623	0,625	1	0,169
Paßsteine			0,368	1	0,099
Sonderhöhen			0,000	0	0,000
SUMMEN			**0,993**	**2**	**0,268**

Beschreibung	Sägelänge [m]	Sägelänge/Wandfläche [m/m²]
Vertikal	0,623	0,628
Horizontal	0,000	0,000
Giebel	0,000	0,000
Schmiege	0,000	0,000
Schlitz	0,000	0,000
SUMMEN	**0,623**	**0,628**

Kimmenübersicht		
Bezeichnung	Kimmenlänge [lfdm]	Kimmenhöhe [m]
KS-Ki 498x150x075 20-1.8	2,000	0,075

Projektdaten				
Projektname	**Projekt**	**Gebäude**	**G**	**Bauunternehmer**
8 WE Kalksandsteinstr. Bönen	050106	HS 1	SPB	Schnieber Bau

Übersicht Material: KS-PE 998x175x623 20-1.8

Steintyp	Beschriftung	Abmessungen [mm]	Fläche [m²]	Anzahl [Stk.]	Gewicht [t]
Normsteine		998 x 175 x 623	4,375	7	1,378
Paßsteine			10,103	54	3,182
Sonderhöhen			0,000	0	0,000
SUMMEN			**14,478**	**61**	**4,561**

Beschreibung	Sägelänge [m]	Sägelänge/Wandfläche [m/m²]
Vertikal	19,313	1,334
Horizontal	8,531	0,589
Giebel	16,349	1,129
Schmiege	0,000	0,000
Schlitz	0,000	0,000
SUMMEN	**44,193**	**3,052**

Kimmenübersicht		
Bezeichnung	Kimmenlänge [lfdm]	Kimmenhöhe [m]
KS-Ki 498x175x125 20-1.8	14,000	0,125
KS-Ki 498x175x100 20-1.8	3,500	0,100

Projektdaten				
Projektname	**Projekt**	**Gebäude**	**G**	**Bauunternehmer**
8 WE Kalksandsteinstr. Bönen	050106	HS 1	SPB	Schnieber Bau

Übersicht Material: KS-PE 998x240x623 20-2,0

Steintyp	Beschriftung	Abmessungen [mm]	Fläche [m²]	Anzahl [Stk.]	Gewicht [t]
Normsteine		998 x 240 x 623	37,500	60	18,000
Paßsteine			6,329	25	3,038
Sonderhöhen		998 x 240 x 498	7,000	14	3,360
SUMMEN			**50,829**	**99**	**24,398**

Beschreibung	Sägelänge [m]	Sägelänge/Wandfläche [m/m²]
Vertikal	10,591	0,208
Horizontal	3,591	0,071
Giebel	6,169	0,121
Schmiege	0,000	0,000
Schlitz	0,000	0,000
SUMMEN	**20,351**	**0,400**

Kimmenübersicht		
Bezeichnung	Kimmenlänge [lfdm]	Kimmenhöhe [m]
KS-Ki 498x240x125 20-1.8	14,500	0,125
KS-Ki 498x240x125 20-2.0	18,000	0,125
KS-Ki 498x240x075 20-1.8	2,500	0,075

Projektdaten				
Projektname	**Projekt**	**Gebäude**	**G**	**Bauunternehmer**
8 WE Kalksandsteinstr. Bönen	050106	HS 1	SPB	Schnieber Bau

Übersicht Material: KS-PE 998x300x623 20-1.8

Steintyp	Beschriftung	Abmessungen [mm]	Fläche [m²]	Anzahl [Stk.]	Gewicht [t]
Normsteine		998 x 300 x 623	1,250	2	0,675
Paßsteine			1,215	4	0,656
Sonderhöhen			0,000	0	0,000
SUMMEN			**2,465**	**6**	**1,331**

Beschreibung	Sägelänge [m]	Sägelänge/Wandfläche [m/m²]
Vertikal	2,492	1,011
Horizontal	0,546	0,222
Giebel	0,000	0,000
Schmiege	0,000	0,000
Schlitz	0,000	0,000
SUMMEN	**3,038**	**1,233**

Kimmenübersicht		
Bezeichnung	Kimmenlänge [lfdm]	Kimmenhöhe [m]
KS-Ki 498x300x075 20-1.8	4,500	0,075

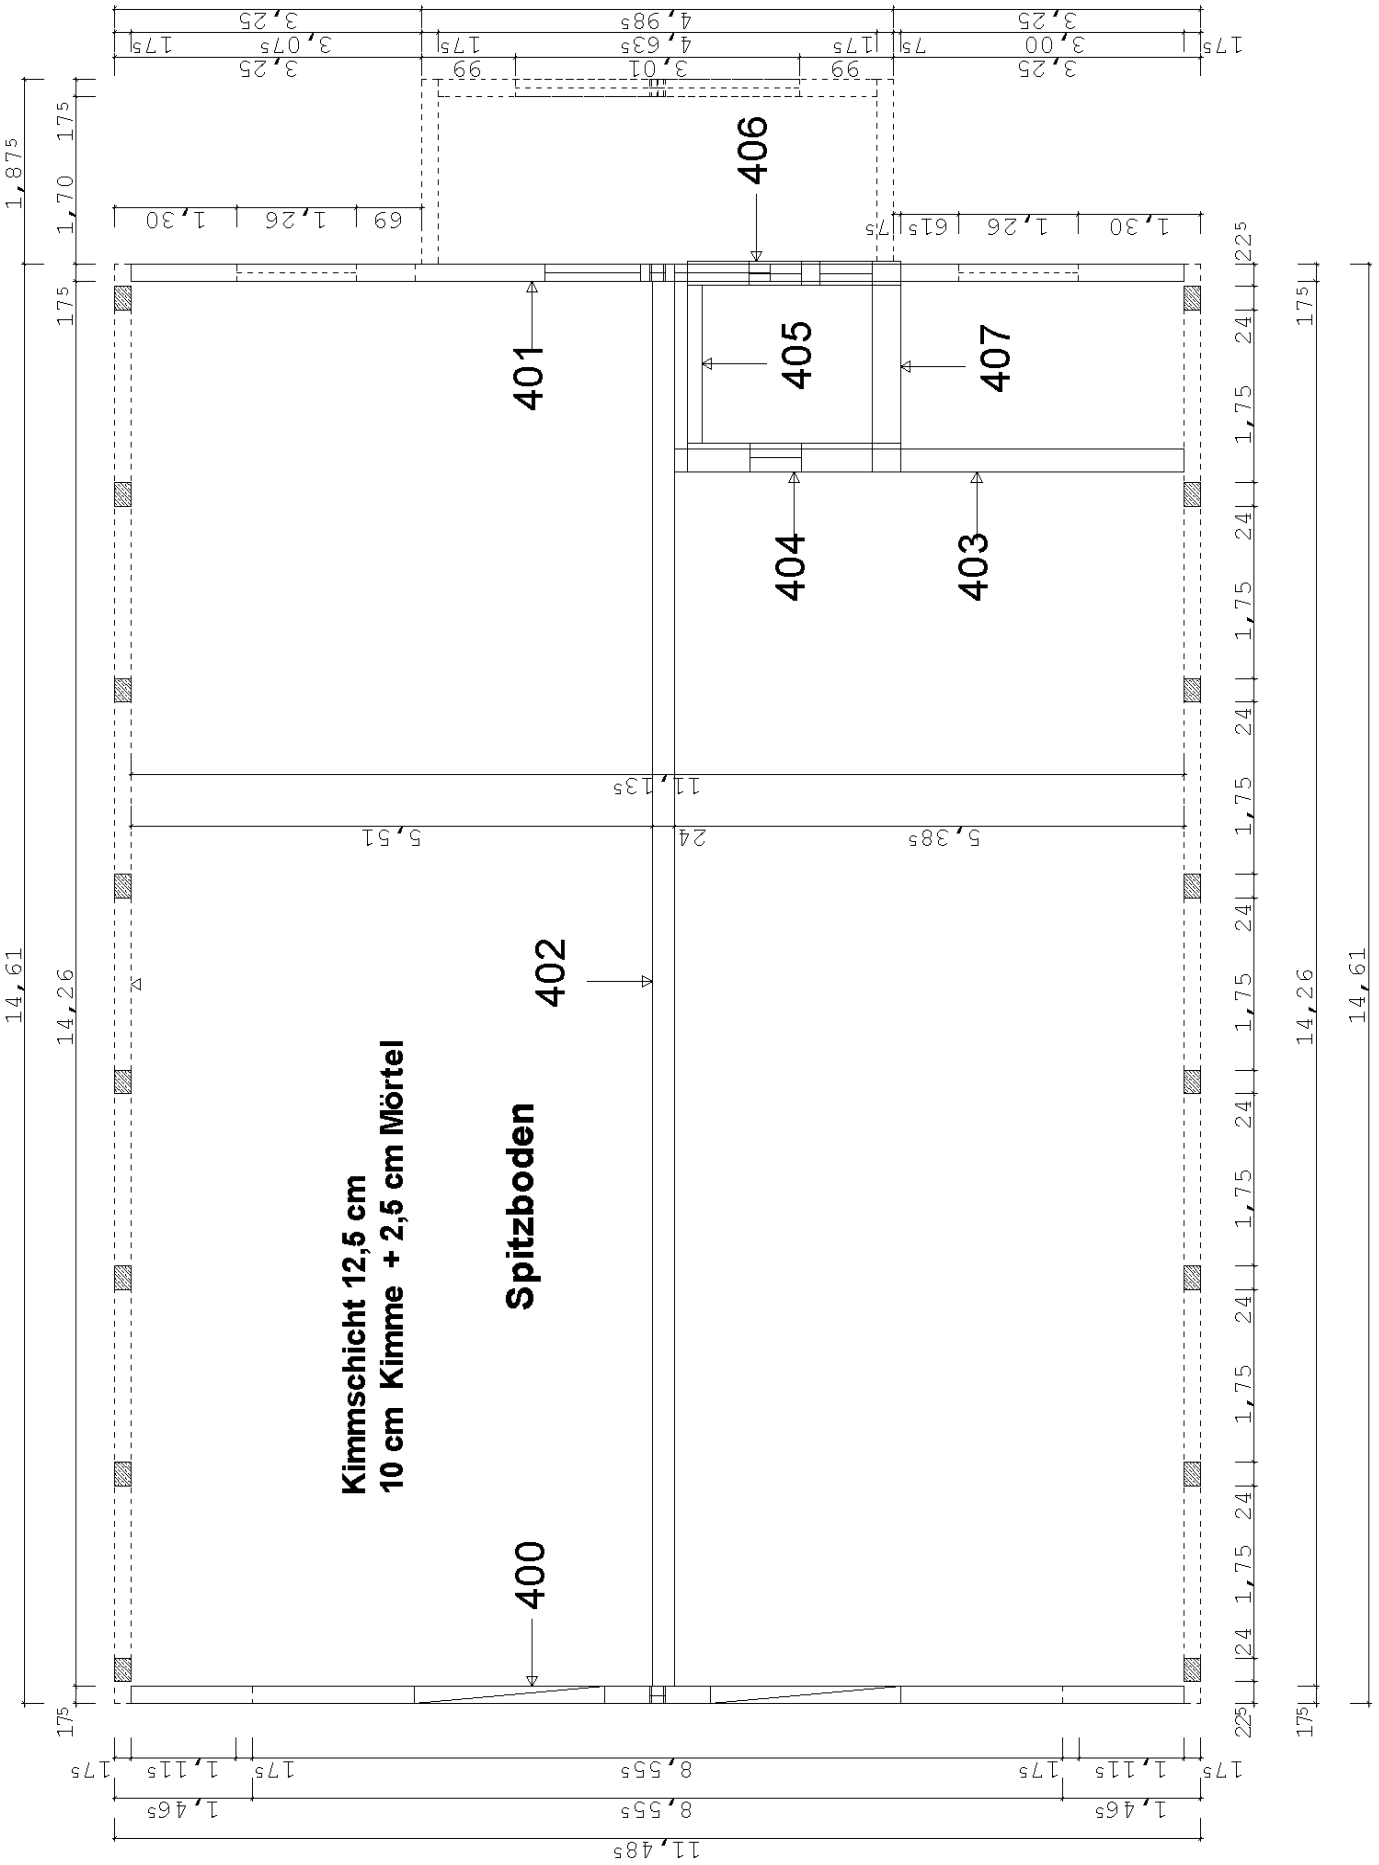
Kimmschicht 12,5 cm
10 cm Kimme + 2,5 cm Mörtel
Spitzboden
400
401
402
403
404
405
406
407
3,25
4,98s
3,25
3,075
4,63s
3,00
3,25
3,01
1,875
1,70
1,30
1,26
1,26
1,30
11,13s
5,51
5,38s
14,61
14,26
14,26
14,61
1,75
1,11s
8,55s
1,46s
11,48s

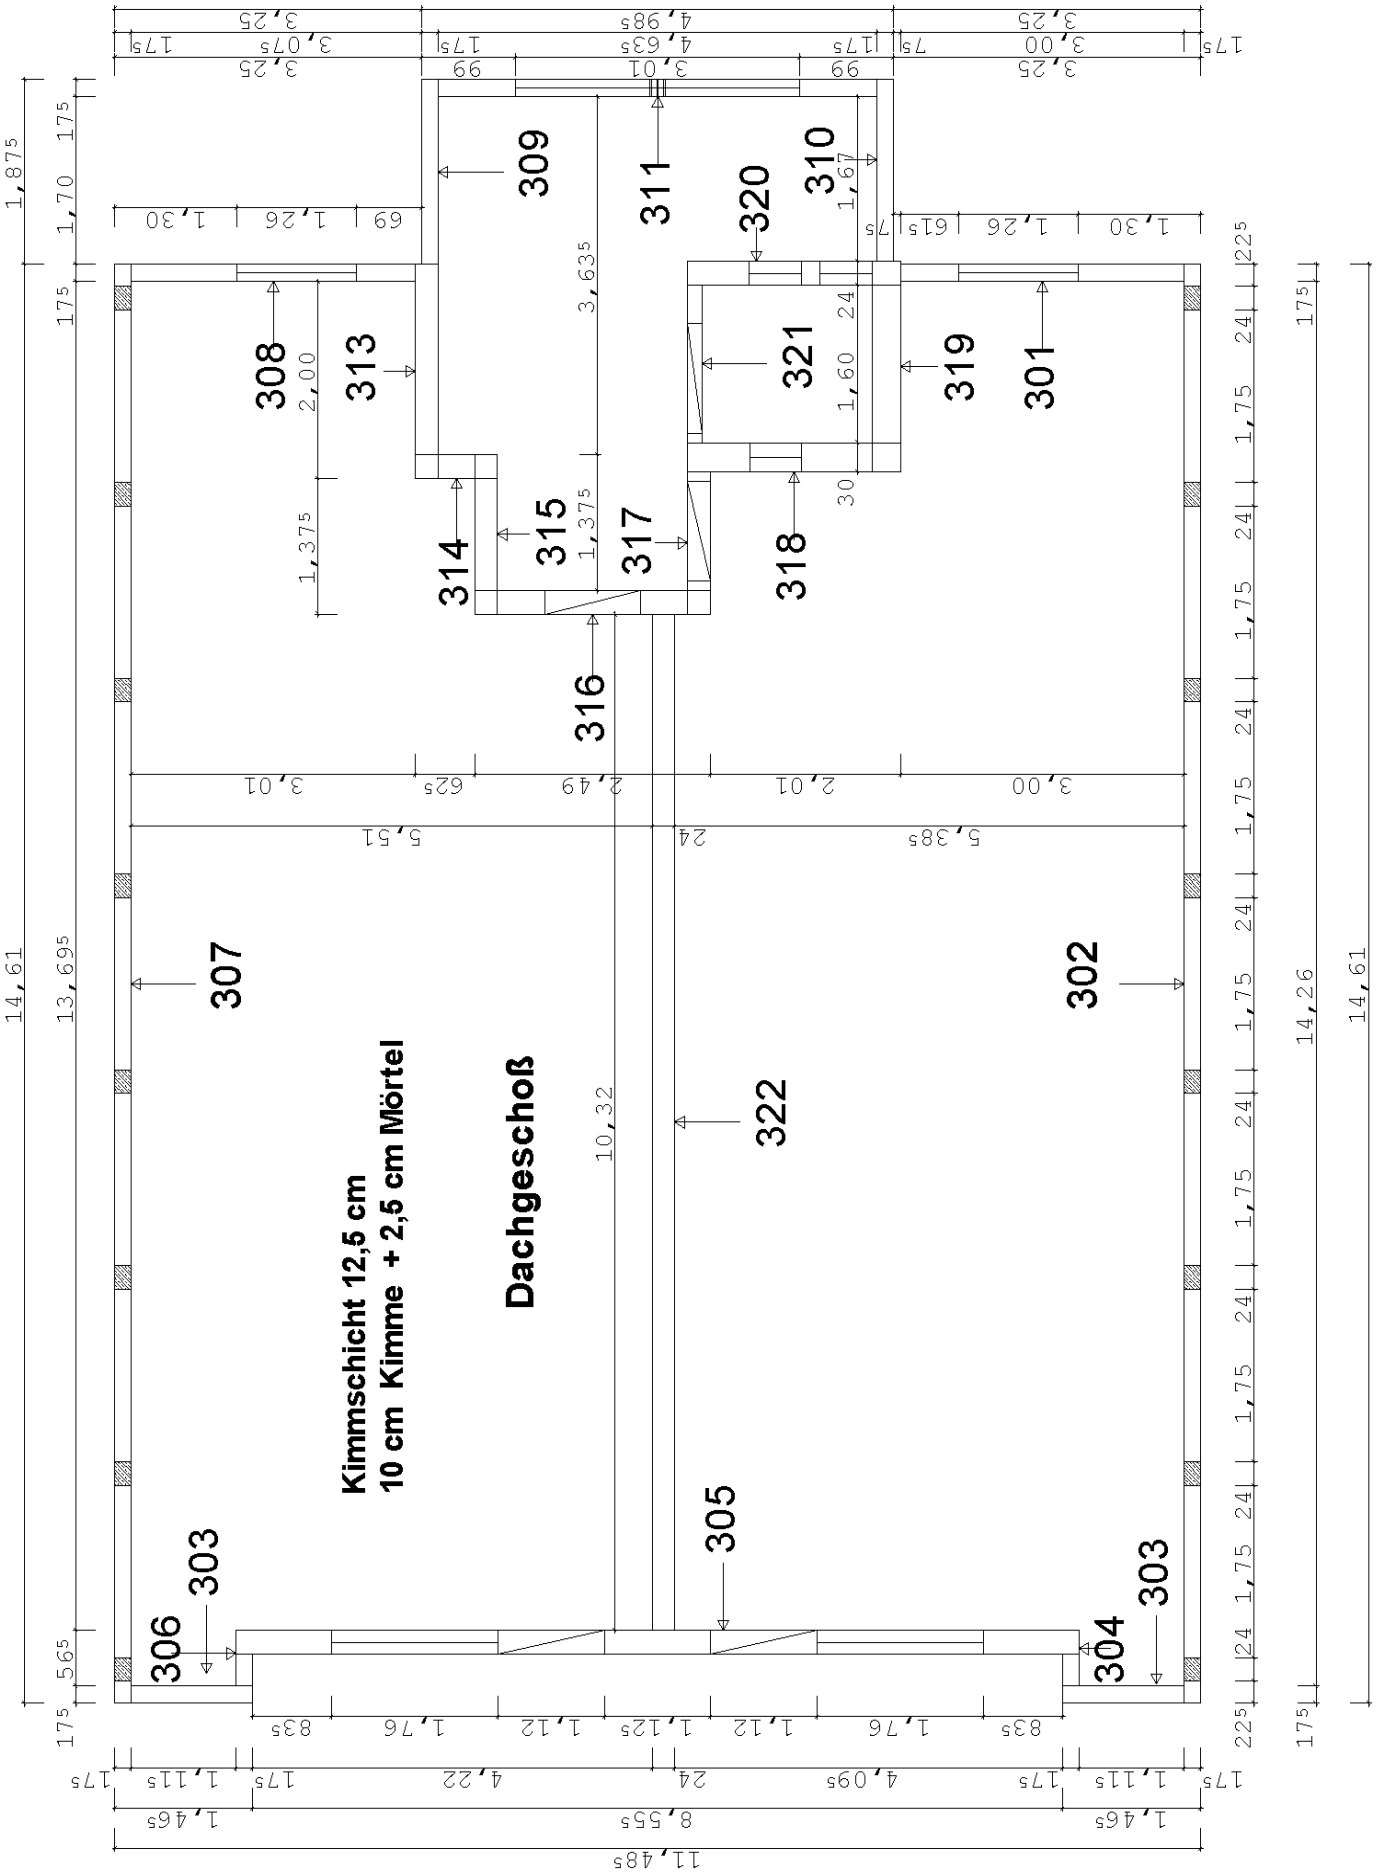
Kimmschicht 12,5 cm
10 cm Kimme + 2,5 cm Mörtel
Dachgeschoß
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

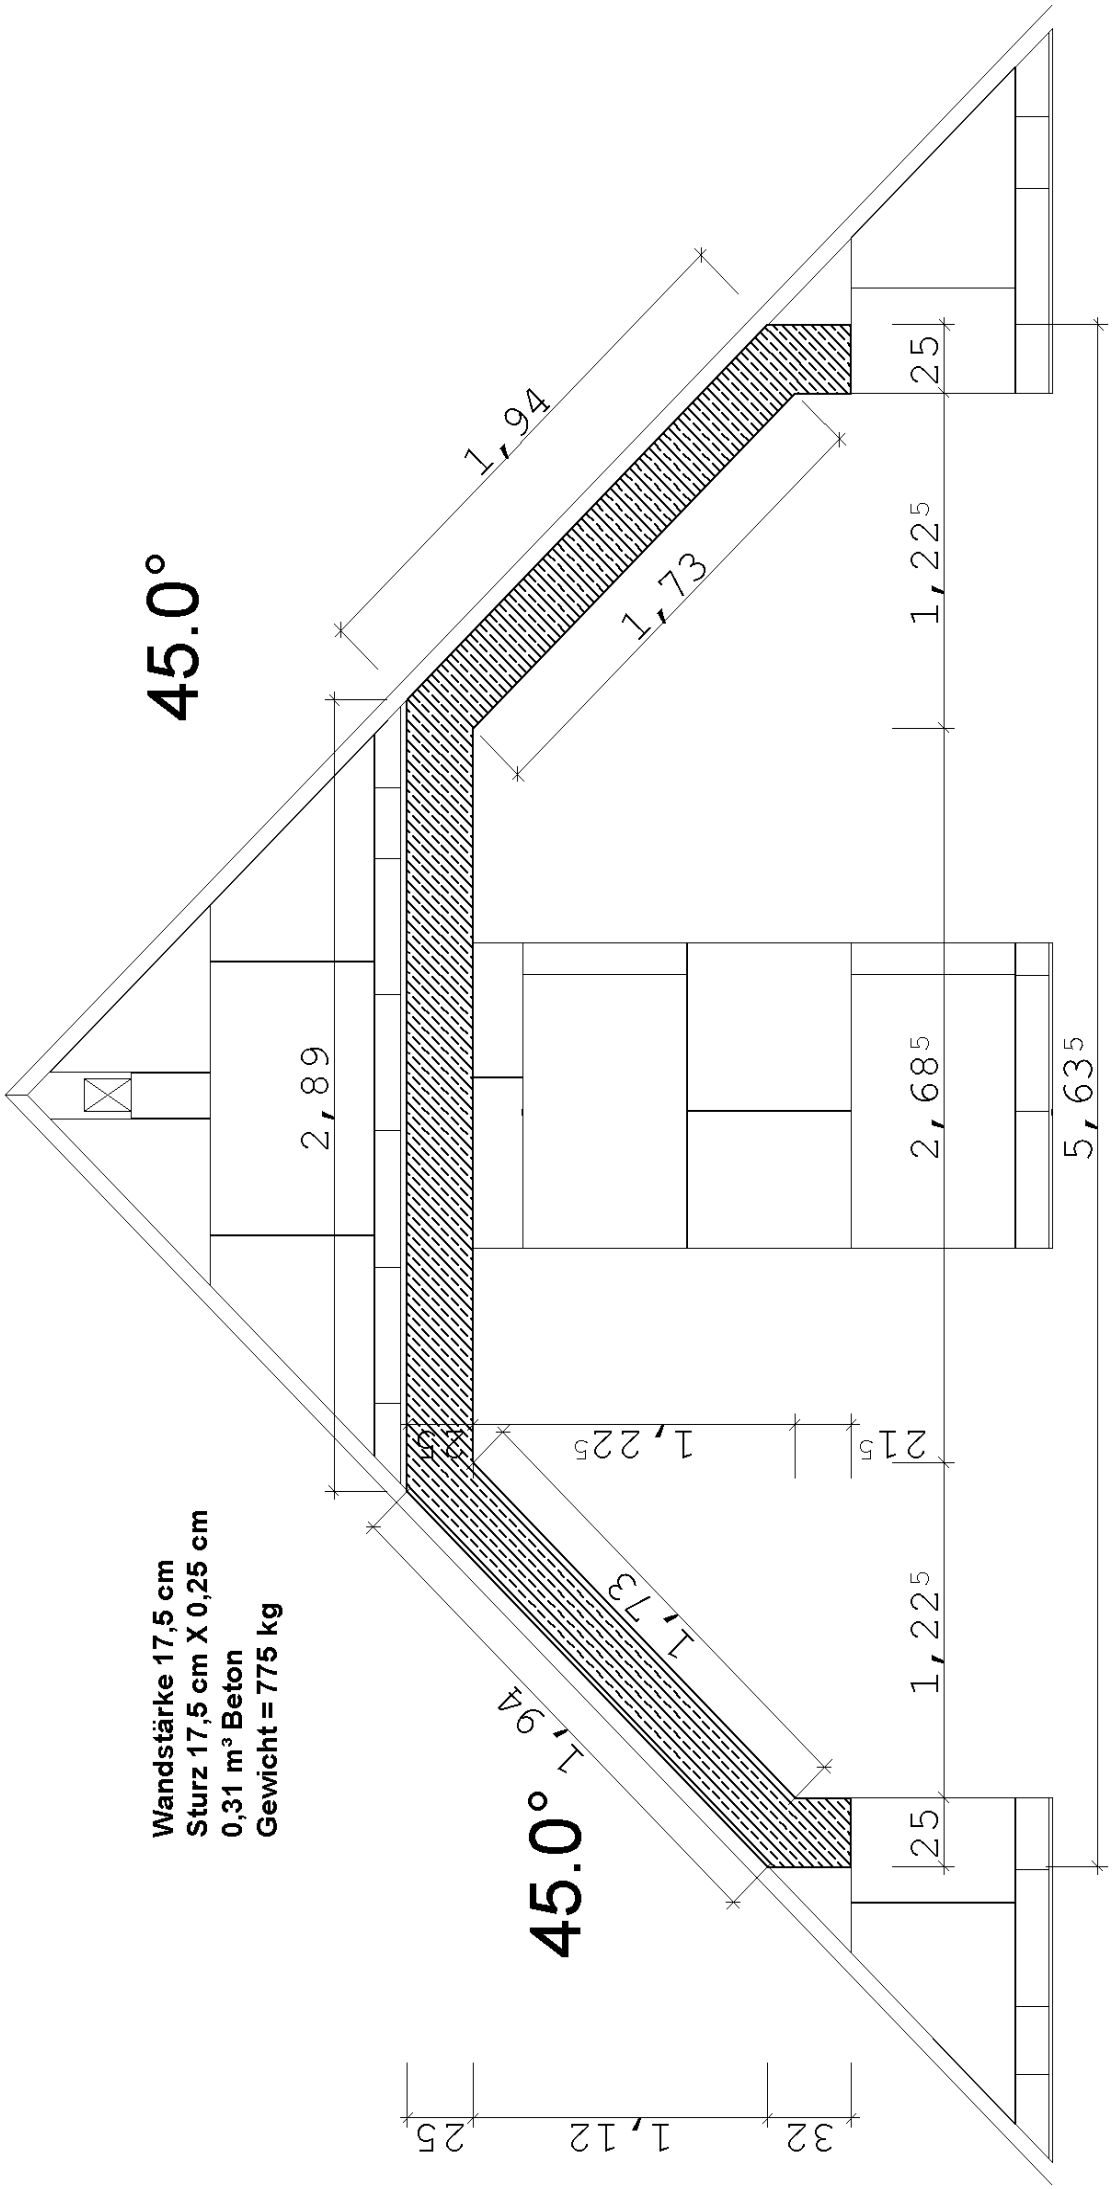

Fertigteil Wand 400

Wandstärke 17,5 cm
Sturz 17,5 cm X 0,25 cm
0,31 m³ Beton
Gewicht = 775 kg

Wandstärke 17,5 cm
Sturz 17,5 cm X 0,24cm
0,09 m³ Beton
Gewicht = 225 kg

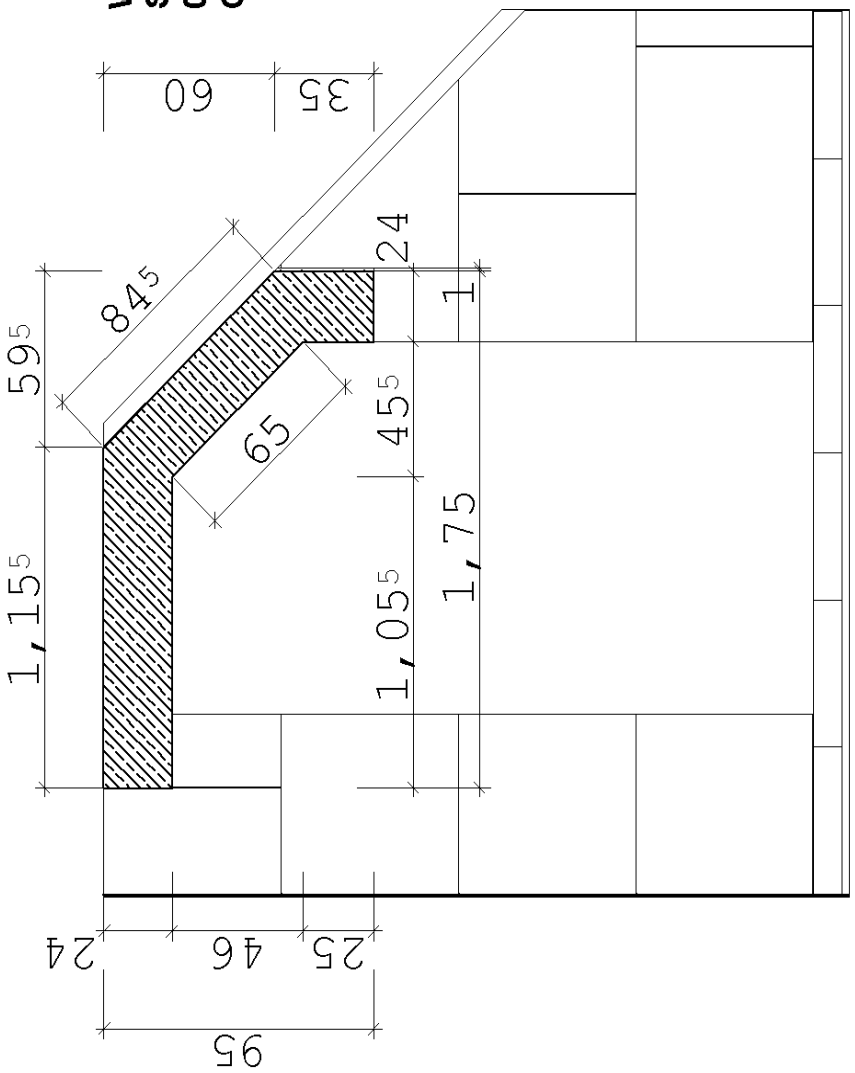

Fertigteil Wand 301